

	SZABÁLYZAT		D Azonosító: ASIP-SMG-003
	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT		
	Verzió: 10	Dátum: 2026.07.19	Oldal: 1/98

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Kinyomtatva csak a kiadmányozó aláírásával ellátva hiteles!

Kötelező felülvizsgálat: szükség szerint, jogszabályváltozás, illetve kapcsolódó belső szabályzat módosítása esetén 30 napon belül

A szabályozó dokumentumot jóváhagyom, alkalmazását

2026. év július 17. napjától

elrendelem:

.....
cégvezető

	SZABÁLYZAT		D Azonosító: ASIP-SMG-003
	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT		
	Verzió: 10	Dátum: 2026.07.19.	Oldal: 2/98

1. Változtatások / Revision History

Verzió/ Revision	Dátum/ Date	A változás leírása/ Description of changes (fejezetszám és rövid le- írás)	Készítette / Prepared by	Jóváhagyta / Approved by
1	2019.09.01	Létrehozás	Somorác Balázs	Sánta Attila
2	2022.01.23	Aktualizálás	Somorác Balázs	Sánta Attila
3	2022.04.14	Fejlesztés FM Global	Somorác Balázs	Sánta Attila
4	2022.05.30.	új OTSZ és TVMI miatti fe- lülvizsgálat, aktualizálás	Somorác Balázs	Sánta Attila
5	2024.01.04	Bemutatóterem kiürítési terv beillesztése	Somorác Balázs	Sánta Attila
6	2024.12.13	Rendszeres felülvizsgálat	Somorác Balázs	Sánta Attila
7	2025.11.20	Eljárások közül kivéve, szabályzatokhoz hozzá- adva (PMG-07-ről SMG- 003-ra változtatva)	Tajti Krisztina	Csuka Gábor
8	2025.12.15	Dohányzóhelyek aktualizá- lása	Somorác Balázs	Csuka Gábor
9	2026.01.08	Layoutok aktualizálása	Deckner Tamás	Csuka Gábor
10	2026.07.19	Napelemmel és EV töltők- kel kapcsolatos szabályo- zás	Somorác Balázs	Csuka Gábor

	SZABÁLYZAT		D Azonosító: ASIP-SMG-003
	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT		
	Verzió: 10	Dátum: 2026.07.19.	Oldal: 3/98

Tartalom

1. Változtatások / Revision History	2
Bevezetés	6
1.1. A Tűzvédelmi Szabályzat hatálya	7
1.1.1. Területi hatály	7
1.1.2. Személyi hatály.....	7
1.1.3. Tárgyi hatály	7
1.2. A tűzvédelmi szervezet feladata	7
1.3. Az ügyvezető igazgató tűzvédelmi feladatai.....	8
1.4. A létesítmény üzemeltető feladatai (üzemeltető).....	8
1.5. A külsős tűzvédelmi szakember feladatai	9
1.6. Munkavállalók tűzvédelmi jogai, kötelezettségei, feladatai.....	10
1.7. Általános kötelezettségek	10
1.7.1. A munkavállalók kötelesek:.....	10
1.8. Tűzvédelmi képezések szükségessége	10
1.9. Tűzvédelmi oktatás rendjének meghatározása	11
1.10. Eljárási szabályok	13
1.10.1. Tűzveszélyes tevékenység végzése.....	13
1.11. Tűzgyűjtés szabályai	15
Tűzvédelmi ellenőrzések és azok lebonyolítási rendjének előírásai	17
Tűzvédelmi felelősségre vonás	18
Létesítés és használat területekre kidolgozott tűzvédelmi előírásai.....	19
1.12. Létesítési előírások.....	19
1.13. Használati előírások	19
1.13.1. Általános előírások	19
1.13.2. Dohányzás	20
1.13.3. Szállítás és vontatás	23
1.13.4. Raktározás és tárolás	23
1.13.5. Tűzoltási út, terület és egyéb utak	24
1.13.6. Tüzelő-, fűtőberendezés	25
1.13.7. Szellőztetés	26
1.13.8. Hő- és füstelvezetés	26
1.13.9. Csatornahálózat.....	26

	SZABÁLYZAT		D Azonosító: ASIP-SMG-003
	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT		
	Verzió: 10	Dátum: 2026.07.19.	Oldal: 4/98

1.13.10. Gépi berendezés, villamos berendezés	27
1.13.11. Világító berendezés	28
1.13.12. Villám és statikus feltöltődés elleni védelem	28
1.13.13. Az anyagok tűzveszélyességi osztálya	28
1.13.14. Villámvédelem felülvizsgálata	31
1.13.15. Biztonsági világítás, biztonsági jelzések és menekülési útirányt jelző rendszer	32
1.13.16. Tűzoltó készülékek	35
1.13.17. A tűzoltó-vízforrások és tartozékaik felülvizsgálata	36
1.13.18. Fali tűzcsapszerek felülvizsgálata	37
1.13.19. Tűz megelőzési használati szabályok, előírások	37
1.13.19.1. Előterek, közlekedők, folyosók, lépcsőházak	37
1.13.19.2. Iroda és iroda jellegű helyiségek, tárgyalók	41
1.13.19.3. Raktárak, technikai helyiségek	44
1.13.19.4. Vizesblokk helyiségek, WC, mosdó, zuhanyzó	46
1.13.19.5. Termelési- és műhely területek	48
1.13.19.6. Öltözőhelyiségek	49
1.13.19.7. Udvar:	49
1.13.19.8. Portaépület	49
1.13.19.9. Savak, lúgok, veszélyes anyagok és vegyszerek tároló helyiségeire vonatkozó használati szabályok:	50
1.13.19.10. Konyhák, teakonyhák, étkezők	50
1.13.19.11. Elektromos kapcsolóterekre, szünetmentes áramforrás helyiségekre, elektromos kapcsoló szekrényekre vonatkozó használati szabályok	51
1.13.19.12. Gázkazánházakra vonatkozó használati szabályok	51
1.13.19.13. Gázfogadókra vonatkozó használati szabályok.	52
1.13.19.14. Talajszint alatti kültéri tűzcsapok éves átmozgatása	52
1.13.19.15. Víz főelzáró akna fedelének rögzítése nyitott állapotban	52

TŰZRIADÓ TERV **Error! Bookmark not defined.**

1.14. Tűzjelzés, tüzeset bejelentése, teendők tűz esetén	52
Tűzoltó készülékek	63
A tűzoltás gyakorlati lépései	64
1.15. A napelem parkkal kapcsolatos információk és tűzvédelmi szabályok	67
1.16. Az elektromos gépkocsi töltőkkel kapcsolatos információk és tűzvédelmi szabályok	69
Záró rendelkezések	72
MELLÉKLETEK	73
1.17. Megőrzési idő	73

	SZABÁLYZAT		D Azonosító: ASIP-SMG-003
	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT		
	Verzió: 10	Dátum: 2026.07.19.	Oldal: 5/98

1.18. melléklet: Tűzvédelmi felülvizsgálatok	75
1.18.1. Műszaki megoldások ellenőrzése, karbantartása, felülvizsgálata	75
1.19. melléklet: Kiürítési számítás	81
1.20. melléklet: ENGEDÉLY ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES MUNKA VÉGZÉSÉRE ...	82
1.21. Melléklet: kijelölt dohányzóhely	88
1.22. Melléklet: Kiürítési Terv, Kiürítési térképek	89

	SZABÁLYZAT		D Azonosító: ASIP-SMG-003
	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT		
	Verzió: 10	Dátum: 2026.07.19.	Oldal: 6/98

Bevezetés

Az Amphenol Sincere Industrial Product Ltd. -a továbbiakban munkáltató- a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Tv.) és a kapcsolódó jogszabályok figyelembevételével elkészítette és kiadta a **Tűzvédelmi Szabályzat**át.

A munkáltató valamennyi szervezeti egysége és foglalkoztatottja kötelesek tevékenységüket a jelen Tűzvédelmi Szabályzatban leírtaknak megfelelően végezni, előírásait a jövőben figyelembe venni.

A székhelyen és a mobil munkahelyekre vonatkozó részletes tűzvédelmi tudnivalókat az adott munkahelyre vonatkozó - ugyancsak kötelező érvényű - Tűzvédelmi Szabályzatokban kell rögzíteni.

A Tűzvédelmi Szabályzat közzététele napján lép hatályba és a visszavonásig érvényes. Az eddig érvényben lévő Tűzvédelmi Szabályzat ezzel egyidejűleg hatályát veszti.

A Tűzvédelmi Szabályzat a hivatalos belső Intranetes hálózaton kerül közzétételre, illetve egy kinyomtatott és aláírt példányt a Portán el kell helyezni a Tűzvédelmi Szabályzatból.

A társadalmi tulajdon védelmét, beleértve a tűz elleni védekezést és a tűzvédelmi feladatokat többek között az alábbi törvény és jogszabályok szabályozzák:

0. A többszörösen módosított **1996. évi XXXI. törvény** a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
1. A többszörösen módosított **259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet II. fejezete** a tűzvédelmi bírságról
2. a **45/2011. (XII. 7.) BM rendelet** a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a szakvizsgáztatás részletes szabályairól
3. a **239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet** az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról
4. többszörösen módosított **30/1996. (XII. 6.) BM rendelet** a tűzvédelmi szabályzat készítéséről, annak tartalmi követelményeiről
5. **54/2014. (XII. 5.) BM rendelet** az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

Az 1996. évi XXXI törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról, illetve a tűzvédelmi szabályzat tartalmi követelményeiről szóló, többszörösen módosított 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet alapján, valamint a 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet által közzétett Országos Tűzvédelmi Szabályzatnak vonatkozó fejezetei, bekezdései, előírásainak figyelembe vételével a vállalt munkavállalóinak testi épsége, az ingó és ingatlan tulajdon tűz elleni védelme érdekében, a tűzvédelmi feladatokat és azok megfelelő végrehajtását a munkáltató az alábbi Tűzvédelmi Szabályzatban határozza meg.

	SZABÁLYZAT		D Azonosító: ASIP-SMG-003
	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT		
	Verzió: 10	Dátum: 2026.07.19.	Oldal: 7/98

6. Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak végrehajtása, betartása és betartatása- a szabályzat ügyrendi részében megjelölt vezetőket, a beosztott munkavállalók, valamint bizonyos szinten a munkáltató látogatóit és ügyfeleit a munkáltató működési területén is kötelez.

1.1. A Tűzvédelmi Szabályzat hatálya

1.1.1. Területi hatály

1. **Székhely:** H-7673 Cserkút, Batvölgyi út 3.
2. **Földrajzilag változó mobil munkahelyek**

1.1.2. Személyi hatály

Kiterjed a munkáltató valamennyi foglalkoztatottjára, munkavégzésre irányuló munkaviszonyban, vagy egyéb munkajogviszonyban álló személyre, szakképzésben résztvevő tanulóira, más szervezet dolgozójára, amennyiben a cég létesítményeiben, területén, megbízás, vállalkozás vagy egyéb szerződés alapján munkát vagy azzal összefüggő tevékenységet végez, valamint a munkavégzés hatókörében tartózkodókra is, (járókelő, látogató, ügyfél, vevő, vendég, szolgáltatást igénybe vevő).

1.1.3. Tárgyi hatály

A tűzvédelmi szabályzat tárgyi hatálya kiterjed és alkalmazni szükséges:

a munkáltató teljes tevékenységi körére (elektromos gépjárművekhez akkumulátor csatlakozósínek gyártása lézerhegesztéses technológiával),
valamennyi épület, szabadter használata,
a veszélyhelyzetek megelőzésére, ellátására,
rendkívüli események: földmozgás, robbanás, gázömlés, vízbetörés stb.
természeti eredetű események és egyéb okok: épület, építmény berendezésben keletkező károk, vagy ez által keletkező tüzek, robbanások bejelentése, oltása,
az eseményeket követő eljárásokra pl. tűzvizsgálat, biztosítási ügyek intézése, intézkedések megtétele hasonló tüzesetek kialakulásának megelőzésére, a szervezett tevékenység feltételeinek megteremtésére,
az adott létesítmény, telephely, bérlemény, a bennük lévő vagyontárgyak és a környezetében lévő más építmények megmentése érdekében. A tűzvédelmi szervezet kialakítása

1.2. A tűzvédelmi szervezet feladata

A cégnél a tűzvédelem feltételeinek megteremtéséért a Ügyvezető igazgató felel, a szakértelmet igénylő kérdésekben külsős tűzvédelmi szakember (tanácsadó) kerül bevonásra.

	SZABÁLYZAT		D Azonosító: ASIP-SMG-003
	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT		
	Verzió: 10	Dátum: 2026.07.19.	Oldal: 8/98

1.3. Az ügyvezető igazgató tűzvédelmi feladatai

Gondoskodik a tűzvédelmi előírásokban meghatározott feladatok végrehajtásáról.

Közvetlen tűzveszély vagy szabálytalan munkavégzés, illetve a tűzvédelmi előírások megsértése esetén jogosult a munka leállítására a biztonságos feltételek megteremtéséig.

A munkavállalók valamennyi tűzvédelmi oktatási és továbbképzési formáját ellenőrizni, hogy azok megtörténtek-e, az oktatási munkához segítséget nyújt (oktatási anyagok biztosítása, illetve abban részt vesz), azt megszervezi az előírt időszakonként. Feladata ellenőrizni azt is, hogy a tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakörökben az adott dolgozó rendelkezik-e érvényes szakvizsgával. Tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett dolgozók szakvizsgáztatását, ill. az öt évenként esedékes továbbképzéseket megszervezi, lebonyolítja, erről nyilvántartást vezet.

Gondoskodik a mobil tűzvédelmi eszközök biztosításáról, az előírt időszakonkénti felülvizsgálatokról. A készenlétben tartói ellenőrzések és nyilvántartások elvégzéséről, vezetéséről. Amennyiben szükséges úgy gondoskodnak tűzoltó készülék, eszköz, felszerelések selejtezését követő beszerzéséről, pótlásáról, cseréjéről.

1.4. A létesítmény üzemeltető feladatai (üzemeltető)

- Gondoskodik a központi tűzvédelmi nyilvántartások naprakésztségéről.
- Jogosult az alkalmoszerű tűzveszélyes munkavégzés feltételeit írásban kiadni (alkalmoszerű tűzveszélyes munkavégzés), ill. azt kiegészíteni. Köteles e munkavégzéseket fokozottan ellenőrizni.
- Jogosult és kötelessége intézkedni a létesítmény menekülési útvonalainak, vészkijáratainak és tűzoltóútjainak azonnali akadálymentesítéséről.
- A tűzjelző központ működőképességét NAPONTA, HAVONTA és NEGYEDÉVENTE köteles ellenőrizni, erről a NAPLÓT folyamatosan vezetni.
- Különös figyelmet fordít az általuk irányított és felügyelt objektum elektromos hálózatának – az épületek, villámvédelmi rendszereinek – időszakos, jogszabály által előírt tűzvédelmi szabványossági követelmények szerinti, kötelező időszakos felülvizsgálatai időbeni elvégzésére, a felülvizsgáló által feltárt hiányosságok módszeres, intézkedési tervben foglaltak szerinti, fontossági, sürgősségi sorrendben történő szakszerű felszámoltatására, a javítások hitelt érdemlő módon történő szakszerű igazoltatására.
- Rendszeresen, legalább HAVONTA ellenőrizni köteles – az épületben lévő - a kiürítést elősegítő elektromos irányfények működőképességét és az ellenőrzés tapasztalatait az erre a célra rendszeresített NAPLÓBA köteles bejegyezni
- Szemrevételezéssel rendszeresen ellenőrzi a központi fűtést biztosító gázkazánokat, füstelvezető csöveik és kéményeik műszaki állapotát, a kémények kötelező időszakos –

	SZABÁLYZAT		D Azonosító: ASIP-SMG-003
	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT		
	Verzió: 10	Dátum: 2026.07.19.	Oldal: 9/98

évenkénti tisztításuk és 4 évenkénti műszaki felülvizsgáltatásuk, nyomáspróbáltatásuk, javításuk, stb., időbeni aktualitását, szakvállalattal történő elvégeztetését. Amennyiben javításukat igénylő intézkedés megtételére van szükség, úgy azt szóban és/vagy írásban haladéktalanul jelzi a vállalat Ügyvezetőjének. Az időszakos felülvizsgálatokról kiadott jegyzőkönyveket, SZAKVÉLEMÉNYEKET, lejárataukat követően legálább még 1 évig kötelesek megőrizni, irattározni.

1.5. A külsős tűzvédelmi szakember feladatai

- Elkészíti a szervezet egészére vonatkozó tűzvédelmi szabályozásokat, intézkedési terveket, ellenőrzi azok végrehajtását.
- Kapcsolatot tart a tűzvédelmi hatósággal, ellátja a hatósági feladatok koordinálását.
- Az objektum területén rendszeresen ellenőrzi a tűzvédelmi előírások betartását, intézkedik a hiányosságok, szabálytalanságok megszüntetéséről, szükség esetén javaslatot tesz a felelősségre vonásra.
- Jogosult az alkalmoszerű tűzveszélyes munkavégzés feltételeit írásban kiadni (alkalmoszerű tűzveszélyes munkavégzés), ill. azt kiegészíteni. Köteles e munkavégzéseket fokozottan ellenőrizni.
- Végzi a tüzesetek kivizsgálását.
- Beruházások előkészítésében képviseli a tűzvédelmi érdekeket.
- Részt vesz a létesítmények tűzvédelmet érintő terveinek bírálatában, nyilatkozik a tervek tűzvédelmi szempontból történő elfogadhatóságáról.
- Kivitelezési munkák során ellenőrzi a tűzvédelmi előírások betartását.
- Részt vesz a tűzvédelmet érintő üzembe helyezési és használatbavételi eljárásokon, nyilatkozik a tűzvédelmi követelmények érvényesüléséről.
- Véleményezi a tűzveszéllyel járó munkák végrehajtási dokumentációját.
- Figyelemmel kíséri a tűzvédelmi eszközök fejlődését, fejlesztési igényét, alkalmazásuk, illetve beszerzésük esetén érvényesíti a tűzvédelmi műszaki és szakmai érdekeket.

Figyelem! A tűzvédelmi feladatokat ellátó személy/szervezet tagjai jogosultak a tűzvédelemmel összefüggő bűncselekmény, szabálysértés, vagy egyéb károkozás elkövetésén tetten ért személyt a cselekményének folytatásának abbahagyására felszólítani.

	SZABÁLYZAT		D Azonosító: ASIP-SMG-003
	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT		
	Verzió: 10	Dátum: 2026.07.19.	Oldal: 10/98

1.6. Munkavállalók tűzvédelmi jogai, kötelezettségei, feladatai

1.7. Általános kötelezettségek

Valamennyi munkavállalónak a rábízott feladatokat a jelen Tűzvédelmi Szabályzat előírásainak figyelembevételével kell elvégeznie.

Kiemelten fontos a következő tűz megelőzési előírásokkal összefüggő feladatok jogszerű, folyamatos végrehajtása:

1.7.1. A munkavállalók kötelesek:

a rábízott feladatokat a foglalkozási szabályoknak megfelelően a Tűzvédelmi Szabályzatban előírtak betartásával megtartani,
a dohányzási és nyílt láng tilalmára vonatkozó előírásokat betartani,
a munkahelyen rendet és tisztaságot tartani, megszüntetni minden olyan körülményt, amely tüzet okozhat,
tűz- és robbanásveszélyt megszüntetni,
tűz- és robbanásveszélyes helyeken az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységek feltételeinek meghatározását írásban kérni, a munkát az engedélyben meghatározottak szerint végezni,
a Tűzvédelmi Szabályzatban meghatározottakat külön felhívás vagy intézkedés nélkül végrehajtani,
a munkakörüknek megfelelő tűzvédelmi oktatáson, szakvizsgán és továbbképzésen részt venni,
a munkavégzés során a technológiai-, műveleti-, kezelési-, és karbantartási utasításokban meghatározott tűzvédelmi előírásokat betartani,
tűz esetén a Tűzriadó Tervben meghatározott magatartási szabályokat betartani, az előírt feladatokat végrehajtani,
a Tűzriadó Tervben meghatározott feladatok évenkénti gyakoroltatásán (feltételesen-ha erről döntés születik) részt venni és a részükre meghatározott feladatokat végrehajtani,
a személyesen észlelt, vagy a tudomására jutott tűzvédelmi hiányosságokat, szabálytalanságokat az érintett szervezeti egység vezetőjének jelenteni.

1.8. Tűzvédelmi képesítések szükségessége

Az 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet alapján meg kell határozni azokat a tevékenységeket, munkaköröket, melyben a munkavállalók csak tűzvédelmi szakvizsgával végezhetik feladatukat:

Munkakör	Tűzvédelmi szakvizsga szükséges
----------	---------------------------------

	SZABÁLYZAT		D Azonosító: ASIP-SMG-003
	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT		
	Verzió: 10	Dátum: 2026.07.19.	Oldal: 11/98

ÜZEMELTETÉSI VE-ZETŐ, ÉPÜLETGÉPÉSZETI KARBANTARTÓ) Tűzvédelmi szakvizsgát igénylő tevékenységek (külső szolgáltatók eseté-	Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységhez: a. Hegesztés, b. Kösörülés, vágás gyorsvágóval, c. Keményforrasztás, d. Minden nyílt láng használatával járó tevékenységhez.
--	--

1.9. Tűzvédelmi oktatás rendjének meghatározása

Minden munkavállalókat munkába álláskor (az első munkanapon), továbbá a munkahely, a munkakör, a munkafolyamat, illetve a **tűzvédelmi** helyzet megváltoztatásakor **tűzvédelmi** oktatásban, illetve továbbképzésben kell részesíteni. Az oktatást a külső tűzvédelmi szakember által készített, jóváhagyott oktatási anyag szerint kell megtartani és dokumentálni jegyzőkönyvben, vagy oktatási naplóban.

A diákok, gyakornokok oktatásán kívüli, a dolgozókra vonatkozó tűzvédelmi oktatásokat minden esetben csak KÖZÉP-, vagy FELSŐSZINTŰ TŰZVÉDELMI VÉGZETTSÉGGEL rendelkező tűzvédelmi szakember által jóváhagyott oktatási anyag és tematika alapján a szerződéses tűzvédelmi szakember- vagy az általa erre a célra felkészített tréner tarthatja meg és dokumentálhatja! Az oktatások távoktatás (online) rendszerben is elvégezhetőek.

Oktatások jellegétől függetlenül **minden oktatást papír alapon, vagy elektronikusan** kell dokumentálni

Az oktatást a Tűzvédelmi Szabályzat eseti - helyiségekre, tevékenységekre vonatkozó - tűzvédelmi használati szabályiból kell megtartani, valamint az oktatásnak tárgya kell, hogy legyen a tűz esetén szükséges tennivalók és a tűzoltó készülékek eszközök, berendezések kezelése, használata is.

A szervezet vezetői és dolgozói részére tartandó ismétlődő tűzvédelmi oktatásnak az alábbi témakörökre kell kiterjednie:

-  a többszörösen módosított 1996. évi XXXI. Törvény munkavállalókra vonatkozó fejeze- teire, előírásaira,
-  konkrét munkahely, munkafolyamat, anyag tűzveszélyességére,
-  általános tűzvédelmi használati szabályokra, előírásokra (OTSZ),
-  tűz esetén követendő magatartásra,
-  tűzoltó készülékek kezelésére, használatára,
-  napi munkavégzés utáni feladatokra,

	SZABÁLYZAT		D Azonosító: ASIP-SMG-003
	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT		
	Verzió: 10	Dátum: 2026.07.19.	Oldal: 12/98

 tűzvédelmi, tűz megelőzési szabályok megszegésének követelményeire, tűzvédelmi szabálysértés, tűzvédelmi bírság lehetőségére,

Az oktatásról felvett papír alapú dokumentumnak - oktatási napló - tartalmaznia kell:

- ✓ az oktatás időpontját, helyét, jellegét (első, ismétlődő, pót, rendkívüli)
- ✓ az oktatás konkrét témaköreit
- ✓ az oktatott dolgozók nevét, az aláírásokat
- ✓ az oktató nevét, aláírását
- ✓ Oktatás megtörténtét igazoló oktató aláírását

A papír alapú oktatási napló és az oktatás is elektronikus rendszerrel (számítógépes) oktatás formájában is megvalósítható, az anyagot és a tesztet is a külső tűzvédelmi szakembernek kell összeállítania.

Azt a vezetőt, vagy beosztott dolgozót, aki az éves ismétlődő tűzvédelmi oktatáson valamilyen oknál fogva (betegség, szabadság stb.) nem tudott részt venni, a munka újbóli felvételével egyidejűleg ún. **pótktatásban** kell részesíteni!

Külső, idegen vállalat, cég dolgozóit, amennyiben a cég bármely területén végeznek kampányszerű tevékenységet, (pl. szerelés, karbantartás vagy alkalmasszerű tűzveszélyes tevékenység) úgy őket a tevékenység megkezdése előtt szintén rövid – a munkával, helyi veszélyforrásokkal kapcsolatos – tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni az üzemeltetőnek.

A tűzvédelmi oktatások elhanyagolása felelősségre vonást, tűzvédelmi szabálysértést, vagy tűzvédelmi bírságot eredményez! Tűzvédelmi szempontból tájékozatlan munkavállaló nem alkalmazható!

Az ismétlődő tűzvédelmi oktatásokat az alábbiak szerint kell megtartani:

minden munkavállalónak szükség szerint (ez évente felülvizsgálatra kerül) .

Az oktatás, illetve a továbbképzés terjedjen ki:

a Tűzvédelmi Szabályzatban és a Tűzriadó Tervben foglaltakra,
a munkahelyek és a munkafolyamatok tűzveszélyességére,
a megelőző tűzvédelmi rendelkezésekre és a használati előírásokra,
a tűzjelzés módjára,
a tűz esetén követendő magatartásra,
a riasztási, továbbképzési és oktatási feladatokra,
a tűzoltó készülékek és eszközök kezelésére és használatára, valamint
a tűzvédelmi szabályok, előírások megszegéseinek következményeire.

Az oktatás, illetve a továbbképzés megtörténtét az Oktatási Naplóban, vagy Jelenléti íven kell dokumentálni. Az oktatás bizonylatai a tűzvédelmi iratok között őrzendő, és az ellenőrzések alkalmával be kell mutatni (10 évre visszamenőleg).

	SZABÁLYZAT		D Azonosító: ASIP-SMG-003
	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT		
	Verzió: 10	Dátum: 2026.07.19.	Oldal: 13/98

Az előírt ismeretek megszerzéséig a munkavállaló önállóan nem foglalkoztatható.

A munkáltató felelős azért, hogy minden munkavállaló az általa legjobban értett nyelven ismerhesse meg az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályokat.

Amennyiben a gazdálkodó szervezetnél külső (vállalkozói) szervezet is végez munkát, ezeknek az oktatását a vállalkozói szerződésben kell rendezni!

1.10. Eljárási szabályok

1.10.1. Tűzveszélyes tevékenység végzése

Tűzveszélyes tevékenységgel csak olyan személyt szabad megbízni, aki tűzvédelmi szakvizsgát tett. Hegesztéssel csak hegesztői képesítéssel rendelkező hegesztő szakmunkás vagy hegesztő tanfolyam elvégzését igazoló bizonyítvánnyal rendelkező munkavállaló bízható meg.

A Tűzveszélyes tevékenységet az Üzemeltető tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező vezetője adhatja ki (ennek hiányában a tűzvédelmi szakember),

A hegesztést csak szabályos és kifogástalan, üzembiztos állapotban lévő berendezéssel szabad megkezdeni és végezni.

A hegesztő berendezést az e célra készített kocsira rögzítetten kell szállítani. Hegesztés közben ügyelni kell arra, hogy a keletkező hő és a szétfröccsenő izzó fémrészek ne ériék a palackokat és a tömlőt, ezeken sérülést, kárt ne okozzanak. Munka befejezéskor a készülékeket a tároló helyre kell visszaszállítani.

Az ívhegesztő berendezéseket évente ellenőrizni kell. Az ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet tűzvédelmi ellenőrzés alkalmával be kell mutatni.

Tűzveszélyes tevékenységet csak az a munkavállaló végezhet, aki a munkakörére érvényes szakmai, munkavédelmi vizsgával, valamint a tevékenységhez szükséges tűzvédelmi szakvizsgával rendelkezik.

A „Tűzveszélyes munkavégzési engedély” egy példányát a munkavégzés helyén kell tartani, a munkavállalóknak a tartalmát ismerni kell.

Amennyiben az engedélyben meghatározott feltételek megváltoznak, vagy nem teljesülnek, a munka nem kezdhető meg, illetve nem folytatható. Ez esetben új helyszíni szemle alapján új engedélyt kell kiadni.

Tűzveszélyes tevékenységet egyedül, egy személy nem végezhet.

A munkahelyen az esetlegesen keletkező tűz oltásához a szükséges mennyiségű, de legalább 2 db kézi tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

Tűzveszélyes tevékenységet csak akkor lehet végezni, ha a munkahely veszélyes körzetéből minden tűz- és robbanásveszélyes anyagot eltávolítottak, illetve az éghető anyag meggyulladásának lehetőségét megfelelő módon megakadályozták. (pl. vizes vagy impregnált ponyvával történő letakarás, illetve védőernyő alkalmazása).

A munkavégzés veszélyes körzetében a munka jellegével össze nem egyeztethető tevékenység (pl. festés, alkatrészmosás tűzveszélyes folyadékban) **NEM VÉGEZHETŐ!**

	SZABÁLYZAT		D Azonosító: ASIP-SMG-003
	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT		
	Verzió: 10	Dátum: 2026.07.19.	Oldal: 14/98

Magasban végzett tűzveszélyes tevékenység során figyelemmel kell lenni a munka végzés helye alatti területre, az éghető anyagokat a veszélyeztetett környezetből el kell távolítani, vagy ha ez nem lehetséges, védelmükről (pl. letakarással) gondoskodni kell. Ezen szintekre felügyeletet (figyelőt) és megfelelő tűzoltóeszközöket kell biztosítani.

A munka befejezésekor vagy munkaszünet esetén (5 percen túl), a villamos hegesztő-berendezést a hálózatról le kell kapcsolni, a lánghegesztő berendezés gázpalackjait el kell zárni, és rögzítve kell tárolni.

Az engedély csak egy pontosan meghatározott helyre, tevékenységre adható ki.

A munka befejezését követően, vagy munkaszünet esetén a munkavégzők kötelesek a munkaterületet és annak környezetét tűzvédelmi szempontból átvizsgálni és minden később esetlegesen tüzet okozó rendellenességet megszüntetni.

A munka befejezésekor köteles jelenteni az elrendelőnek vagy megbízottjának, akinek ezt az engedélyen igazolni kell.

A tűzveszélyes munkavégzési engedély a munkaterületre vonatkozó dohányzási tilalmat nem oldja fel.

A tűzveszélyes munkavégzési engedély a munkavégzéshez szükséges egyéb engedélyeket nem helyettesíti.

A tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványt a munkát végzőknek a helyszínen kell tartani.

Ha a munkavégzés helyszínén tüzeset történt, akkor az engedély további munkavégzésre nem érvényes, a munkavégzést fel kell függeszteni. Új helyszíni szemle alapján új engedélyt kell kiadni.

Közvetlen tűz- vagy robbanásveszély esetén a tűzveszélyes munkát azonnal abba kell hagyni, a villamos hegesztőkészüléket a hálózatról le kell kapcsolni, a lánghegesztő berendezések gázpalackjait el kell zárni, és a veszélyeztetett területről el kell távolítani.

A gázpalackokat használat után a munkaterületről el kell szállítani.

A tűzveszélyes munkavégzés elrendelése a mellékletben szereplő tűzgyújtási engedély és az FM Globál által meghatározott formanyomtatványok egyidejű kitöltésével lehetséges kizárólag!

A tűzgyújtási engedély érvényességi ideje alatt a tűzveszélyes tevékenységgel érintett területekre és a bejáratú ajtó kilincsére „Vigyázz, tűzveszélyes munkavégzés folyamatban! (lásd alább)” sárga színű kártyát kell kihelyezni (FM Globál ajánlásra).

	SZABÁLYZAT		D Azonosító: ASIP-SMG-003
	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT		
	Verzió: 10	Dátum: 2026.07.19.	Oldal: 15/98

VIGYÁZAT
TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT FOLYAMATBAN!
Ügyeljen a tűzre!

Veszélyeztetett esetben értesítse az alábbi kapcsolattartókat, mielőtt megpróbálna kioltani a tüzet.

Kapcsolattartó	Száma

Epeletszerkezeti és használati tényezők a munkavégzés utáni tűzveszély és tűzfelügyelet időtartamának megállapításához

Műszaki tényezők	Szerkezeti tényezők					
	Szerkezeti tényezők		Szerkezeti tényezők		Szerkezeti tényezők	
	Összeg	Használat	Összeg	Használat	Összeg	Használat
Áramvezető, áramvezető csatlakozás, áramvezető csatlakozás (a csatlakozás típusától függően)	10 perc	10 perc	10 perc	10 perc	10 perc	10 perc
Áramvezető, áramvezető csatlakozás, áramvezető csatlakozás (a csatlakozás típusától függően)	10 perc	10 perc	10 perc	10 perc	10 perc	10 perc
Áramvezető, áramvezető csatlakozás, áramvezető csatlakozás (a csatlakozás típusától függően)	10 perc	10 perc	10 perc	10 perc	10 perc	10 perc
Áramvezető, áramvezető csatlakozás, áramvezető csatlakozás (a csatlakozás típusától függően)	10 perc	10 perc	10 perc	10 perc	10 perc	10 perc
Áramvezető, áramvezető csatlakozás, áramvezető csatlakozás (a csatlakozás típusától függően)	10 perc	10 perc	10 perc	10 perc	10 perc	10 perc

FM Global

1.11. Tűzgyújtás szabályai

Szabadban tüzet gyújtani csak nappali és szélmentes időben szabad.

	SZABÁLYZAT		D Azonosító: ASIP-SMG-003
	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT		
	Verzió: 10	Dátum: 2026.07.19.	Oldal: 16/98

Tűzelő berendezést használni csak úgy szabad, hogy a környezetét tűzvédelmi szempontból ne veszélyeztesse:

A tűzgyújtás pontos helyének meghatározását a külső tűzvédelmi szakértővel előzetesen egyeztetni kell.

Az égetés teljes időtartamára felügyeletet kell biztosítani. A helyszínen a tűz terjedésének megakadályozására, illetve eloltására megfelelő eszközöket kell készenlétben tartani. (Legalább 2 db kézi tűzoltó készülék)

A felügyeletet biztosító személyt kötelezettségeire, az ott elhelyezett tűzvédelmi berendezések, eszközök, felszerelések, készülékek kezelésére, használatára ki kell oktatni a megbízónak.

Szabadban csak olyan nagyságrendű tüzet szabad gyújtani, amit a kirendelt, vagy kirendeltek bármely időben el tudnak oltani.

Ha a tüzelésre nincs szükség, azonnal gondoskodni kell annak eloltásáról. Sötétedéstől napkeltéig tilos bármilyen tüzet gyújtani.

	SZABÁLYZAT		D Azonosító: ASIP-SMG-003
	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT		
	Verzió: 10	Dátum: 2026.07.19.	Oldal: 17/98

Tűzvédelmi ellenőrzések és azok lebonyolítási rendjének előírásai

- A tűzvédelmi ellenőrzéseknek az alábbiakra kell kiterjednie:
 - Tűzvédelmi Szabályzat előírásainak betartása,
 - a tűzvédelemmel kapcsolatos rendeletek, utasítások, előírások betartása, a tűzvédelmi vonatkozású szabvány előírások betartása,
 - a korábbi hatósági, társasági szintű tűzvédelmi ellenőrzések alkalmával kifogásoltak megszüntetésének ellenőrzése,
 - beépített és hordozható tűzvédelmi eszközök és berendezések megléte, állapota és hozzáférési lehetőségének ellenőrzése,
 - közlekedési, menekülési utak szabadon hagyása, jelölése,
 - üzemi rend, tisztaság, hulladéktárolás,
 - tűzveszélyes anyagok tárolási, használati előírásainak betartása
 - a tűzveszélyes munkavégzési engedélyek kiadásának megtörténte, másolatainak megléte, szabályszerűsége.
- A tűzvédelmi ellenőrzésekről (szemlékről), vizsgálatokról a szemlét lebonyolító tűzvédelmi szakember jegyzőkönyvet köteles készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ellenőrzés vagy vizsgálat időpontját, helyét, a résztvevők nevét, beosztását, tűzvédelmi megbízatását, továbbá az észrevételezett hiányosságokat, hibákat munkahelyenként felsorolva.
- A tűzvédelmi ellenőrzések, vizsgálatok jegyzőkönyveiben rögzített hiányosságok, hibák határidőre történő megszüntetését a Ügyvezető, ill. a tűzvédelmi feladatokkal megbízott vezetők kötelesek ellenőrizni és mulasztás esetén a felelős személyekkel szemben felelőségre vonást kezdeményezni, alkalmazni.

	SZABÁLYZAT		D Azonosító: ASIP-SMG-003
	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT		
	Verzió: 10	Dátum: 2026.07.19.	Oldal: 18/98

Tűzvédelmi felelősségre vonás

Akik munkakörükkel, foglalkozásukkal kapcsolatos tűzvédelmi feladataikat felhívás, figyelmeztetés ellenére sem, vagy nem megfelelően teljesítik, szervező, irányító, ellenőrző kötelezettségeiknek nem tesznek eleget, felelősségre vonásukról intézkedni kell.

Súlyos tűzvédelmi szabálytalanságnak kell minősíteni:

- az ellenőrzések során feltárt hiányosságok, szabálytalanságok ugyanazon helyen történő ismétlődését,
- tűzvédelmi felszerelések szándékos rongálását, nem tűzvédelmi célra való használását,
- engedély nélküli tűzveszélyes munka végzését (égetés, forrasztás, hegesztés, stb.),
- tiltott helyen való dohányzást és nyílt láng használatát,
- jelentési, tájékoztatási kötelezettség szándékos elmulasztását, vagy gondatlanságból való tűzokozást - kárértékre való tekintet nélkül - a legsúlyosabb tűzvédelmi mulasztásnak kell tekinteni.

	SZABÁLYZAT		D Azonosító: ASIP-SMG-003
	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT		
	Verzió: 10	Dátum: 2026.07.19.	Oldal: 19/98

Létesítés és használat területekre kidolgozott tűzvédelmi előírásai

Az alábbi előírások a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet alapján hatályba léptetett új OTSZ szerint készültek.

1.12. Létesítési előírások

Valamennyi létesítményben történő bármilyen új építést, átalakítást, átépítést, rekonstrukciót, új gép - technológia bevezetését csak a tűzvédelmi jogszabályoknak, szabványoknak és szabályzatoknak megfelelően előzetesen elkészített és illetékes hatóságok által jóváhagyott és engedélyezett tervek alapján szabad végrehajtani.

A megvalósításra kerülő terveknek és tűzveszélyes technológiáknak tűzvédelmi tervfejezetet és tűzvédelmi tervezői nyilatkozatot kell tartalmazniuk.

Minden tűzvédelmet érintő tervet, szerződést, technológiát, munkaprogramot és változtatást a külső tűzvédelmi szakértővel véleményeztetni kell.

A kivitelezés során a tűzvédelmi feladatokkal megbízott vezető köteles figyelemmel kísérni, hogy a jóváhagyott tervekben, az építési engedélyekben foglalt előírások megvalósulnak-e.

1.13. Használati előírások

1.13.1. Általános előírások

1. Az építményt, építményrész (helyiséget, tűzszakaszt), a vegyes rendeltetésű épületet csak a használatbavételi (üzemeltetési, működési, telephely) engedélyben megállapított rendeltetésnek megfelelően szabad használni.
2. A termelést (előállítást, feldolgozást), a használatot, a tárolást, a forgalomba hozatalt, illetőleg az egyéb tevékenységet (a továbbiakban együtt: tevékenység) csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő szabadtéren, veszélyességi övezetben, helyiségben, tűzszakaszban, építményben szabad folytatni.
3. A helyiségből, a szabadtérből, a gépről, a berendezésről, az eszközről, a készülékről a tevékenység során keletkezett robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább műszakonként (naponta), valamint a tevékenység befejezése után el kell távolítani.
4. I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékkal, zsírral szennyezett hulladékot jól záró fedővel ellátott, nem tűzveszélyes anyagú edényben kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.
5. Az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot, robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó és égést tápláló gázt szállító csőrendszernél és tárolóedénynél, továbbá minden gépnél, berendezésnél és készüléknél az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék csepegését, elfolyását, vagy a gáz szivárgását meg kell akadályozni. A szétfolyt, kiszivárgott anyagot haladéktalanul fel kell itatni, a helyiséget ki kell szellőztetni, és a felitatott anyagot erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.

	SZABÁLYZAT		D Azonosító: ASIP-SMG-003
	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT		
	Verzió: 10	Dátum: 2026.07.19.	Oldal: 20/98

6. A munkahelyeken a tevékenység közben és annak befejezése után a munkát végzőnek ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.
7. A veszélyességi övezetben, helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyagot és eszközt szabad tartani. Az épületben raktározott, tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a megengedett tűzterhelési értéket.
8. A helyiség - szükség szerint az építmény, létesítmény - bejáratánál és a helyiségben jól látható helyen a tűz-, vagy robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó biztonsági jelet kell elhelyezni.
9. A közmű nyitó- és zárószerkezetét, valamint annak nyitott és zárt állapotát jól láthatóan meg kell jelölni.
10. Ha robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag robbanásveszélyes állapotban fordul elő a helyiségben, olyan ruha, lábbeli és eszköz nem használható, amely gyújtási veszélyt jelenthet.
11. A tűzoltó vízforrásokat a vonatkozó műszaki követelmény szerinti jelzőtáblával kell jelölni.
12. A tűzoltó vízforrások, falitűzcsapok akadálytalan megközelíthetőségét biztosítani kell.
13. A mentésre szolgáló nyílászárók helyét - a lakóépületek kivételével - a homlokzaton és az épületen belül a mentésre szolgáló nyílászárót tartalmazó helyiség, helyiségcsoport bejáratánál jól látható és maradandó módon kell jelölni.
14. A munkahelyek, közösségi épületek üzemelés alatt álló, személyek tartózkodására szolgáló helyiségeinek kiürítésre számításba vett ajtóit lezárni nem szabad.
15. A munkahelyen az üzemeltetés alatt az olyan helyiség ajtóit, amelyben emberek tartózkodnak, nem szabad lezárni. Ha a munka jellege az ajtók zárva tartását szükségessé teszi - veszély esetére - az ajtók külső nyithatóságát is biztosítani kell.
16. Az akkumulátortöltésre használt helyiségek ajtajait és kapuit a hatékony elszívás biztosítása érdekében mindig zárt- illetve csukott állapotban kell tartani. Ezzel azt is megakadályozzuk, hogy a gyártási területekre az akkumulátortöltéskor felszabaduló robbanásveszélyes hidrogén gáz beszivároгjon. Elszívás nélkül a helyiség akkumulátortöltésre nem használható.
17. Az akkumulátortöltők területén éghető anyagot (papírt, fa raklapot, stb.) még kis mennyiségben és átmeneti jelleggel sem szabad tárolni.

1.13.2. Dohányzás

1. Égő dohány neműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, illetve ott eldobni, ahol az tüzet, vagy robbanást okozhat.
2. Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni vagy ott eldobni, ahol az tüzet, vagy robbanást okozhat.
3. Dohányozni nem szabad olyan helyiségben, szabadtéren, ahol robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot előállítanak, tárolnak, feldolgoznak. A dohányzási tilalmat biztonsági jellel kell jelölni.

	SZABÁLYZAT		D Azonosító: ASIP-SMG-003
	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT		
	Verzió: 10	Dátum: 2026.07.19.	Oldal: 21/98

4. Robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiségbe vagy szabadterbe, gyújtóeszközt, gyújtóforrást bevinni csak az alkalmasszerű tűzveszélyes tevékenységre jogosító, írásban meghatározott feltételek alapján szabad.

NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMEBEN HOZOTT TÖRVÉNY ÉRTELMEBEN:

5. A létesítmény vezetője – **a tűzvédelmi előírásokon túl** – köteles figyelembe venni az 1999. évi XLII. törvény előírásait, mely a nem dohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szól, és amelynek kivonata az alábbi:
6. Az Országgyűlés 2011. 04. 26-án elfogadta a nemdohányzók védelméről szóló, többszörsön módosított 1999. évi XLII. törvényt.
7. Fenti tűzvédelmi előírásokon túl, az egészségvédelmi tilalom vonatkozik valamennyi zárt légterű közforgalmú helyiségre, azaz valamennyi munkahelyre, egészségügyi szolgáltatóra, vendéglátóipari egységre – kivéve játékkaszinókat - beleértve a közintézményeket, szórakozóhelyeket, kocsákat, bárakat, tömegközlekedési eszközöket, buszmegállókat, a gyalogosok által használt aluljárókat, játszótereket és azok 5 méteres körzetét is.
8. Tilos dohányozni – dohányzóhelyet sem lehet kijelölni:
9. **A közforgalmú intézmények** (pl. étterem, bár, kocsmák, posta, hivatal, bevásárlóközpontok, mozi stb.) **zárt légterű helyiségeiben**. A tilalom független attól, hogy a belépés esetleg feltételhez kötött, pl. zártkörű rendezvény.
10. A munkahelyek zárt légterű helyiségeiben.
11. A helyi közforgalomban közlekedő közösségi közlekedési eszközön
12. Javasoljuk, hogy ott **ahol többcélú használat van** az adott intézményben, **ott a szigorúbb szabályt** alkalmazzák.
13. Gyermekek jótéti, gyermekvédelmi intézményben, (pl. bölcsőde, óvoda)
14. Egészségügyi szolgáltatóknál (pl. kórház, rendelő) és ahol egészségügyi, illetve egészségügyi jellegű szolgáltatást nyújtanak függetlenül az intézmény rendeltetésétől) beleértve az intézményhez tartozó udvart, parkot is, és minden létesítményt, ami az intézmény kerítésén belül van.
15. Nem szabad dohányozni – a kijelölt helyek kivételével – az alábbi helyeken:
 - közforgalmú intézménynek a nyilvánosság számára nyitva álló helyiségeiben,
 - közösségi közlekedési eszközön
 - munkahelyen,
 - közterületnek minősülő egyéb létesítményekben azok 5 m-es körzetén belül
16. **Dohányzóhely** a közforgalmú intézmény bejáratától számított 5 méteres távolságon belül sem jelölhető ki, csak úgy, hogy a dohányzóhely az egészségügyi vagy egyéb szolgáltatást igénybe vevők szokásos vagy szükségszerű útvonalától megfelelően elkülönüljön.
17. Ahol dohányzóhely kijelölhető ott sem lehetséges azt kialakítani:
 - Zárt térben

	SZABÁLYZAT		D Azonosító: ASIP-SMG-003
	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT		
	Verzió: 10	Dátum: 2026.07.19.	Oldal: 22/98

- A nemdohányzó dolgozók szokásos útvonalain, a használt bejáratoknál és azok 5,0 méteres körzetén belül.
- Akkor, ha a munkahelyet nemdohányzó munkahellyé nyilvánították.
- A nemdohányzó munkahellyé nyilvánításról szóló döntés
- kollektív szerződéssel rendelkező munkáltatónál a kollektív szerződésben,
- más munkáltatónál a munkavállalók kezdeményezésére, vagy ezen személyek egyetértésével hozható meg.

18. Speciális kivétel:

- Zárt térben is lehet dohányozni: pszichiátriai intézetben a **pszichiátriai betegek** számára kialakított helyen.
- Ahol zárt légterű dohányzóhely kerül kijelölésre,
- a dohányzóhely nemdohányzó helyiséggel azonos helyiségben nem jelölhető ki.
- a megfelelő légcserre feltételeit nyílászáró szerkezetekkel vagy egyéb műszaki berendezés felszerelésével biztosítani kell úgy, hogy dohányfüst a nemdohányzó helyiségekbe ne juthasson be.

Egészségvédelmi bírság

19. Egészségvédelmi bírság csak azon természetes személlyel szemben szabható ki, aki a cselekmény elkövetésekor 14. életévét betöltötte és saját jövedelemmel rendelkezik, melynek összege: 20.000-50 000. Az Nvt. betartásáért felelőssel szemben 100.000-250.000.- Ft Legalább 1.000.000.-, legfeljebb 2.500.000.- Ft az intézmény, szervezet, üzemeltető vagy gazdasági társaság tekintetében. Egészségvédelmi bírság egyik fajtája a helyszínen kiszabott egészségvédelmi bírság: max. 30.000 forint (ha 30 napon belül befizeti, ellenkező esetben akár 50.000.- Ft is lehet).


Megjelölés, feliratok

20. A dohányzási korlátozással érintett, valamint a dohányzásra kijelölt helyeket, valamint közterületeket felirat, és/vagy más egyértelmű jelzés alkalmazásával - **tűzvédelmi szempontból való tilalom esetén szabványos tiltó táblával, illetve piktogrammal** - szembetűnő módon meg kell jelölni.
21. A nemdohányzó intézménnyé minősítés tényét jól látható és egyértelmű felirat, vagy jelzés alkalmazásával az intézménynek a közforgalom számára nyitvaálló bejáratánál, valamint a vendégforgalom által igénybe vett valamennyi helyiségében fel kell tüntetni.
22. A nemdohányzó munkahellyé minősítés tényét jól látható és egyértelmű felirat, vagy jelzés alkalmazásával kell jelölni
23. A dohányzóhelyek számának és területének megállapításánál figyelemmel kell lenni az azt igénybe vevők számára.
24. A kijelölt dohányzóhelyek megfelelőségét egészségügyi államigazgatási szerv, illetve tűzvédelmi szempontból a tűzvédelmi hatóság jogosult rendszeresen ellenőrizni.
25. A dohányzóhelyek tisztítását a takarítással megbízott dolgozók kötelesek elvégezni!

	SZABÁLYZAT		D Azonosító: ASIP-SMG-003
	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT		
	Verzió: 10	Dátum: 2026.07.19.	Oldal: 23/98

A Amphenol Sincere Industrial Product Ltd. székhelyén a munkavállalók számára kültéri, főépület-bejárat előtti külső udvari részen kijelölt terület, a Porta épület parkoló felőli oldalán a bejárat előtti térrész és a Showroom lépcsőház előtti külső térrész (táblával és csikkgyűjtővel) kijelölt dohányzóhelynek minősül.

Kijelölt dohányzóhely

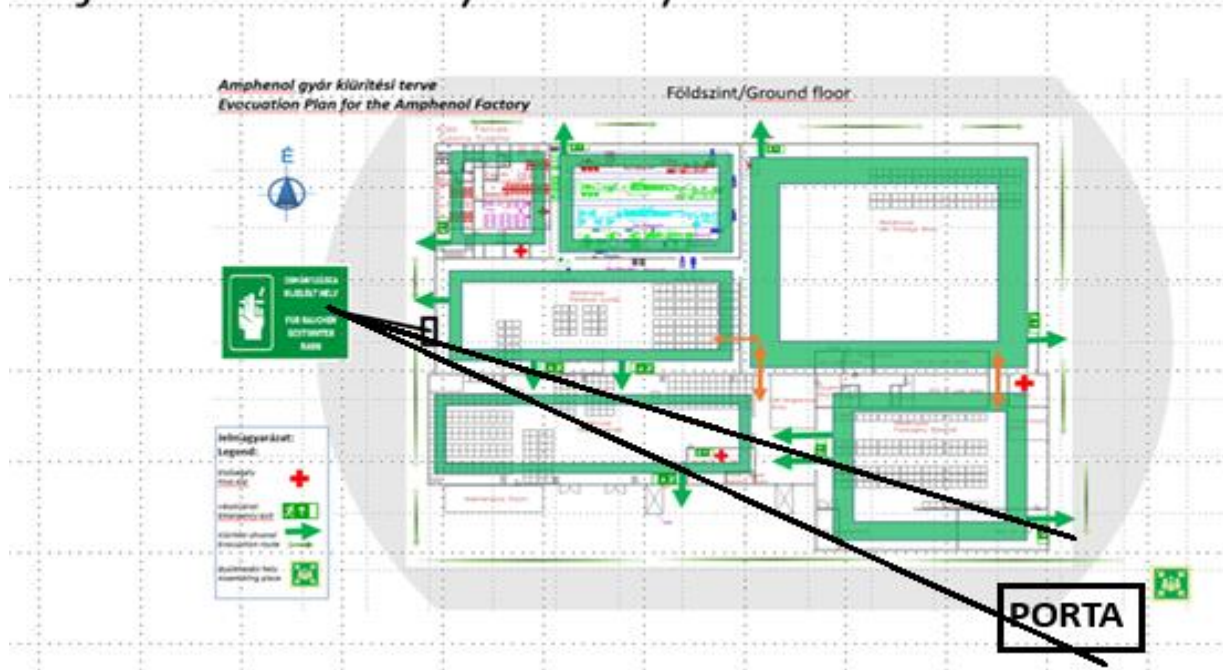

1.13.3. Szállítás és vontatás

A munkavégzés során a veszélyességi övezetben, helyiségben, építményben csak olyan járművek használhatók, amelyeknél a vonatkozó műszaki és biztonsági előírások megtartása és rendeltetésszerű használata esetén tűz- vagy robbanásveszély nem következhet be.

A járművek tűz- vagy robbanásveszélyes rakományát a veszélyes mértékű felmelegedéstől, valamint az egyéb tüzet, vagy robbanást előidézhető veszélyektől védeni kell.

Az éghető folyadékot tartalmazó zárt edényt a járművön kiöntőnyílásával felfelé fordítva úgy kell elhelyezni és rögzíteni, hogy az a szállítás közben ne mozduljon el, illetőleg ne sérüljön meg.

1.13.4. Raktározás és tárolás

1. Helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges robbanásveszélyes, vagy tűzveszélyes osztályba tartozó anyag tárolható. Az építményben tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett anyagmennyiséget.

	SZABÁLYZAT		D Azonosító: ASIP-SMG-003
	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT		
	Verzió: 10	Dátum: 2026.07.19.	Oldal: 24/98

2. Tűzgátló előtérben, füstmentes lépcsőházban és előtérben mindennemű tárolás tilos.
3. Padlástérben robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag és I.II tűzveszélyességi fokozatú folyadék és gáz nem tárolható. Egyéb szilárd anyag csak olyan módon és mennyiségben helyezhető el, hogy azok a tetőszerkezet, valamint a kémény megközelítését ne akadályozzák, szükség esetén eltávolíthatók legyenek a tetőszerkezet éghető anyagú elemeitől és a kéménytől legalább 1,0 méter távolságra helyezkedjenek el.
4. A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot - ha azt nem nyomástartó edényzetben hozták forgalomba - a tűzveszélyes osztályba tartozó anyagra vonatkozó követelmények szerint csak zárt csomagolásban lehet tárolni.
5. A tárolás területét éghető hulladéktól, száraz növényzettől mentesen kell tartani.

1.13.5. Tűzoltási út, terület és egyéb utak

A tűzoltóság vonulása és működése céljára - ha arról jogszabály, illetve nemzeti szabvány másként nem rendelkezik - az építményekhez olyan utat, illetőleg területet kell biztosítani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek nem rendszeres közlekedésére és működtetésére. A tűzoltó utakon a parkolás még ideiglenesen sem megengedett. A Amphenol Sincere Industrial Product Ltd. területéről kitiltható az a jármű és gépjárművezető, amely a tűzoltó utakkal kapcsolatos szabályokat megsérti.

1. Az üzemi helyiségben és a raktározásnál - ömlesztett tárolást kivéve - legalább a következő szélességű utat kell biztosítani:
 - a 40 méternél szélesebb helyiségben, középen vagy két oldalon, a 80 méternél szélesebb helyiségben pedig 40 méterenként, hosszirányban egyenes vonalban végighaladó 3 méter széles, mindkét esetben 30 méterenként 1,8 méter széles keresztirányú utat,
 - a 40 méternél nem szélesebb, de 15 méternél szélesebb helyiségben, hosszirányban 2,40 méter széles, valamint 30 méterenként 1,8 méter széles keresztirányú utat,
 - a 10–15 méter széles helyiségben 1,2 méter, a 10 méternél nem szélesebb helyiségben 1 méter széles hosszirányú utat,
 - éghető anyag zárttéri raktározásánál, tárolásánál 5 méter tárolási magasságig 1,8 méter, nagyobb tárolási magasság esetén 3 méter széles hosszirányú, s azon keresztirányban 25 méterenként 1 méter széles utat,
 - A létesítmény közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint a vízszervezési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére.
 - Az építményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsolója, a közmű nyitó-, és zárószerkezetének, a tűzjelző kézi jelzésadójának, a nyomásfokozó szivattyúnak, valamint hő-, és füstelvezető kezelőszerkezetének, nyílásainak, to-

	SZABÁLYZAT		D Azonosító: ASIP-SMG-003
	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT		
	Verzió: 10	Dátum: 2026.07.19.	Oldal: 25/98

vább a tűzvédelmi berendezés, felszerelés és készülék hozzáféréseinek, megközelítésének lehetőségét állandóan biztosítani kell, azokat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.

- A kiürítésre és menekülésre számításba vett nyílászáró szerkezeteket - *kivéve a legfeljebb 50 fő tartózkodására szolgáló helyiségeket és az arra minősített nyílászárókat* -, míg a helyiségben tartózkodnak, lezárni nem szabad.
- Az épületek menekülésre számításba vett közlekedőin, lépcsőházaiban robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok nem helyezhetők el.
- Ez alól kivételt képeznek a beépített építési termékek és biztonsági jelek, valamint azok az installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok és egyéb, nem tárolásra szolgáló tárgyak, amelyek az elhelyezéssel érintett fal vagy a padló felületének szintenként legfeljebb 15%-át fedik le.
- Épületek menekülési útvonalai nem szűkíthetők le.

A létesítmények közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint vízszervezési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére. A Amphenol Sincere Industrial Product Ltd. Zrt-ben a létesítmény üzemeltető kötelessége az azonnali akadálymentesítésről intézkedni, ha az előbbi szabályokat megsértik. Az akadálymentesítés indokolt esetben az akadályt képező jármű, eszköz vagy tárgy rongálása árán is elvégezhető. Az akadálymentesítéskor keletkező kár a létesítmény üzemeltető felé nem érvényesíthető.

Az építményben, helyiségben és szabadterén a villamos berendezés kapcsolóját, a közmű nyitó- és zárószerkezetét, a tűzjelző kézi jelzésadóját, a nyomásfokozó szivattyút, valamint hő- és füst-elvezető kezelőszerkezetét, nyílásait, továbbá a tűzvédelmi berendezést, felszerelést és készüléket eltorlaszolni, a közlekedési utakat, ajtókat és a kiürítési utakat leszűkíteni még átmenetileg sem szabad.

1.13.6. Tüzelő-, fűtőberendezés

1. Az építményben, helyiségben csak olyan fűtési rendszer létesíthető, használható, amely rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet vagy robbanást.
2. A helyiségben, ahol robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagokat tárolnak, előállítanak, felhasználnak, forgalmaznak nyílt lánggal, izzással, vagy veszélyes felmelegedéssel üzemelő berendezés - a tevékenységet kiszolgáló technológiai berendezés kivételével - nem helyezhető el. Technológiai tüzelőberendezés létesítése esetén a tűz vagy robbanás keletkezésének lehetőségét megfelelő biztonsági berendezéssel kell megakadályozni.
3. Az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékkal, vagy robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó gázzal üzemeltetett tüzelő-, vagy fűtőberendezés, készülék működtetése alatt, meghatározott kezelési osztálynak megfelelő felügyeletről kell gondoskodni.
4. A munkahelyen a munka befejezésekor az égésbiztosítás nélküli gáz-, és olajtüzelésű berendezésben a tüzelést meg kell szüntetni. A munkahely elhagyása előtt meg kell győződni a fűtőberendezés veszélytelenségéről.

	SZABÁLYZAT		D Azonosító: ASIP-SMG-003
	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT		
	Verzió: 10	Dátum: 2026.07.19.	Oldal: 26/98

5. A tüzelő- és a fűtőberendezés, az égéstermék-elvezető, valamint a környezetében levő éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés mellett se jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt.

1.13.7. Szellőztetés

1. A robbanásveszélyes helyiségben és veszélyességi övezetben a szellőzés lehetőségét biztosítani kell, tevékenység csak hatékony szellőztetés mellett végezhető. A robbanásveszélyes helyiségben vagy annak veszélyességi övezetében recirkulációs szellőztetés nem alkalmazható.
2. Mesterséges szellőzés esetén olyan szellőztető berendezést kell használni, hogy annak bekapcsolásakor, illetőleg üzemeltetés közben gyújtószikra ne keletkezzen, és a berendezésen keresztül külső gyújtóforrás gyújtási veszélyt ne jelentsen.
3. Jogszabályban, nemzeti szabványban vagy a tűzvédelmi hatóság által megállapított esetekben olyan automatikus észlelő- és jelzőberendezést kell alkalmazni, amely az alsó éghetőségi határkoncentráció 20%-ának elérésekor jelzést ad, továbbá az alsó éghetőségi határkoncentráció 40%-ának elérésekor a szükséges beavatkozásokat (pl. vésszellőzés indítása, technológia leállítása stb.) elvégzi.
4. Éghető anyag elszívása esetén a porkamra, ülepítő csak nem éghető anyagból alakítható ki.
5. A robbanásveszélyes veszélyességi övezetek, helyiségek szellőztető berendezéseit (csatornát, porkamrát és ülepítőt) rendszeresen tisztítani kell.
6. A szellőztető rendszer nyílásait eltorlaszolni nem szabad.

1.13.8. Hő- és füstelvezetés

A hő- és füstelvezetést a hatályos OTSZ alapján kell kialakítani és felülvizsgálni, a tapasztalt hiányosságokat meg kell szüntetni.

Hő- és füstelvezetésre a helyiség szellőztető berendezése is figyelembe vehető, ha működése a tűz idején is biztosítható.

1.13.9. Csatornahálózat

1. Robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó gázt, gőzt vagy I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot, az ilyen anyagot oldott állapotban tartalmazó szennyvizet, valamint vízzel vegyi reakcióba lépő, robbanásveszélyes vagy tűzveszélyes osztályba tartozó gázt fejlesztő anyagot a közcsatornába vagy a szikkasztóba bevezetni tilos.
2. Abban a létesítményben, ahol a szenny- és csapadékvíz I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot tartalmazhat, a csatornahálózatot berobbanás ellen - az üzemeltetés zavartalanlanságának biztosításával - vízzárral szakaszokra kell bontani.

	SZABÁLYZAT		D Azonosító: ASIP-SMG-003
	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT		
	Verzió: 10	Dátum: 2026.07.19.	Oldal: 27/98

1.13.10. Gépi berendezés, villamos berendezés

1. Robbanásveszélyes veszélyességi övezetben csak robbanás biztos erő- és munkagépet, készüléket, eszközt szabad elhelyezni, illetőleg használni.
2. Tűzveszélyes szabadtéren, helyiségben, illetőleg építményben csak olyan erő- és munkagépet szabad elhelyezni, használni, amely környezetére gyújtási veszélyt nem jelent.
3. Azoknál a gépeknél, amelyeknél a hő fejlődés vagy a nyomás emelkedése tüzet vagy robbanást idézhet elő, a technológiai szabályozó berendezéseken túl olyan korlátozó berendezést kell alkalmazni, amely a gép működését, illetve a hőmérséklet vagy nyomás további emelkedését - technológiai utasításban meghatározott biztonsági határérték elérésekor - megszünteti.
4. Ha a gépbe jutó idegen anyag tüzet vagy robbanást okozhat, gondoskodni kell a bejutás megakadályozásáról.
5. A Amphenol Sincere Industrial Product Ltd. tevékenysége során minden olyan technológiai berendezést, amely tűzveszélyesnek minősül, csak a gyártó vagy a forgalmazó cég által kiadott kezelési utasítás alapján szabad üzemeltetni. Az említett cég az utasítást köteles kiadni valamennyi ilyen géphez, berendezéshez.
6. Csak olyan villamos berendezés használható, amely rendeltetésszerű használata esetén a környezetére nézve gyújtásveszélyt nem jelent.
7. A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni. Nem vonatkozik ez az előírás azokra a készülékekre, amelyek rendeltetésükből következően folyamatos üzemre lettek tervezve. Ezen alcím szempontjából kikapcsolt állapotnak számít az elektronikai, informatikai és hasonló készülékek készenléti állapota is.
8. A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket használaton kívül helyezésük esetén a villamos tápellátásról le kell választani.
9. Az épület átalakítása, felújítása, átépítése, a kijáratútvonalak időleges, vagy tartós használaton kívül kerülése esetén a téves jelzést adó menekülési jelek működését szüneteltetni kell. Ha a biztonsági jel kikapcsolt állapotában is hordoz információt, az ne legyen látható.
10. A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók, főkapcsolók és túláramvédelmi készülékek rendeltetését, továbbá e kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét jelölni kell.
11. A villamos berendezés használatbavételét követően a berendezés üzemeltetője, ha jogszabály másként nem rendelkezik,
12. 300,0 kilogrammnál vagy 300,0 liternél nagyobb mennyiségű robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására, felhasználására szolgáló helyiség, vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként,
13. egyéb esetekben legalább 6 évenként a villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálatát elvégezteti, és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban a felülvizsgáló által meghatározott határnápig megszüntetteti, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolja.
14. A tűzvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.

	SZABÁLYZAT		D Azonosító: ASIP-SMG-003
	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT		
	Verzió: 10	Dátum: 2026.07.19.	Oldal: 28/98

15. A telep-, vagy működési engedélyhez, bejelentéshez kötött átalakítás, vagy rendeltetésváltáskor a helyiségben, épületben elhelyezett, szerelt villamos berendezéseken a berendezés üzemeltetője a tűzvédelmi felülvizsgálatot elvégezteti, ha az új rendeltetéshez a jogszabály gyakoribb felülvizsgálatot határoz meg.
16. A villamos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálata, a berendezés minősítése a létesítéskor érvényes vonatkozó műszaki követelmény szerint történik.
17. A felülvizsgálat része a villamos berendezés környezetének értékelése és a hely robbanásveszélyes zónabesorolásának tisztázása.
18. A felülvizsgálat kiterjed azokra a hordozható berendezésekre is, amelyeket az üzemeltető nyilatkozata szerint a technológiából adódóan rendszeresen használnak.
19. A létesítmény, építmény villamos berendezéseit nemzeti szabványok szerint kell létesíteni, használni és felülvizsgálni.
20. A biztonsági berendezéshez és világításhoz, továbbá a térvilágításhoz külön leválasztó főkapcsolót kell létesíteni.
21. A villamos berendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.
22. A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók és biztosítékok rendeltetését, továbbá ezen kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét meg kell jelölni.
23. A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, használaton kívül helyezésük esetén a villamos hálózatról le kell választani.

1.13.11. Világító berendezés

1. A világító berendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az a környezetére tűzveszélyt ne jelentsen.
2. Villamos világítást nemzeti szabványok szerint kell létesíteni és használni.
3. A helyiségek kijáratát, folyosókon a menekülési útvonalat az előírásoknak megfelelő irányfény-világítással kell ellátni.

1.13.12. Villám és statikus feltöltődés elleni védelem

Villám elleni védelmet kell biztosítani, ahol azt jogszabály, nemzeti szabvány előírja.

A villámvédelmi berendezést nemzeti szabványok szerint kell létesíteni és felülvizsgálni.

Azoknál az épületeknél, szabadtereknél, technológiai folyamatoknál, illetve berendezéseknél, ahol a statikus feltöltődés tüzet vagy robbanást okozhat, a megfelelő védelemről nemzeti szabvány szerint kell gondoskodni.

1.13.13. Az anyagok tűzveszélyességi osztálya

Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartoznak

	SZABÁLYZAT		D Azonosító: ASIP-SMG-003
	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT		
	Verzió: 10	Dátum: 2026.07.19.	Oldal: 29/98

a) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályaon kívül helyezésétől, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: CLP rendelet) szerinti

aa) * instabil robbanóanyagok, az 1.1-1.5. alosztályba tartozó robbanóanyag, továbbá a deszenzibilizált robbanóanyag,

ab) * 1A., 1B. és 2. kategóriába tartozó tűzveszélyes gáz, valamint az 1A. kategóriába tartozó pirofóros vagy kémiai instabil gáz,

ac) 1. és 2. kategóriába tartozó aeroszol,

ad) 1. és 2. kategóriába tartozó tűzveszélyes szilárd anyag,

ae) A, B, C vagy D típusú önreaktív anyagok és keverékek,

af) 1. kategóriába tartozó piroforos folyadék,

ag) 1. kategóriába tartozó piroforos szilárd anyag,

ah) 1. vagy 2. kategóriába tartozó, vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat kibocsátó anyagok és keverékek,

ai) 1. kategóriába tartozó oxidáló folyadék,

aj) 1. kategóriába tartozó oxidáló szilárd anyag vagy

ak) A, B, C vagy D típusú szerves peroxid,

b) a CLP rendelet szerinti 1., 2. vagy 3. kategóriába tartozó tűzveszélyes folyadékok közül

ba) a 21 °C alatti zárttéri lobbanásponttal rendelkező folyadék,

bb) a legalább 21 °C zárttéri és legfeljebb 55 °C nyílttéri lobbanásponttal rendelkező folyadék, az olyan vizes diszperziós rendszer kivételével, amelynek lobbanáspontja szabványos módszerrel nem állapítható meg, és éghetőanyag-tartalma 25%-nál nagyobb, víztartalma pedig 50%-nál kisebb,

bc) az a folyadék, amelynek üzemi hőmérséklete meghaladja a 35 °C-ot, és nagyobb, mint a nyílttéri lobbanáspont 20 °C-kal csökkentett értéke,

a legalább 50 °C nyílttéri lobbanásponttal rendelkező gázolaj, tüzelőolaj és világításra használt petróleum kivételével,

c) az a) és b) pontba, valamint a (2) bekezdés a) és b) pontjába nem tartozó anyagok és keverékek közül

ca) az éghető gáz,

cb) az éghető gőz, köd,

cc) a por, valamint egyéb kisméretű szilárd anyag levegővel képzett robbanásveszélyes keveréke,

cd) a 21 °C alatti zárttéri lobbanásponttal rendelkező folyadék és olvadék,

	SZABÁLYZAT		D Azonosító: ASIP-SMG-003
	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT		
	Verzió: 10	Dátum: 2026.07.19.	Oldal: 30/98

ce) a legalább 21 °C zárttéri lobbánásponttal rendelkező folyadék és olvadék, ha nyílttéri lobbánáspontja legfeljebb 55 °C, valamint

cf) az a folyadék és olvadék, amelynek az üzemi hőmérséklete meghaladja a 35 °C-ot, és nagyobb, mint a nyílttéri lobbánáspontjának 20 °C-kal csökkentett értéke.

Mérsékelt tűzveszélyes osztályba tartoznak

a) a CLP rendelet szerinti veszélyességi osztályok egyikébe sorolt anyagok és keverékek közül

- aa) az 1.6. alosztályba tartozó robbanóanyag,
- ab) az 1. kategóriába tartozó oxidáló gáz,
- ac) az E, F és G típusú önreaktív anyagok és keverékek,
- ad) az 1. és 2. kategóriába tartozó önmelegedő anyagok és keverékek,
- ae) a 3. kategóriába tartozó, vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat kibocsátó anyagok és keverékek,
- af) a 2. és 3. kategóriába tartozó oxidáló folyadék,
- ag) a 2. és 3. kategóriába tartozó oxidáló szilárd anyag,
- ah) az E, F és G típusú szerves peroxid,

b) a CLP rendelet szerinti veszélyességi osztályok egyikébe sorolt anyagok és keverékek közül az 1., 2. vagy 3. kategóriába tartozó tűzveszélyes folyadékok közül

- ba) az 55 °C-nál nagyobb nyílttéri lobbánásponttal rendelkező folyadék,
- bb) az a folyadék, amelynek az üzemi hőmérséklete meghaladja a 35 °C-ot, és a nyílttéri lobbánáspontjánál legalább 20 °C-kal kisebb,
- bc) az olyan vizes diszperziós rendszer, amelynek lobbánáspontja szabványos módszerrel nem állapítható meg, és éghetőanyag-tartalma 25%-nál nagyobb, víztartalma pedig 50%-nál kisebb, valamint
- bd) a legalább 50 °C nyílttéri lobbánásponttal rendelkező gázolaj, tüzelőolaj és világításra használt petróleum,
- c) az (1) bekezdés a) és b) pontjába, valamint a (2) bekezdés a) és b) pontjába nem tartozó anyagok és keverékek közül
- ca) az a szilárd éghető anyag, amely nem tartozik fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba,
- cb) az a gáz, amely önmaga nem ég, de az égést táplálja, a levegő kivételével,
- cc) a vonatkozó műszaki követelmény szerinti eljárással meghatározott, 150 °C-nál magasabb gyulladási hőmérsékletű, B-F tűzvédelmi osztályú építőanyag,
- cd) az a vizes diszperziós rendszer, amelynek lobbánáspontja szabványos módszerrel nem állapítható meg, és éghetőanyag-tartalma 25%-nál nagyobb, víztartalma pedig 50%-nál kisebb,

	SZABÁLYZAT		D Azonosító: ASIP-SMG-003
	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT		
	Verzió: 10	Dátum: 2026.07.19.	Oldal: 31/98

ce) az 55 °C feletti nyílttéri lobbanásponttal rendelkező folyadék és olvadék,

cf) az a folyadék és olvadék, amelynek üzemi hőmérséklete meghaladja a 35 °C-ot, és a nyílttéri lobbanáspontjánál legalább 20 °C-kal kisebb.

Nem tűzveszélyes osztályba tartozik

- a) a nem éghető anyag, ha nem tartozik a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes vagy a mérsékelt tűzveszélyes osztályba,
- b) az A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú építőanyag és
- c) a CLP rendelet szerinti 3. kategóriába tartozó aeroszol.

1.13.14. Villámvédelem felülvizsgálata

1. A nem norma szerinti villámvédelem hatálya alá tartozó építmények, szabadterek esetében a villámvédelem felülvizsgálatát
 - a) a létesítést követően az átadás előtt,
 - b) e rendeletben előírt időszakonként vagy
 - c) a villámvédelem vagy az építmény átalakítását, bővítését és a vonatkozó műszaki követelményben foglalt különleges eseményt követően kell elvégezni.
2. A nem norma szerinti, már meglévő villámvédelem időszakos felülvizsgálatát a létesítéskor érvényben lévő vonatkozó műszaki követelménynek megfelelően kell végezni. A nem norma szerinti, már meglévő villámvédelmi berendezést, ha jogszabály másként nem rendelkezik, tűzvédelmi szempontból
 - a) *300 kg vagy 300 l mennyiségnél több robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiséget tartalmazó, ipari, vagy tárolási alaprendeltetésű építménynél, vagy szabadtérnél legalább 3 évenként,*
 - b) egyéb esetben legalább 6 évenként,
 - c) a villámvédelem (LPS és SPM) vagy a védett épület vagy építmény minden olyan bővítése, átalakítása, javítása vagy környezetének megváltozása után, ami a villámvédelem hatásosságát módosíthatja,
 - d) sérülés, erős korrózió, villámcsapás, valamint minden olyan jelenség észlelése után, mely károsan befolyásolhatja a villámvédelem hatásosságát, felül kell vizsgáltatni, a feltárt hiányosságokat a minősítő iratban a megadott határidőig meg kell szüntetni, melyet hitelt érdemlő módon igazolni kell.
3. A norma szerinti villámvédelemről szóló műszaki követelmény hatálya alá tartozó villámvédelemmel ellátott építmények, szabadterek esetében a villámvédelem felülvizsgálatát

	SZABÁLYZAT		D Azonosító: ASIP-SMG-003
	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT		
	Verzió: 10	Dátum: 2026.07.19.	Oldal: 32/98

- a) a létesítés során, a később eltakarásra kerülő részek eltakarása előtt,
- b) a létesítést követően az átadás előtt,
- c) 18. mellékletben foglalt táblázatban előírt időszakonként és a villámvédelem vagy az építmény átalakítását, bővítését és a vonatkozó műszaki követelményben foglalt különleges eseményt követően kell elvégezni.

4. A villámvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.

1.13.15. Biztonsági világítás, biztonsági jelzések és menekülési útirányt jelző rendszer

1. *Biztonsági világítást kell létesíteni*

- a KK és MK osztályú épület menekülési útvonalán,
- óvoda, iskola, gyermekjóléti, gyermekfoglalkoztató, kényszertartózkodásra szolgáló intézmény menekülési útvonalán,
- átmeneti védett térben és a tűzoltó egységek részére a helyiség megközelítésére használt útvonalon,
- biztonsági felvonó előterében,
- tűzoltósági beavatkozási központban és a tűzoltó egységek részére a helyiség megközelítésére használt útvonalon,
- tűzeseti főkapcsolót tartalmazó helyiségben és a tűzoltó egységek részére a helyiség megközelítésére használt útvonalon,
- tűzjelző központ helyiségében és a tűzoltó egységek részére a helyiség megközelítésére használt útvonalon,
- beépített tűzoltó berendezés elzáró szerelvényét tartalmazó helyiségben és a tűzoltó egységek részére a helyiség megközelítésére használt útvonalon,
- tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben,
- ahol e rendelet előírja és
- *ahol a tűzvédelmi szakhatóság a menekülés biztosítása érdekében előírja.*

2. *Kívülről vagy belülről megvilágított magasan, vagy ha nem lehetséges, középmagasan elhelyezett menekülési jeleket kell létesíteni*

- az AK, KK és MK osztályú épület menekülési útvonalán vagy
- a 100 fő feletti befogadó képességű helyiségben.
- Alacsonyan telepített menekülési jeleket kell létesíteni - a füstmentes lépcsőházak kivételével - a magasan telepített biztonsági jelek kiegészítéseként
- az 1000 fő feletti befogadóképességű helyiség menekülési útvonalán vagy

	SZABÁLYZAT		D Azonosító: ASIP-SMG-003
	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT		
	Verzió: 10	Dátum: 2026.07.19.	Oldal: 33/98

- ahol e rendelet előírja.

A menekülési jelek megvilágításának a használat időtartama alatt folyamatos üzeműnek kell lennie abban az épületrészben, ahol a menekülő személyek nem rendelkeznek helyismerettel.

3. Menekülési útirányt jelző rendszert kell létesíteni

- 3000 fő feletti befogadóképességű helyiség menekülési útvonalán és
- ahol a tűzvédelmi szakhatóság a menekülés biztosítása, a füstfejlődés jellemzői alapján előírja.

Biztonsági jel lehet kívülről, vagy belülről megvilágított, vagy utánvilágító jel, amely legalább a vonatkozó műszaki követelményben meghatározott ideig és mértékben alkalmas a céljának megfelelő fény kibocsátására.

4. Kívülről vagy belülről megvilágított, vagy utánvilágító, megfelelő tűzvédelmi jelekkel kell megjelölni az elhelyezett

- tűzoltó készülékeket,
- fali tűzcsapokat, tűzcsapszerelvény-szekrényeket, a száraz oltóvízvezeték betáplálási és vízkivételi pontjait,
- bármely tartózkodási helyről nem látható tűzjelző kézi jelzésadókat,
- kézi indítású tűzoltó-technikai termékek kezelő szerkezetait és
- beépített tűzoltó berendezés oltóközpontjainak bejáratát.

5. Megfelelő tűzvédelmi jelekkel kell megjelölni helyiség bejáratánál, a helyiségben vagy az érintett szabadterén tiltó jellel kell jelölni

- a gyújtóforrás alkalmazásnak és az adott területre vitelének tilalmát,
- a dohányzás tilalmát és
- a vízzel oltás tilalmát.

6. A közművek főelzáró szerelvényeinek helyét az építmény főbejáratánál jelezni kell.

A robbanásveszélyre figyelmeztető, a gyújtóforrás bevitelét és a dohányzást tiltó rendelkezéseket tartalmazó biztonsági jeleket a 20 m²-nél kisebb helyiségben nem szükséges elhelyezni, csak azok bejáratánál.

A tűzvédelmi eszközök helyét jelző biztonsági jeleket az eszköz, felszerelés felett legalább 1,8 méteres magasságban, legfeljebb 2,5 méter magasságban kell elhelyezni úgy, hogy azok könnyen felismerhetők legyenek

	SZABÁLYZAT		D Azonosító: ASIP-SMG-003
	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT		
	Verzió: 10	Dátum: 2026.07.19.	Oldal: 34/98



A tűzvédelmi jel rögzítési magassága



A menekülési jelek elhelyezése

A két szintnél magasabb, vagy egynél több pince-szinttel rendelkező épület esetében a szintszámot jelölni kell minden lépcső, vagy lépcsőház csatlakozó szintjén, kivéve a NAK osztályba tartozó lakóépületeket. A KK és az MK osztályba tartozó épületekben a lépcső vagy lépcsőház kijáratí szintjén lévő ajtónál jelölni kell, hogy az adott lépcsőn az épület mely szintjei érhetők el.

A füstgátló ajtókat „Füstszakaszhatár! Az ajtó önműködő csukódását biztosítani kell.” felirattal vagy jelzéssel kell ellátni, tartós, jól észlelhető és olvasható méretű kivitelben.

A tűzszakaszhatáron lévő tűzgátló ajtókat „Tűzszakaszhatár! Az ajtó önműködő csukódását biztosítani kell.” felirattal vagy jelzéssel kell ellátni, tartós, jól észlelhető és olvasható méretű kivitelben.


Az AK, KK, MK osztályú épület menekülési útvonalán, vagy a 100 fő feletti befogadóképességű helyiségben **Kívülről vagy belülről megvilágított magasan, vagy ha nem lehetséges, középmagasan elhelyezett menekülési jeleket kell létesíteni:**

a kijáratí és vészkijáratí ajtót az ajtó fölé, vagy ha arra más lehetőség nincs, akkor az ajtó mellett menekülési jellel kell megjelölni. **A menekülési jelet tilos az ajtóra szerelni.** A pánikrúddal ellátott ajtókon jelölni kell azok nyitási mechanizmusát a kezelésükre utaló biztonsági jellel.

A biztonsági jelek elhelyezésének változatai

Ábra	Leírás
	Sík jel fallal párhuzamos felszerelése.
	Falra merőlegesen szerelt kétoldalas jel.
	Mennyezetre függesztett, kétoldalas jel.
P. Típus	Panoráma jel, ez biztosítja a legjobb láthatóságot.

	SZABÁLYZAT		D Azonosító: ASIP-SMG-003
	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT		
	Verzió: 10	Dátum: 2026.07.19.	Oldal: 35/98



Az épületben elhelyezett felvonók esetén a biztonsági felvonóknál az erre vonatkozó, hagyományos felvonóknál, pedig a vonatkozó műszaki követelmény szerinti a „Tűz esetén a liftet használni TILOS” biztonsági jelet kell valamennyi szinten elhelyezni. Közösségi épületekben, ha külföldi személyek is előfordulhatnak, a biztonsági jeleket angol és német nyelven, valamint a nagy számban előforduló külföldi személyek anyanyelvén is fel kell tüntetni vagy ezeket helyettesítő piktoqramot kell elhelyezni.

A magasan telepített menekülési jelek felismerhetőségi távolságát a vonatkozó műszaki előírás szerint kell meghatározni. Az ilyen magasságban rögzített, menekülési útirányt jelző biztonsági jeleket a kijáratok ajtóinak fölé, valamint a menekülési út minden irányváltó pontjában el kell helyezni. A menekülési út bármely pontján, minden esetben legalább egy jelnek láthatónak kell lennie.

Középmagasan elhelyezett menekülési jeleket úgy kell elhelyezni, ahogy azt a veszélyforrás igényli. *Középmagasan telepített biztonsági jeleket elsősorban a közlekedési utakon és az olyan helyiségekben kell kiépíteni, ahol egy esetleges tűzben nem, vagy csekély mértékben kell füstfejlődéssel számolni az ott tárolt, beépített vagy elhelyezett anyagokra, berendezési tárgyakra tekintettel. A menekülési út bármely pontján, minden esetben legalább egy jelnek láthatónak kell lennie.*

Az alacsonyan telepített menekülési jeleknek folyamatosan kell az útirányt mutatniuk, és a biztonsági jeleknek 5,0 méter távolságból felismerhetőnek kell lenniük.

A menekülési jelek telepítésénél minden esetben figyelembe kell venni a helyiség belmagasságát, valamint az ott található anyagok füstfejlesztő képességét.

1.13.16. Tűzoltó készülékek

1. Tűzoltó készülékek esetében az oltásteljesítményekhez tartozó oltóanyagegység-mennyiségeket az OTSZ 16. mellékletben foglalt 1. táblázata tartalmazza.
2. Abban az esetben, ha egy önálló rendeltetési egységben A és B osztályú tüzek is előfordulhatnak és a készenlétben tartott tűzoltó készülék olyan A és B osztályú tűz oltására alkalmas, melyekhez különböző oltóanyag-egységek tartoznak, akkor a kisebb oltóanyag-egységet kell figyelembe venni.
3. **Tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani**

a) az önálló rendeltetési egységekben legalább szintenként,

b) ahol e rendelet előírja és

c) jogszabályban előírt esetekben az OTSZ 16. mellékletben foglalt 2. táblázata szerint.

4. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, nem kell tűzoltó készüléket elhelyezni a lakás vagy nem kereskedelmi szálláshelyként működő üdülő céljára szolgáló építményekben,

	SZABÁLYZAT		D Azonosító: ASIP-SMG-003
	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT		
	Verzió: 10	Dátum: 2026.07.19.	Oldal: 36/98

tűzszakaszokban és a hozzájuk tartozó szabad területeken, kivéve a lakóépületekben kialakított egyéb rendeltetésű helyiségeket, amelyek tekintetében - gazdálkodó vagy rendeltetési egységenként - az (1) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

5. A tűzvédelmi hatóság az (1) bekezdésben meghatározottakon túl további tűzoltó készülékek, eszközök, felszerelések és anyagok elhelyezését is előírhatja.
6. A tűzoltó-technikai terméket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani.
7. Legalább 2 kg töltetű, vízalapú tűzoltó készülékek esetén legalább 2 l töltetűfogató tűzoltó készülékeket kell készenlétben tartani.

1.13.17. A tűzoltó-vízforrások és tartozékaik felülvizsgálata

A tűzoltó-vízforrások üzemképességéről, megközelíthetőségéről, fagy elleni védelméről, az előírt rendszeres ellenőrzések, karbantartások, javítások és nyomáspróbák (a továbbiakban együtt: felülvizsgálatok) elvégzéséről az oltóvíz hálózat üzemben tartásáért felelős szervezet gondoskodik.

A felülvizsgálatot végző személy tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatára vonatkozó érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvánnyal rendelkezik.

A felülvizsgálat alapján feltárt hiányosságok megszüntetéséről az oltóvíz hálózat üzemben tartásáért felelős szervezet gondoskodik, amely a meghibásodott tűzoltó-vízforrások és azok szerelvényeinek javítására, szükség esetén cseréjére azonnal intézkedik.

Az oltóvíz hálózat üzemben tartásáért felelős szervezet a tűzoltó-vízforrásokról PONTOS nyilvántartással – Tűzvédelmi üzemelési napló - rendelkezik.

A tűzoltó-vízforrásokról vezetett nyilvántartás tartalmazza

- a) a tűzoltó-vízforrás egyértelmű azonosítását,
- b) a felülvizsgálat időpontját,
- c) a felülvizsgálatot végző nevét, szakvizsga bizonyítványának számát, és
- d) a felülvizsgálat megnevezését és megállapításait.

A tűzoltó-vízforrások felülvizsgálata során a felülvizsgálatot végző személy minden esetben

a) megvizsgálja:

- aa) a tűzoltó-vízforrások jelzőtábláinak meglétét, adatainak helyességét és épségét,
- ab) az előírt feliratok, jelzések meglétét, olvashatóságát
- ac) értelemszerűen a (szabadtéri) tűzoltó-vízforrásoknak – tűzcsapok, víztározók - az év minden szakában (tűzoltógépjárművel történő) megközelíthetőségét, a szerelvények hozzáférhetőségét, a szerelvények és a tartozékok rendeltetésszerű használhatóságát, és

	SZABÁLYZAT		D Azonosító: ASIP-SMG-003
	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT		
	Verzió: 10	Dátum: 2026.07.19.	Oldal: 37/98

ad) a korrózió elleni védelem épségét, és

***b)* elvégzi**

ba) a vízhálózatról működő tűzoltó-vízforrások esetében a hálózat átöblítését a mechanikai szennyeződésektől mentes víz megjelenéséig, és

bb) a korrózióvédelem sérülése esetén az üzemben tartásért felelős szervezet írásbeli értesítését.

1.13.18. Fali tűzcsapszekrények felülvizsgálata

Feleljen meg a vonatkozó műszaki követelménynek, vagy azzal legalább egyenértékű biztonságot nyújtson.

A fali tűzcsapokkal szemben támasztott követelmények:

- A tűzcsap vízellátása, működőképessége folyamatosan biztosítva legyen
- A tűzcsap – jelölten – jól látható és folyamatosan hozzáférhető legyen
- A tűzcsap szerelvények szekrénye és vízellátó csővezetéke korrózió ellen festéssel biztosítva legyen, valamint a szekrényen a TŰZCSAP feliratot fel kell tüntetni.
- A szerelvénytárolókban lévő szerelvények biztosítva legyenek
- A szerelvények előszerelt állapotban legyenek, hogy tűz esetén egyetlen mozdulattal a tűzcsap golyósszelepe nyitható és a tömlő a sugárcsővel kihúzható legyen
- A szerelvénytárolókban más – oda nem való – anyagot tárolni TILOS!
- A szerelvénytárolók ajtója könnyen nyitható legyen
- A tűzoltó tömlőt 5 évenként nyomáspróbáztatni kell, s ha azon nem felelt meg, akkor az elöregedett tömlőt ki kell cserélni.

1.13.19. Tűzmelegelőzési használati szabályok, előírások

1.13.19.1. Előtér, közlekedők, folyosók, lépcsőházak

1. Az előtér, közlekedő, folyosó, lépcsőházakat (továbbiakban: helyiségek) csak használatbavételi, üzemeltetési, működési és telephelyengedélyben megállapított rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.
2. Meghatározott tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, helyiségben, rendeltetési egységben szabad folytatni.
3. A helyiségekben anyagtárolás nem jellemző. A helyiségeket normál esetben közlekedésre, tűz esetén menekülésre használhatják, ezért azokat anyaggal, eszközzel leszűkíteni, eltorlaszolni még átmeneti jelleggel sem szabad! A helyiségek területén rendet, tisztaságot kell tartani.

	SZABÁLYZAT		D Azonosító: ASIP-SMG-003
	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT		
	Verzió: 10	Dátum: 2026.07.19.	Oldal: 38/98

4. A helyiségek a 3. pontban foglalt jellegüknél fogva nem tűzveszélyesek. A nem tűzveszélyes jelleg ellenére a helyiségek területén a DOHÁNYZÁS TILOS! A tilalmat piktogrammal is ellátott biztonsági jellel, táblával jelölni kell. Dohányozni csak az erre a célra alkalmassá tett kijelölt „DOHÁNYZÓ HELY” felirattal, és piktogrammal is ellátott helyen szabad. A kijelölt dohányzó helyen csikkgyújtót, hamutálat biztosítani kell.
5. A helyiségekben lévő, az adott intézmény villamos hálózata fő, és/vagy szakaszoló kapcsolóját, az egyéb közmű (víz, gáz) nyitó-, és zárószerkezetét, a kollégiumnál tűzjelző rendszer kézi jelzésadóit, a hő-, és füstelvezetők kezelőszerkezetét, nyílásait, továbbá a tűzvédelmi berendezés HELYÉT (pl. FALI TŰZCSAPSZEKRÉNY) és készenlétben tartott tűzoltó készüléket eltorlaszolni, átmenetileg sem szabad!
6. Az objektumban a menekülési útvonalakat, azok teljes hosszán kijárat, továbbá a kijárat, vészkijárat ajtókat, világító, biztonsági jelzésekkel látták el. Az épületek üzemeltetője (gondnoka) köteles a biztonsági menekülési jelzéseket karbantartani, a világító jelzések működését, működőképességét előírt rendszerességgel – HAVONTA - ellenőrizni, azt az erre a célra rendszeresített tűzvédelmi üzemeltetési naplóban dokumentálni. Tűz esetén – a személyek menekítése, menekülése érdekében – a világító biztonsági jeleknek meghatározott ideig láthatóknak kell lenniük.
7. Az objektum területén lévő tűzoltó eszközöket, berendezéseket (FALI TŰZCSAPOK), és a tűzjelző rendszer kézi jelzésadóit tűzvédelmi jelzéseknek megfelelő színű, valamint a rájuk vonatkozó, belülről, vagy kívülről megvilágított, illetve utánvilágító biztonsági jelek elhelyezésével kell azonosítani, jól láthatóvá tenni.
8. A helyiségekből – mivel azok menekülési utak is – a tűz esetén keletkező hőt és a füstgázokat el kell vezetni. Az erre a célra kialakított hő-, és füstelvezető nyílásokat teljes keresztmetszetükben szabadon, a berendezéseket állandóan üzemképes állapotban kell tartani és működőképességükről negyedévente – próbával - meg kell győződni, melyről tűzvédelmi üzemeltetési naplót kell vezetni.
9. A helyiségekben a fűtést melegvizet radiátoros központi fűtés biztosítja. Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő-, fűtőberendezést – központi fűtést ellátó gázkazánt - szabad használni.
10. A helyiségek elektromos hálózata, szerelvényei (kapcsolók, dugaszoló aljak, hosszabbítók, lámpatestek, stb.) berendezései, készülékei azok szerelési és csatlakoztatási módja, valamint védettségi foka feleljen meg a helyiségek nem tűzveszélyes jellegéből adódó tűzvédelmi műszaki követelményeknek.
11. Sérült, tüzet vagy balesetet előidézhető elektromos szerelvényt, berendezést, készüléket használni nem szabad, azt elektromos képesítésű szakember által haladéktalanul meg kell javíttatni. Csak kifogástalan műszaki állapotú elektromos hálózat, szerelvény, berendezés, készülék használható! Ennek érdekében a villamos hálózatot, berendezés a helyiségek esetében – NAPRA PONTOSAN - 6 évente tűzvédelmi műszaki követelmények szempontjából

	SZABÁLYZAT		D Azonosító: ASIP-SMG-003
	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT		
	Verzió: 10	Dátum: 2026.07.19.	Oldal: 39/98

felül kell vizsgáltatni és a tapasztalt, feltárt hiányosságokat meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazoltatni kell (szerelői nyilatkozat)

12. A villamos berendezést és egyéb készüléket, valamint a világítást a tevékenység befejezése, vagy a helyiségek elhagyása után ki, illetve le kell kapcsolni. Nem vonatkozik az előírás azokra a készülékekre, amelyek rendeltetésükből következően folyamatos üzemre lettek tervezve. Kikapcsolt állapotnak számít az elektronikai, informatikai készülékek készenléti állapota is. Villamos berendezést használaton kívül helyezés esetén a villamos tápellátásról le kell választani.
13. A villámvédelmi rendszert az épületek tekintetében – NAPRA PONTOSAN - 6 évente tűzvédelmi műszaki követelmények szempontjából méretni kell és a feltárt hiányosságokat, meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazoltatni kell. (újra történő mérés!). Csak kifogástalan műszaki állapotú villámvédelem használható!
14. A folyosó, közlekedő és lépcsőházi helyiségek – épületenként - önálló rendeltetési egységnek minősülnek. A helyiségek területén részben a helyiségek, részben pedig a belőlük nyíló – más önálló rendeltetési egységeket képező helyiségek közvetlen és közvetett tűzvédelmére korszerű tűzoltó készülékeket helyeztek el. A tűzoltó készülékek oltásteljesítményét – OLTÓ-ANYAGEGYSÉG-CSOPORTJÁT – az adott önálló rendeltetési egységek összesített alapterületétől függően kell megállapítani. Ennek megfelelően:
 - A cég területén készenlétkben tartott tűzoltó készülékek a fentiekben írt oltásteljesítményeket többszörösen túlszárnyalják, tehát a helyiségek tűzvédelme megfelelő.
15. A tűzoltó technikai terméket, többek között a készülékeket jól látható, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és a készüléket állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani. Helyéről eltávolítani, rendeltetésétől eltérő célra használni a tűzoltó készüléket – ha jogszabály arról másként nem rendelkezik – nem szabad, illetve TILOS!
16. A tűzoltó készülékek jogszabályban előírt időszakos felülvizsgáltatásáról és/vagy javíttatásáról – melyet csak OKF regisztrációs számmal rendelkező cég végezhet! – gondoskodni kell. Amennyiben az időszakos ellenőrzést, és/vagy javítást nem hajtották végre, a tűzoltó készülék nem tekinthető üzemképesnek.
17. A jobb láthatóságuk érdekében a tűzoltó készülékeket, fali tűzcsapokat, a tűzjelző berendezéseket a hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzat erre vonatkozó fejezetében foglaltaknak megfelelő módon – világító/utánvilágító biztonsági jelekkel meg kell jelölni.
18. A helyiségek területén alkalmasszerű tűzveszélyes tevékenységet (pl.: hegesztés, vagy egyéb más, nyílt lánggal, szikraképződéssel járó munka) csak a szabályzat III/3. fejezetében foglaltak maradéktalan betartásával, a szükséges személyi és tárgyi tűzmelegelőzési feltételek előzetes meghatározásával és ezek ÍRÁSOS ENGEDÉLY-be foglalásával, az engedély kiadását követően szabad végezni, végeztetni!

	SZABÁLYZAT		D Azonosító: ASIP-SMG-003
	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT		
	Verzió: 10	Dátum: 2026.07.19.	Oldal: 40/98

19. A helyiségek területén keletkező tűz esetére, a hozzájuk legközelebb lévő iroda, irodajellegű helyiségekben tűz jelzésére is alkalmas hálózati telefonkészülékek vannak. A készülékek közelében fel kell tüntetni a segélyhívó - számokat ÁLTALÁNOS: 112) valamint a tűzjelzés módját, mely az alábbi:

- tüzeset, káreset pontos helye (cím)
- mi ég, milyen anyag, a tűz terjedelme (m²),
- robbanásveszélyes anyag van-e veszélyben?
- életveszély van-e?
- tüzet jelző személy neve, a jelzésre használt telefonkészülék hívószáma.

Tűzjelzést követően hozzá kell kezdeni a tűz esetére előírt, alapvetően szükséges tennivalók el látásához a Tűzriadó Terv alapján!

20. Napi munkaidő végén, illetőleg a helyiségek használatát követően a használó munkavállalók azok területét kötelesek tüzetesen átvizsgálni, és minden olyan rendellenes okot, körülményt, azonnal megszüntetni, amely a helyiségek, illetve az adott intézmény elhagyása után tüzet okozhat.

21. A meghibásodott, azonnal nem javítható tűzvédelmi berendezésekre az FM Globál ajánlása alapján az alábbi figyelemfelhívó piros kártyát kell kihelyezni:

	SZABÁLYZAT		D Azonosító: ASIP-SMG-003
	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT		
	Verzió: 10	Dátum: 2026.07.19.	Oldal: 41/98



A károsodott berendezés felcímkézése mellett a károsodásról haladéktalanul értesítenie kell a FM managernek az illetékes FM Global irodát (Frankfurt, ENG FrankfurtCustomerServiceDesk@fmglobal.com). A fentiek alternatívájaként a károsodásokat a következő címen lehet bejelenteni: <https://redetag.fmglobal.com>.

1.13.19.2. Iroda és irodajellegű helyiségek, tárgyalók

1. Az iroda és irodajellegű helyiségeket (továbbiakban: helyiségek) csak használatbavételi, üzemeltetési, működési, telephelyengedélyben megállapított rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.
2. Meghatározott tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, helyiségben, rendeltetési egységben szabad folytatni.

	SZABÁLYZAT		D Azonosító: ASIP-SMG-003
	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT		
	Verzió: 10	Dátum: 2026.07.19.	Oldal: 42/98

3. A helyiségekben tűzveszélyes, szilárd éghető anyagokat – bútorokat, berendezési tárgyakat, valamint papírféleségeket – tárolnak, használnak. A tűzveszélyes anyagok jelenléte miatt a helyiségek területén a DOHÁNYZÁS TILOS! A tilalmat az épületek főbejáratainál jól látható módon, piktogramos biztonsági jellel, jelölni kell.
4. Dohányozni csak az alkalmassá tett kijelölt „DOHÁNYZÓ HELY” felirattal, és piktogrammal is jelölt helyeken szabad. A dohányzó helyeken csikkgyűjtőt, hamutálat kell biztosítani.
5. A helyiségek területén folyamatosan rendet, tisztaságot kell tartani. A területről, illetve az ott lévő berendezésekről, eszközökről, a padozatról a tevékenység során keletkező éghető anyagot, hulladékot folyamatosan, illetőleg a tevékenység befejezése után, de legalább műszakok végén össze kell takarítani, el kell távolítani.
6. A helyiségekben a közlekedési – tűz esetén menekülési – utakat a ki-, és átjárati ajtókat lezárítani, eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad. Ennek érdekében a helyiségek területén csak a folyamatos tevékenységhez szükséges berendezési tárgyat, anyagot, eszközt szabad egyidejűleg használni, tárolni.
7. A helyiségekben, téli időszakban a meleget melegvizetes radiátoros központi fűtés biztosítja. Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő-, fűtőberendezést – központi fűtést biztosító földgáz üzemű gázkazánt - szabad használni.
8. A kémény használaton kívüli bekötő és tisztító nyílását – elsősorban a régi, már meglévő épületek helyiségeinél fordulhatnak elő - nem éghető (A1 tűzvédelmi osztályba sorolt) anyaggal hézagmentesen le kell zárni. A koromzsák és kéménytisztító ajtót állandóan zárt állapotban kell tartani.
9. A helyiségek elektromos hálózata, szerelvényei (kapcsolók, dugaszoló aljak, hosszabbítók, lámpatestek, stb.) irodagépei, berendezései, készülékei azok szerelési és csatlakoztatási módja, valamint védettségi foka feleljen meg a helyiségek tűzveszélyes jellegéből adódó tűzvédelmi szabványossági követelményeknek.
10. Sérült, tüzet és/vagy balesetet előidézhető elektromos szerelvényt, irodagépet, berendezést, készüléket használni nem szabad, azt elektromos képesítésű szakember által haladéktalanul meg kell javíttatni. Csak kifogástalan műszaki állapotú elektromos hálózat, szerelvény, irodagép, berendezés, készülék használható! Ennek érdekében a villamos hálózatot, berendezést: a TŰZVESZÉLYES iroda helyiségekben – NAPRA PONTOSAN - 6 évente tűzvédelmi szabványossági szempontjából felül kell vizsgáltatni és a tapasztalt, feltárt hiányosságokat meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazoltatni kell (szerelői nyilatkozat!)
11. A villamos berendezést és egyéb irodai készüléket, valamint a helyiségekben a világítást a napi tevékenység befejezése, vagy a helyiségek elhagyása után ki, illetve le kell kapcsolni. Nem vonatkozik az előírás azokra a készülékekre, amelyek rendeltetésükből következően folyamatos üzemre lettek tervezve. Kikapcsolt állapotnak számít az elektronikai, informatikai készülékek készenléti állapota is. használaton kívül helyezésük esetén – ha már nincs rájuk szükség - a villamos tápellátásról le kell választani.

	SZABÁLYZAT		D Azonosító: ASIP-SMG-003
	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT		
	Verzió: 10	Dátum: 2026.07.19.	Oldal: 43/98

12. A villámvédelmi rendszert az emeletes iskola és a kollégium épületeinél – NAPRA PONTOSAN - 6 évente tűzvédelmi műszaki követelmények szempontjából felül kell vizsgáltatni és a tapasztalt, feltárt hiányosságokat, meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazoltatni kell. (újra történő mérés!). Csak kifogástalan műszaki állapotú villámvédelem használható!
13. Az iroda, irodajellegű helyiségek – épületenként - önálló rendeltetési egységek. Az irodák előtti folyosók, közlekedők, lépcsőházak területén az onnan nyíló és így önálló rendeltetési egységeket képező irodahelyiségek közvetlen tűzvédelmére korszerű tűzoltó készülékeket helyeztek el. A tűzoltó készülékek oltásteljesítményét – OLTÓANYAGEGYSÉG-CSOPORTJÁT – az adott önálló rendeltetési egységek összesített alapterületétől függően kell megállapítani.

Ennek megfelelően:

- A cég területén készenlétben tartott tűzoltó készülékek a fentiekben írt oltásteljesítményeket többszörösen túlszárnyalják, tehát a helyiségek tűzvédelme megfelelő.
14. A tűzoltó technikai terméket, többek között a készülékeket jól látható, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és a készüléket állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani. Helyéről eltávolítani, rendeltetésétől eltérő célra használni a tűzoltó készüléket – ha jogszabály arról másként nem rendelkezik – nem szabad, illetve TILOS!
15. A tűzoltó készülékek jogszabályban előírt időszakos felülvizsgáltatásáról és/vagy javíttatásáról – melyet csak OKF regisztrációs számmal rendelkező cég végezhet! – gondoskodni kell. Amennyiben az időszakos ellenőrzést, és/vagy javítást nem hajtották végre, a tűzoltó készülék nem tekinthető üzemképesnek.
16. A jobb láthatóságuk érdekében a tűzoltó készülékeket, fali tűzcsapokat, valamint a tűzjelző rendszer jelzésadóit a hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzat erre vonatkozó fejezetében foglaltaknak megfelelő módon – kívülről, vagy belülről megvilágított és/vagy utánvilágító biztonsági jellel - meg kell jelölni.
17. A helyiségek területén alkalmasszerű tűzveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés, vagy egyéb más, nyílt lánggal, szikraképződéssel járó munka) csak a szabályzat III/3. fejezetében foglaltak maradéktalan betartásával, a szükséges személyi és tárgyi tűzmelegelőzési feltételek előzetes meghatározásával és ezek ÍRÁSOS ENGEDÉLY-be foglalásával, az engedély kiadását követően szabad végezni, végeztetni!
18. A helyiségek területén az ott keletkező tűz jelzésére is alkalmas telefonkészülékek nyertek elhelyezést. A készülékeknél fel kell tüntetni a segélyhívó - számokat (MENTŐK: 104, TŰZOLTÓK: 105, RENDŐRSÉG: 107) és a tűzjelzés módját:
- tüzeset, káreset pontos helye (cím)
 - mi ég, milyen anyag, a tűz terjedelme (m²),

	SZABÁLYZAT		D Azonosító: ASIP-SMG-003
	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT		
	Verzió: 10	Dátum: 2026.07.19.	Oldal: 44/98

- robbanásveszélyes anyag van-e veszélyben?
- életveszély van-e?
- tüzet jelző személy neve, a jelzésre használt telefonkészülék hívószáma.

Tűzjelzést követően hozzá kell kezdeni a tűz esetére előírt, alapvetően szükséges tennivalók el-
látásához a Tűzriadó Terv alapján!

19. Napi munkaidő végén, illetőleg az iroda és iroda jellegű helyiségek használatát követően a
használó munkavállalók azok területét kötelesek tüzetesen átvizsgálni, és minden olyan rend-
ellenes okot, körülményt, azonnal megszüntetni, amely a helyiségek, illetve a munkahely el-
hagyása után tüzet okozhat.

1.13.19.3. Raktárak, technikai helyiségek

1. A raktárakat, szertárokat, tárolókat (továbbiakban: helyiségek) csak használatbavételi, üze-
meltetési, működési és telephelyengedélyben megállapított rendeltetéshez tartozó tűzvéd-
elmi követelményeknek megfelelően szabad használni. A helyiségeket tárolás céljára hasz-
nálják.
2. Meghatározott tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, helyiségben,
rendeltetési egységben szabad folytatni.
3. A helyiségekben döntő többségében tűzveszélyes, szilárd, éghető anyagokat tárolnak. A tá-
rolt anyagok jelenléte miatt az általános tilalom szerint is a helyiségek területén a DOHÁNY-
ZÁS TILOS! A tilalmat megfelelő szövegezésű és piktogrammal is ellátott biztonsági jelekkel
jól láthatóan meg kell jelölni!
4. Dohányozni csak az alkalmassá tett kijelölt „DOHÁNYZÓ HELY” felirattal, és piktogrammal is
jelölt helyeken szabad. A dohányzó helyeken csikkgyűjtőt, hamutálat kell biztosítani.
5. A helyiségek területén folyamatosan rendet, tisztaságot kell tartani. A helyiségek területéről,
padozatáról a ki-, és betárolási, raktározási tevékenység során keletkező éghető anyagot,
hulladékot el kell távolítani. A helyiségekben robbanásveszélyes anyagokat tárolni nem sza-
bad.
6. A helyiségekben – függetlenül annak méretétől - a minimális, legalább 1,0 méter szélességű
közlekedési – tűz esetén menekülési – utakat és a kijáratok ajtókat leszűkíteni, eltorlaszolni
még átmenetileg sem szabad. Ügyelni kell a rendezett, áttekinthető tárolásra.
7. Padlástérben robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag és I-III tűzveszélyességi fokozatú
folyadék és gáz nem tárolható. Egyéb szilárd anyag csak olyan módon és mennyiségben
helyezhető el, hogy azok a tetőszerkezet, valamint a kémény megközelítését ne akadályoz-
zák, szükség esetén eltávolíthatók legyenek a tetőszerkezet éghető anyagú elemeitől, és a
kéménytől legalább 1,0 méter távolságra helyezkedjenek el.

	SZABÁLYZAT		D Azonosító: ASIP-SMG-003
	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT		
	Verzió: 10	Dátum: 2026.07.19.	Oldal: 45/98

8. A helyiségek elektromos hálózata, szerelvényei (kapcsolók, dugaszoló aljak, hosszabbítók, lámpatestek, stb.) berendezései, készülékei, azok szerelési és csatlakoztatási módja, valamint védettsége feleljen meg a helyiségek tűzveszélyes jellegéből adódó tűzvédelmi szabványossági követelményeknek.
9. Sérült, tűz-, és balesetveszélyes elektromos szerelvényt, használni nem szabad, azt elektromos képesítésű szakember által haladéktalanul meg kell javíttatni. Csak kifogástalan műszaki állapotú elektromos hálózat, szerelvény használható! Ennek érdekében a villamos hálózatot, berendezést: a raktárak, szertárak, tárolók esetében – NAPRA PONTOSAN - 6 évente tűzvédelmi szabványossági szempontból felül kell vizsgáltatni és a feltárt hiányosságokat meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazoltatni kell (szerelői nyilatkozat!) A világítást a helyiségekben zajló tevékenység befejezése után le kell kapcsolni.
10. A villámvédelmi rendszert az intézmények épületei esetében - NAPRA PONTOSAN - 6 évente tűzvédelmi követelmények szempontjából felül kell vizsgáltatni és a feltárt hiányosságokat, meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazoltatni kell. (újra történő mérés!) Csak kifogástalan állapotú villámvédelem használható!
11. A helyiségek tűzvédelmére legalább 1 db, a területükön keletkező tűz oltására alkalmas korszerű tűzoltó készüléket kell elhelyezni a hozzájuk legközelebb eső közlekedő, folyosószerkezet területén. A tűzoltó készülékek oltóanyag-egység csoport szerinti oltásteljesítménye meghaladja az OTSZ mellékletében szereplő, szükségesen előírt mértéket, így a védelem megfelelő.
12. A tűzoltó technikai terméket, többek között a készülékeket jól látható, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és a készüléket állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani. Helyéről eltávolítani, rendeltetésétől eltérő célra használni a tűzoltó készüléket – ha jogszabály arról másként nem rendelkezik – nem szabad, illetve TILOS!
13. A tűzoltó készülékek jogszabályban előírt időszakos felülvizsgáltatásáról és/vagy javíttatásáról – melyet csak OKF regisztrációs számmal rendelkező cég végezhet! – gondoskodni kell. Amennyiben az időszakos ellenőrzést, és/vagy javítást nem hajtották végre, a tűzoltó készülék nem tekinthető üzemképesnek.
14. A jobb láthatóságuk érdekében a tűzoltó készülékeket, fali tűzcsapokat, valamint a tűzjelző rendszer jelzésadóit a hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzat erre vonatkozó fejezetében foglaltaknak megfelelő módon meg kell jelölni.
15. A helyiségek területén alkalmasszerű tűzveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés, vagy egyéb más, nyílt lánggal, szikraképződéssel járó munka) csak a szabályzat III/3. fejezetében foglaltak maradéktalan betartásával, a szükséges személyi és tárgyi tűzmelegelőzési feltételek előzetes meghatározásával és ezek ÍRÁSOS ENGEDÉLY-be foglalásával, az engedély kiadását követően szabad végezni, végeztetni!

	SZABÁLYZAT		D Azonosító: ASIP-SMG-003
	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT		
	Verzió: 10	Dátum: 2026.07.19.	Oldal: 46/98

16. A helyiségek keletkező tűz esetére, a hozzájuk legközelebb lévő irodák területén tűz jelzésére is alkalmas telefonkészülékek nyertek elhelyezést. A telefonkészülékek közelében fel kell tüntetni a segélyhívó - számokat (MENTŐK: 104, TŰZOLTÓK: 105, RENDŐRSÉG: 107; ÁLTALÁNOS: 112) valamint a tűzjelzés módját, mely az alábbi:

- tüzeset, káreset pontos helye (cím)
- mi ég, milyen anyag, a tűz terjedelme (m2),
- robbanásveszélyes anyag van-e veszélyben?
- életveszély van-e?
- tüzet jelző személy neve, a jelzésre használt telefonkészülék hívószáma.

Tűzjelzést követően hozzá kell kezdeni a tűz esetére előírt, alapvetően szükséges tennivalók el látásához a Tűzriadó Terv alapján!

17. Napi munkaidő végén, illetőleg a helyiségek alkalmi használatát követően a használó munkavállalók azok teljes területét kötelesek tüzetesen átvizsgálni, és minden olyan rendellenes okot, körülményt, azonnal megszüntetni, amely a helyiségek, illetve az intézményegység elhagyása után tüzet okozhat.

1.13.19.4. Vizesblokk helyiségek, WC, mosdó, zuhanyzó

1. A vizesblokk helyiségeit (továbbiakban: helyiségek) csak használatbavételi, üzemeltetési, működési és telephelyengedélyben megállapított rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.
2. A helyiségek használatát csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre a célra kialakított helyiségben szabad folytatni.
3. A helyiségekben éghető anyagot nem tárolnak, használnak, így nem tűzveszélyes helyiségekről van szó. A nem tűzveszélyes jelleg ellenére a helyiségekben – mint ahogyan az egész épület területén - a DOHÁNYZÁS TILOS! A tilalmat az egész épületre vonatkozóan - a bejárati ajtó külső lapjára erősített, piktogrammal is ellátott biztonsági jellel, táblával jelölni kell!
4. Dohányozni csak az alkalmassá tett, kijelölt „DOHÁNYZÓ HELY” felirattal, és piktogrammal is megjelölt helyeken szabad. A dohányzó helyeken csikkgyűjtőt, hamutálat kell biztosítani.
5. A helyiségekben a fűtést melegvizes radiátoros központi fűtés biztosítja. Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő-, fűtőberendezést – fali kazánt - szabad használni.

	SZABÁLYZAT		D Azonosító: ASIP-SMG-003
	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT		
	Verzió: 10	Dátum: 2026.07.19.	Oldal: 47/98

6. A helyiségek elektromos hálózata, szerelvényei (kapcsolók, dugaszoló aljak, lámpatestek, stb.) berendezései (pl.: bojler), azok szerelési és csatlakoztatási módja, valamint védettsége feleljen meg a helyiségek jellegéből adódó tűzvédelmi szabványossági követelményeknek.
7. Sérült, tűz-, vagy balesetveszélyes elektromos szerelvényt, berendezést, készüléket használni nem szabad, azt elektromos képesítésű szakember által haladéktalanul meg kell javíttatni. Csak kifogástalan műszaki állapotú elektromos hálózat, szerelvény, berendezés, készülék használható! Ennek érdekében a villamos hálózatot, berendezést a vizesblokk helyiségei esetében – NAPRA PONTOSAN - 6 évente tűzvédelmi műszaki követelmények szempontjából felül kell vizsgáltatni és a tapasztalt, feltárt hiányosságokat meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazoltatni kell (szerelői nyilatkozat!)
8. A helyiségek világítását használat után le kell kapcsolni. Elektromos berendezést használaton kívül helyezés esetén a villamos tápellátásról le kell választani.
9. Az objektum helyiségei – beleértve az összes vizesblokk helyiségeit is - összességében önálló rendeltetési egységnek minősülnek. Az vizesblokk helyiségei közvetlen tűzvédelmére korszerű tűzoltó készüléket helyeztek el az folyosó területén. A tűzoltó készülék oltásteljesítményét – OLTÓANYAGEGYSÉG-CSOPORTJÁT – az objektum – mint önálló rendeltetési egység összesített alapterületétől függően kell megállapítani.
10. A tűzoltó-technikai terméket, többek között a tűzoltó készüléket jól látható, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és a készüléket állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani. Helyéről eltávolítani, rendeltetésétől eltérő célra használni a tűzoltó készüléket – ha jogszabály arról másként nem rendelkezik – nem szabad, illetve TILOS!
11. A tűzoltó készülékek jogszabályban előírt időszakos felülvizsgáltatásáról és/vagy javításáról – melyet csak OKF regisztrációs számmal rendelkező cég végezhet! – gondoskodni kell. Amennyiben az időszakos ellenőrzést, és/vagy javítást nem hajtották végre, a tűzoltó készülék nem tekinthető üzemképesnek.
12. Jobb láthatóság érdekében a tűzoltó készüléket a hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint világító/*utánvilágító* biztonsági jellel megfelelő módon meg kell jelölni.
13. A vizesblokk helyiségeiben alkalmasszerű tűzveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés, vagy egyéb más, nyílt lánggal, szikraképződéssel járó munka) csak a szabályzat III/3. fejezetében foglaltak maradéktalan betartásával, a szükséges személyi és tárgyi tűzmelegelőzési feltételek előzetes meghatározásával és ezek ÍRÁSOS ENGEDÉLY-be foglalásával, az engedély kiadását követően szabad végezni, végeztetni!
14. A helyiségekben keletkező tűz esetére, a hozzájuk legközelebb lévő irodajellegű helyiségben, vagy az üzletben, illetve a nemzeti dohányboltban tűz jelzésére is alkalmas telefon-

	SZABÁLYZAT		D Azonosító: ASIP-SMG-003
	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT		
	Verzió: 10	Dátum: 2026.07.19.	Oldal: 48/98

készülékek nyertek elhelyezést. A telefonkészülékek közelében fel kell tüntetni a segélyhívó- számokat (MENTŐK: 104, TŰZOLTÓK: 105, RENDŐRSÉG: 107) valamint a tűzjelzés módját, mely az alábbi:

- tüzeset, káreset pontos helye (cím)
- mi ég, milyen anyag, a tűz terjedelme (m²),
- robbanásveszélyes anyag van-e veszélyben?
- életveszély van-e?
- tüzet jelző személy neve, a jelzésre használt telefonkészülék hívószáma.

Tűzjelzést követően hozzá kell kezdeni a tűz esetére előírt, alapvetően szükséges tennivalók el látásához a Tűzriadó Terv alapján!

15. Napi munkaidő végén, illetőleg a helyiségek alkalmi használatát követően a használó munkavállalók a vizesblokkok helyiségei területét kötelesek tüzetesen átvizsgálni, és minden olyan rendellenes okot, körülményt, azonnal megszüntetni, amely a helyiségek, illetve az üzlet épülete elhagyása után tüzet okozhat.

1.13.19.5. Termelési- és műhely területek

A munka- és szerszámgépeket úgy kell elhelyezni, hogy a meneküléshez- közlekedéshez és anyagmozgatáshoz szükséges út mindenkor biztosítva legyen.

A munkahely belső területén tűzveszélyes folyadékokban alkatrészeket mosni vagy tűzveszélyes folyadékot tárolni szigorúan tilos!

A műhelyben, üzemben kenőzsír, kenőolaj legfeljebb 10 kg mennyiségben tárolható

A gépeket, berendezéseket tisztán kell tartani és a gépek javítása közben elcsepegett olajat és zsírféleségeket száraz homokkal fel kell itatni.

Az üzemben. műhelyben festéket, lakkot vagy egyéb más tűzveszélyes folyadékot csak egy műszaknak megfelelő mennyiségben szabad tárolni. Ennek össz mennyisége azonban a 15 litert nem haladhatja meg. Tárolása csak a szabvány előírásai szerinti zárt edényben és fémszekrényben történhet.

Az üzemben naponta kell takarítani. A fahulladékot, forgácsot, fűrészport szükség szerint többször is el kell távolítani a műhelyből. A műhelyben éghető anyagot, faanyagot /raklap, stb./ csak egy-két napi szükségletnek megfelelő mennyiségben szabad tárolni úgy, hogy a közlekedési útvonalak állandóan szabadon legyenek.

	SZABÁLYZAT		D Azonosító: ASIP-SMG-003
	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT		
	Verzió: 10	Dátum: 2026.07.19.	Oldal: 49/98

1.13.19.6. Öltözőhelyiségek

Az öltözőhelyiségek szekrényeiben tűzveszélyes folyadékot vagy ruházattól eltérő tűzveszélyes anyagot, olajossá vált ruházatot tárolni szigorúan tilos!

Az öltözőhelyiségeket csak a rendeltetésének megfelelően szabad használni. Az öltözők területén a nyílt láng használata és a dohányzás tilos! Ezt szabványos táblával jelölni kell.

Az öltözőkben keletkező tüzek oltására megfelelő tűzoltó készüléket kell elhelyezni.

Az öltözőhelyiségben hőszugárzással, hőtermeléssel járó burkolatlan elektromos berendezés, készülék nem használható.

1.13.19.7. Udvar:

1. Az udvarhoz tartozó szabad területén - nem raktározásra, tárolásra kijelölt helyeken - raktározás céljára anyagokat, tároló edényeket, stb. még ideiglenes jelleggel sem szabad elhelyezni.
2. Technikai eszközöket, gépjárművet, csak a kijelölt és engedélyezett helyen szabad tárolni, esetlegesen javítani, valamint alkalmazásra felkészíteni.
3. Gépjárműveket ajtótól, ablaktól legalább 2 méter távolságra, kerítéstől, tűzcsapoktól oldal irányban legalább 1 méter távolságra szabad elhelyezni.
4. Tűz és robbanásveszélyes anyagot szállító gépjárművet őrizetlenül hagyni nem szabad.
5. Az udvar területén technikai eszközöket, gépkocsikat csak az arra felelős vezető engedélyére szabad tárolni a közlekedési útvonalak szabadon hagyása mellett.
6. Az épület körüljárhatóságát folyamatosan biztosítani kell, a tűzoltósági felvonulási útvonalat és a tűzvíz medencét és az ahhoz vezető utat még ideiglenesen sem szabad eltorlaszolni.

1.13.19.8. Portaépület

Portaépületre, a biztonsági szolgálat helyiségeire vonatkozó használati szabályok:

1. A helyiségekben csak az oda beosztott személyek, illetve az ellenőrzésüket végzők tartózkodhatnak.
2. A szolgálatba lépő foglalkoztatott köteles a műszakváltáskor meggyőződni a tűzjelzésre használt telefon, tűzjelző berendezés, riasztóberendezés stb. üzembiztonságáról és működőképességéről.
3. Hiba észlelése esetén a szolgálatot teljesítő köteles azt az üzemeltető által kijelölt személy felé haladéktalanul jelezni, aki a szükséges intézkedéseket megteszi. A berendezés állapotát, hibajelzést, tűzjelzést, a megtett intézkedést stb. az üzemeltetési naplóba be kell jegyezni.

	SZABÁLYZAT		D Azonosító: ASIP-SMG-003
	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT		
	Verzió: 10	Dátum: 2026.07.19.	Oldal: 50/98

4. A Tűzriadó Tervet és az alaprajzokat állandóan hozzáférhető helyen kell tartani, a szolgáltatot teljesítő portások, vagyonőrök tűz esetén az abban meghatározottak szerint kötelesek eljárni.
5. A lezárt helyiségek kulcsait rendezetten, hozzáférhetően és beazonosíthatóan kell készenlétben tartani

1.13.19.9. Savak, lúgok, veszélyes anyagok és vegyszerek tároló helyiségeire vonatkozó használati szabályok:

1. A savtároló helyiségben a közlekedő utakat és a kijáratokat állandóan szabadon kell tartani.
2. A tároló helyiségben a sav felitására 0,5 m³ száraz homokot és szórólapátot, vagy egyéb felitató anyagot kell készenlétben tartani.
3. Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag nem tárolható tetőtérben, pinceszinti, alagsori helyiségben, továbbá 300 liter vagy 300 kg mennyiség felett, egyéb nem tárolásra tervezett helyiségben.
4. Az anyagokat anyagnemenként elkülönítve, tűzveszélyességi jellemzőik feltüntetésével kell tárolni.
5. A tűzvédelmi követelmények tekintetében a kiürített, de ki nem tisztított edények is tele edénynek számítanak.
6. Nem tárolhatók együtt olyan tulajdonságú folyadékok, amelyek kölcsönhatása veszélyes kémiai reakciót, felmelegedést vagy egyéb veszélyes következményt okozhat.
7. A tároló helyiség területén csak gyújtási veszélyt nem okozó zárt fűtési rendszer használható.
8. A tárolóedényeket, illetve azok halmazait elmozdulás ellen biztosítani kell.
9. Hibás edényben folyadék nem tárolható,
10. A folyadéktároló kamrákban folyadékon kívül más anyag nem tárolható.

1.13.19.10. Konyhák, teakonyhák, étkezők

1. A helyiségek területén csak szabványos, műszakilag kifogástalan állapotban lévő berendezések (pl. kávéfőző, mikrohullámú sütő, rezsó, stb.) készülékek használhatók a kezelési, használati utasításának megfelelően;
2. Bármiféle villamos melegítő berendezés csak nem éghető anyagú és hő nem vezető lappal fedett bútoron és felügyelet mellett üzemeltethető. Használat után gondoskodni kell a készülék kikapcsolásáról;
3. Felügyelet nélkül a nem folyamatos üzemre tervezett hőtermelő konyhai készülékek, berendezések (pl. filteres teafőző,) nem üzemeltethetők, a nem folyamatos üzemre tervezett vagy felügyelet alatti használatra tervezett (gépkönyv alapján) használat után áramtalanításukról gondoskodni kell;
4. A konyhai szellőző/szagelszívó rendszert a gyártó által meghatározott rendszerességgel,

	SZABÁLYZAT		D Azonosító: ASIP-SMG-003
	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT		
	Verzió: 10	Dátum: 2026.07.19.	Oldal: 51/98

annak hiányában szükség szerint, de legalább fél évente egy alkalommal tisztítani kell, melynek elvégzését írásban is dokumentálni kell;

5. A tűzvédelmi előírások betartásáért a helyiség mindenkori használója felel.

1.13.19.11. Elektromos kapcsolóterekre, szünetmentes áramforrás helyiségekre, elektromos kapcsoló szekrényekre vonatkozó használati szabályok

1. A helyiségekben illetéktelen személyek nem tartózkodhatnak, a tilalmat a bejárati ajtókon táblával jelölni kell.
2. A berendezéseket csak szakképzett személy kezelheti, illetve kapcsolhatja le.
3. A helyiségek ajtaját zárva kell tartani, azok elé nyitást akadályozó tárgyat még átmenetileg sem szabad elhelyezni.
4. Villamos leválasztók és szakaszkapcsolók, biztosítékok be- és kikapcsolt állapotát jól látható módon meg kell jelölni.
5. A helyiségekben és a kapcsoló szekrényekben anyagtárolást folytatni tilos.

1.13.19.12. Gázkazánházakra vonatkozó használati szabályok

1. A helyiségekben illetéktelen személyek nem tartózkodhatnak, a tilalmat a bejárati ajtókon táblával jelölni kell.
2. A helyiségekben csak az ott folytatott tevékenységhez szükséges anyag, eszköz tárolható és használható.
3. A kazánház üzemén kívül helyezésekor (pl. fűtési idény befejezésekor) a villamos berendezéseket és egyéb készülékeket ki kell kapcsolni. A gáz betáplálást meg kell szüntetni.
4. A gázkazánok működési időszakában a kezelési osztálynak megfelelő felügyeletről gondoskodni kell. A gázkazánok felügyeletét csak szakképzett, vizsgázott, valamint a tűzvédelmi előírásokra kioktatott személy láthatja el.
5. A berendezések kezelési utasítását a helyszínen ki kell függeszteni.
6. Az utasítás tartalmazza a kezelő feladatát, kötelességét és üzemzavar esetén a szükséges intézkedések végrehajtásának sorrendjét.
7. A közlekedési utakat, valamint a kijáratot szabadon kell hagyni, azokat eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad.
8. A világító berendezéseket (pl.: lokális megvilágító lámpa) úgy kell rögzíteni, elhelyezni, hogy azok a környezetre tűzveszélyt ne jelentsenek, legalább 0,5 méteres körzetükben éghető anyagot elhelyezni tilos.
9. A gázkazánház megfelelő szellőzéséről gondoskodni kell, a kazán működése során a szellőzőnyílásokat lezárni tilos (ha a kazán nem üzemel, akkor a szellőzés lezárható).

	SZABÁLYZAT		D Azonosító: ASIP-SMG-003
	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT		
	Verzió: 10	Dátum: 2026.07.19.	Oldal: 52/98

1.13.19.13. Gázfogadókra vonatkozó használati szabályok.

1. A gázvezeték csőkötéseinél, a gázcsapnál az esetleg fellépő gázszivárgást nyílt láng használatával ellenőrizni szigorúan tilos.
2. A gázfogadó szelepének nyitó-záró szerkezetén fel kell tüntetni a nyitási-zárási irányt, és felirattal jelezni kell a szelep rendeltetésének megnevezését is.
3. A gázfogadó helyiség, szekrény szellőzését biztosítani kell, a szellőzőnyílást állandóan tisztán kell tartani, eltorlaszolni azt tilos.
4. A szabadtéri gázfogadó területét állandóan száraz növényzettől mentesen kell tartani.

1.13.19.14. Talajszint alatti kültéri tűzcsapok éves átmozgatása

Minden szelepet évente legalább egy alkalommal a karbantartó személyzet köteles átmozgatni. Az elzárókulcs a portaépületben található, az átmozgatásról naplóbejegyzés, vagy feljegyzés készítenendő! A föld alatti tűzcsapok fedeleit jól látható módon meg kell jelölni (pl. vörös- vagy sárga festéssel). Tárgy, szerkezet, anyag, gépkocsi nem helyezhető el úgy, hogy az a használatát gátolja.

1.13.19.15. Víz főelzáró akna fedelének rögzítése nyitott állapotban

Az aknafedélet nyitott állapotában rögzíteni szükséges a véletlen visszacsapódás ellen. Az aknafedél felügyelet nélkül nyitott állapotban nem hagyható. A nyitott aknafedélet a véletlen beesés elkerülése érdekében jól látható módon körül kell határolni.

1.14. Tűzjelzés, tűzeset bejelentése, teendők tűz esetén

	SZABÁLYZAT		D Azonosító: ASIP-SMG-003
	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT		
	Verzió: 10	Dátum: 2026.07.19.	Oldal: 53/98

TŰZRIADÓ TERV


Vészhelyzeti koordinátor:

A kiürítési folyamat végrehajtását elrendelő személy, az mindig a Biztonsági Szolgálat a szolgálatot teljesítő helyszínen lévő vagyonőrök közül az erre a feladatra kijelölt személy (az épületben mindenkor kell egy erre a célra kijelölt személynek tartózkodnia). A kiürítési folyamatot ez a személy koordinálja, az épület teljes kiürítéséért ő felel, a hatóságokkal való vészhelyzeti kommunikáció is kizárólagosan az ő feladata.

Vészhelyzeti területfelelős (és helyettese):

Egy adott épületszint/épületrész (egy konkrétan meghatározott terület) kiürítéséért felelős személy, az Amphenol a munkavállalók állományából erre a feladatra írásban jelöl(t) ki munkavállalókat.

A területfelelős helyettesének kijelölése szintén írásban történik, a területfelelős bármely okból eredő távolléte esetén (betegség, tanfolyam, szabadság stb.) a helyettes a területfelelős feladatait és jogkörét automatikusan átveszi. A felelősök, helyetteseik nevét és telefonszámát az Amphenol folyamatosan nyilvántartja, bármilyen változás esetén a változás átvezetése kötelező a nyilvántartásban!

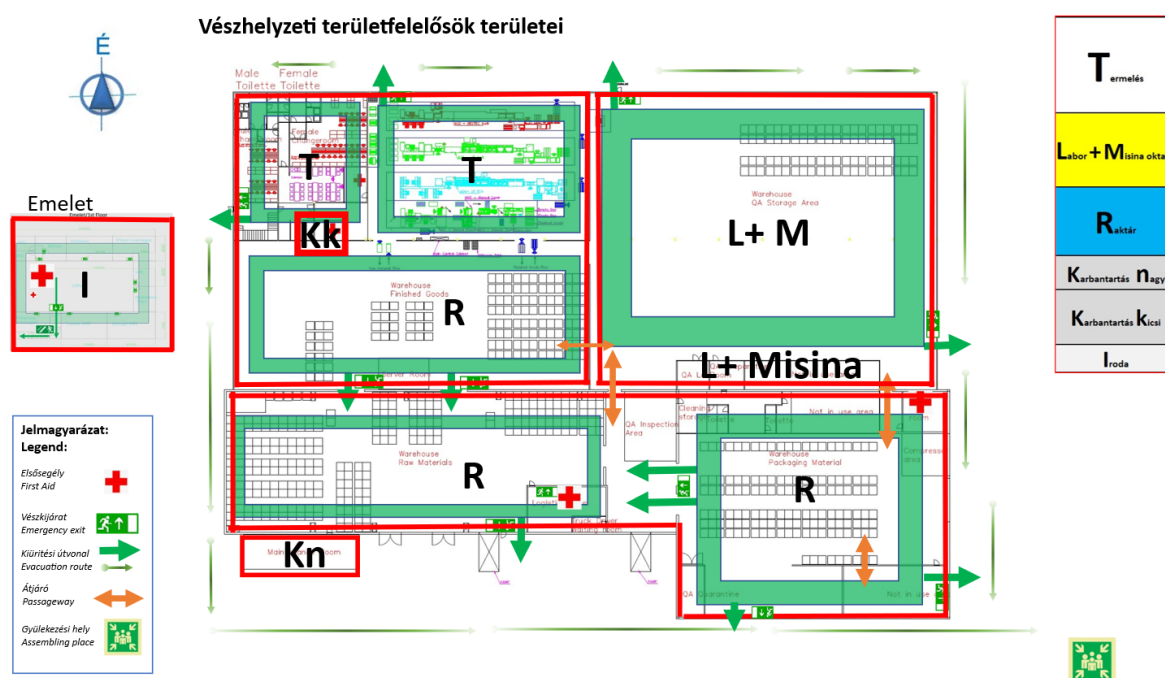

	SZABÁLYZAT		D Azonosító: ASIP-SMG-003
	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT		
	Verzió: 10	Dátum: 2026.07.19.	Oldal: 54/98

Aki tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, vagy arról tudomást szerez, köteles azt azonnal jelenteni:

A Katasztrófavédelemnek a 112-tel. számon.
az Ügyvezető igazgató részére,
az Üzemeltető részére
az épület tulajdonosa részére

A Katasztrófavédelem hívószámát minden vezetékes telefonkészülék mellett, jól láthatóhelyen ki kell függeszteni.

Tűzjelzésnél minden esetben az alábbi adatokat kell jelenteni:

a tüzeset pontos helyét, címét, megnevezését,
mi ég, mi van veszélyeztetve, (raktár, műhely, stb.),
emberélet van-e veszélyben,
a jelző nevét, és annak a távbeszélő állomásnak a hívószámát, amelyen a tüzet jelzik.

Helyi riasztás menete:

A tüzet észlelő munkavállaló hangos szóval tájékoztatja a jelenlévő személyeket a tüzesetről, és felhívja a figyelmet a fegyelmezett kivonulás azonnali megkezdésére. A menekülés során a lépcsőket és vészkijáratokat kell használni.

A Katasztrófavédelemnek, illetve a vezetőségnek minden olyan tüzesetet is jelenteni kell, amelyet a tűzoltóság közreműködése nélkül eloltottak.

A kár színhelyét a tűzvizsgálat befejezéséig változatlanul kell hagyni.

A tűzjelzés elmulasztása fegyelmi, súlyosabb esetben szabálysértési vagy bünvádi eljárást von maga után.

A tűzjelző rendszer használatával párhuzamosan a személyek közvetlen riasztását az adott ÉPÜLETEKBEN keletkezett tűz esetében, munkaidő idő alatt a „TŰZ VAN!... TŰZ VAN! tűzárma, illetve kiáltások megtétele mellett, míg a tűzoltóság közvetett riasztását a vészhelyzeti koordinátor és a TŰZ-ÁTJELZŐ RENDSZER – legközelebb lévő kézi jelzésadójával történő – MŰKÖDTETÉSÉVEL KELL VÉGREHAJTANI!

A vészhelyzeti koordinátor (vezető vagyonőr) feladatai a kiürítés során

Az Amphenol részéről a mentést a Vagyonvédelmi szolgálat riasztás pillanatában éppen szolgálatban lévő legmagasabb beosztású (vagy erre a feladatra kijelölt) vagyonőre irányítja.

A feladta a tűzoltósággal, külsős cégek vezetőivel kapcsolatot tartani

Váratlan helyzetekben intézkedni

	SZABÁLYZAT		D Azonosító: ASIP-SMG-003
	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT		
	Verzió: 10	Dátum: 2026.07.19.	Oldal: 55/98

Kiürítés végeztével az információk az ő kezében futnak össze (neki kell jelenteni a kijelölt gyülekezési helyen a vagyonőrökön keresztül)

A vészhelyzeti területfelelősök (Amphenolos kijelölt munkavállalók) feladatai a kiürítés során

A vészhelyzeti területfelelős felel az adott szinten/területen tartózkodó munkavállalókért, kötelessége gondoskodni arról, hogy az adott szint/terület minden munkavállalója a kiürítés során elhagyja az adott területet/szintet és a kijelölt gyülekezési helyre menjen.

A vészhelyzeti területfelelős riasztáskor azonnal vegye fel a láthatósági kabátját, és adjon utasítást minden munkavállalónak, hogy a kijelölt gyülekezési helyre menjenek, és hogy milyen útvonalon keresztül tegyék ezt

A termelési területen az egy gyártósorhoz tartozó termelési csoport kivonulását koordinálni kell. Az embereket egyértelmű és határozott utasításokkal kell ellátni. Fegyelmezetten és gyorsan ki kell küldeni a területen tartózkodó összes embert a gyülekezési helyre

A kiürítés során az ADOTT ÉPÜLETRÉSZT/SZINTET a VÉSZHELYZETI TERÜLETFELELŐS HAGYJA EL UTOLJÁRA, MIUTÁN MEGBIZONYOSODOTT RÓLA, HOGY A RÁ BÍZOTT SZINT/TERÜLET ÜRES, a vészkijárat ajtókat távozáskor be kell csukni (nem zárni, csukni!)

Az épületből kifelé jövet tűzoltóautók mozgására kell számítani! Az elütés veszélyre fel kell hívni a dolgozóink figyelmét!


Az információ átadási ponton (Portaépület) kijelölt gyülekezési helyen a vagyonőrökön keresztül a vészhelyzeti koordinátornak le kell jelentkezni és a szint beazonosítása után le kell jelenteni óra, perc pontossággal, hogy mikor hagytuk el az adott épületszintet. A gyülekezési helyeken az embereket együtt kell tartani, és a létszámmellenőrzést végre kell hajtani, a létszámot a Portára a Vészhelyzeti koordinátornak le kell jelenteni.

A kiürítési akció lefújása után a munkavállalókat a lehető leghamarabb vissza kell vinni korábbi munkahelyükre és a munkát meg lehet kezdeni.


KIÜRÍTÉSI TERV

	SZABÁLYZAT		D Azonosító: ASIP-SMG-003
	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT		
	Verzió: 10	Dátum: 2026.07.19.	Oldal: 56/98

Amphenol gyár kiürítési terve
Evacuation Plan for the Amphenol Factory

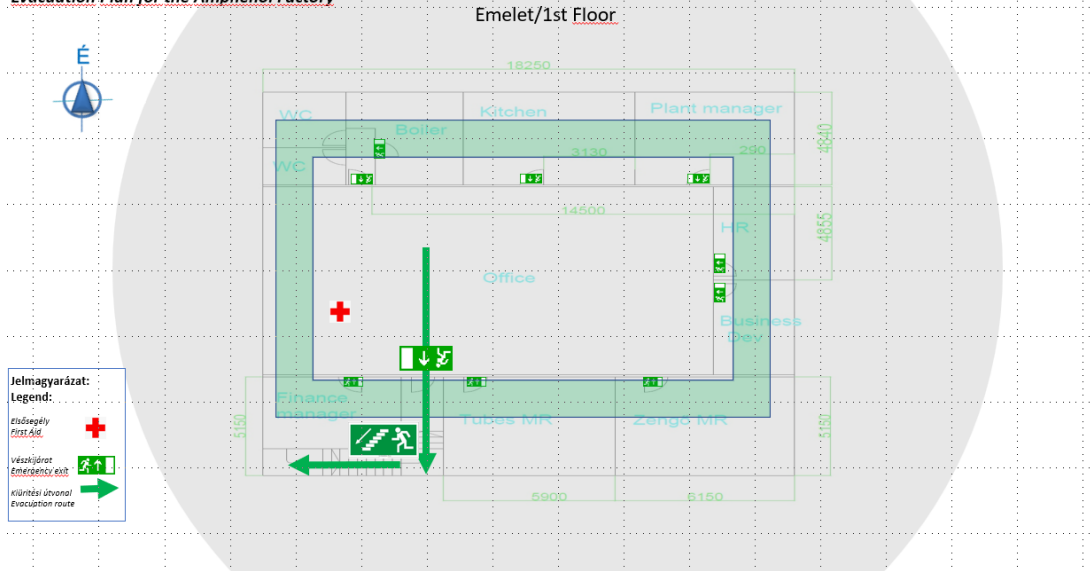

Amphenol gyár kiürítési terve
Evacuation Plan for the Amphenol Factory

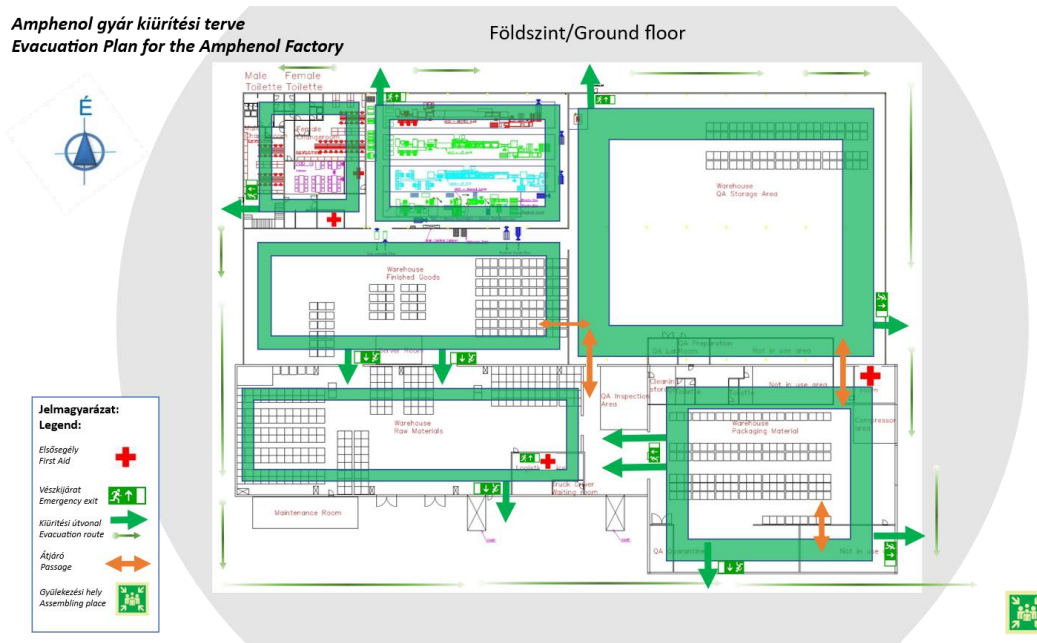


	SZABÁLYZAT		D Azonosító: ASIP-SMG-003
	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT		
	Verzió: 10	Dátum: 2026.07.19.	Oldal: 57/98


Terület:

B Bemutatóterem

Emelet

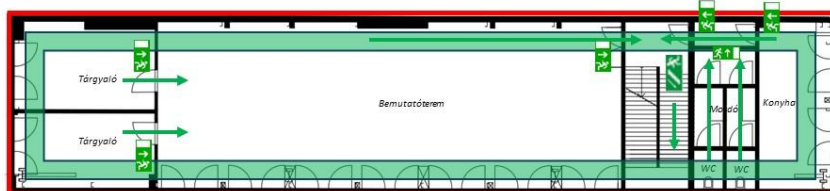


Földszint

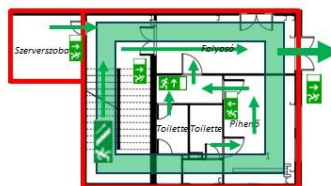


1. Ha megszólal a sziréna menekülj az épületből!
If you hear the fire alarm sirens you need to escape!
2. Őrizz meg a nyugalmadat!
No panic!
3. A meneküléshez használd a vészkijáratokat és a lépcsőházat!
In case of evacuation use stairways and emergency exits!
4. Az épületen kívül menj a gyülekezési helyre!
Out of the building you must go to the meeting point!
5. Ott vegyél részt a vészhelyzeti területfelelősöd létszámmellenőrzésén!
There take part on the head counting of your responsible emergency person!
6. Ne hagyd el a gyülekezési pontot!
Don't leave the evacuation area!

	SZABÁLYZAT		D
	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT		
	Verzió: 10	Dátum: 2026.07.19.	Azonosító: ASIP-SMG-003
		Oldal: 58/98	

Amphenol gyár kiürítési terve
Evacuation Plan for the Amphenol Factory

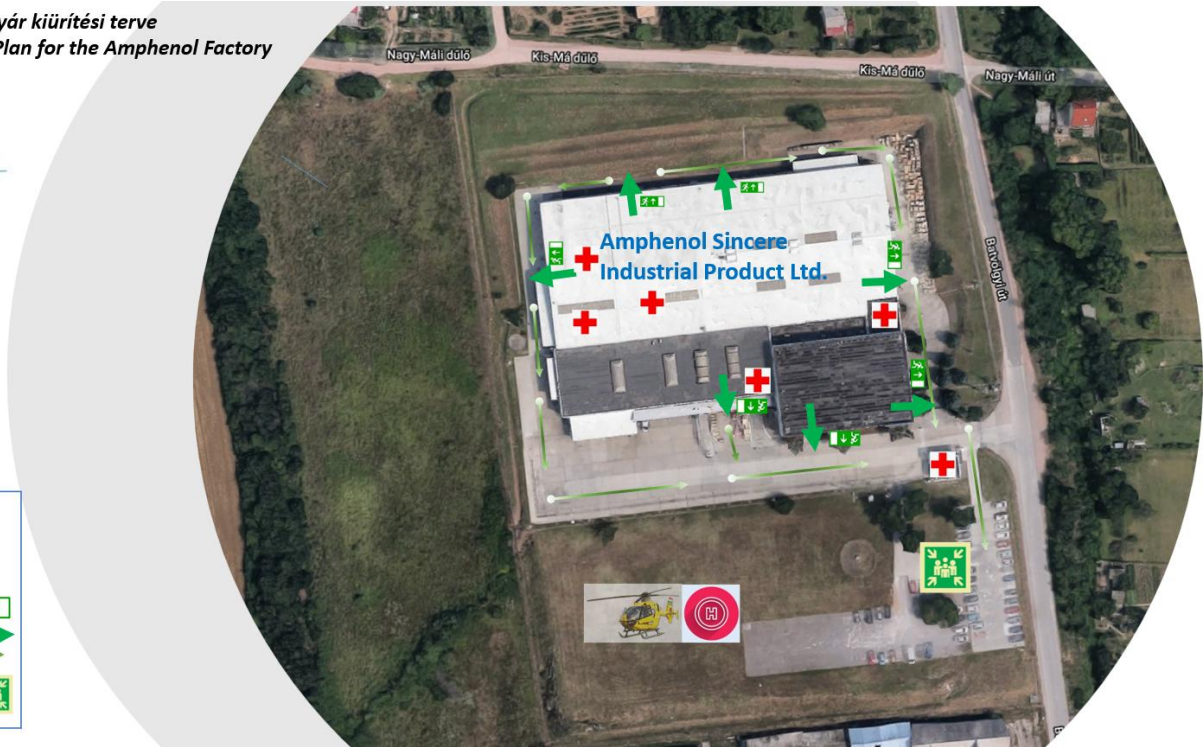

Tűzjelzés kezelés és kiürítés folyamata

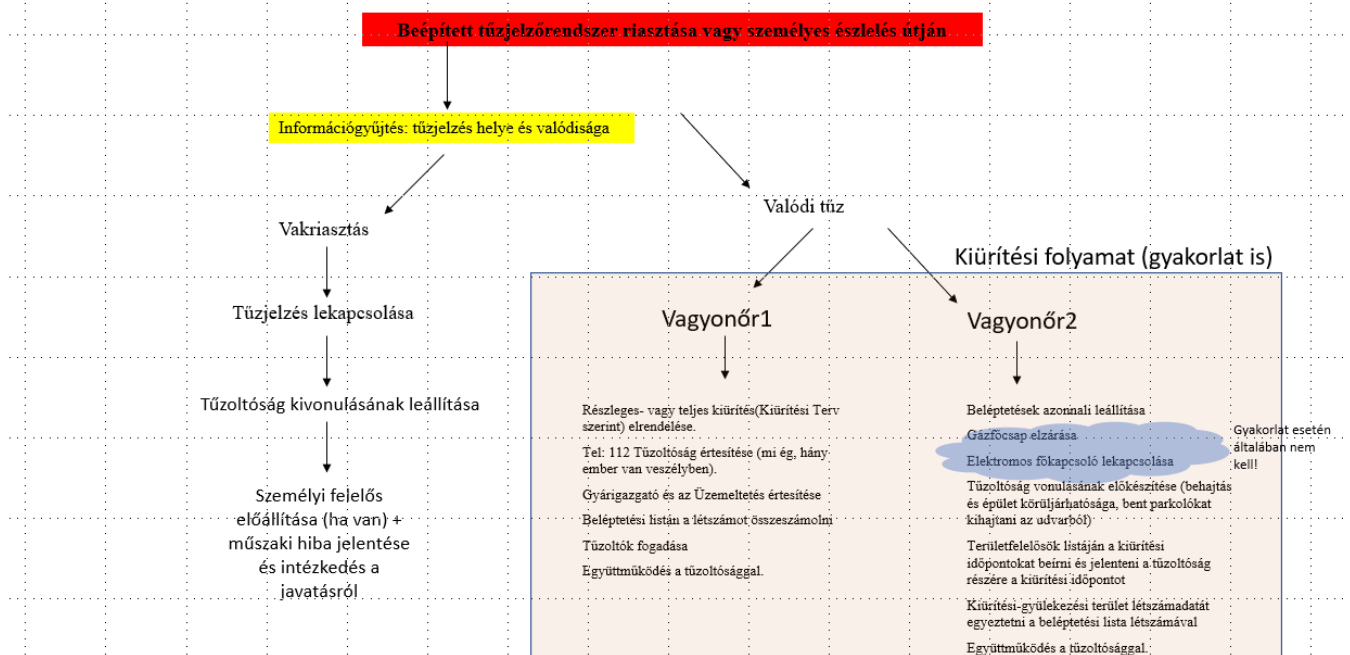


	SZABÁLYZAT		D Azonosító: ASIP-SMG-003
	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT		
	Verzió: 10	Dátum: 2026.07.19.	Oldal: 59/98

A kiürítések és kiürítési gyakorlatok során a Portán az alábbi formanyomtatványt kell kitölteni a biztonsági szolgálatnak:

Vészhelyzeti területfelelősök (+ Portai formanyomtatvány)

Dátum:év.....hónap.....nap
Kiürítés megkezdésének időpontja:.....óra.....perc

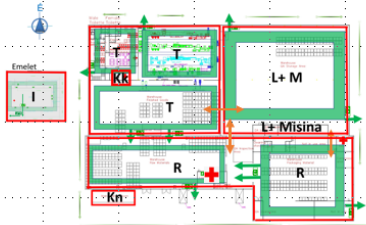

Porta szolgálat	Vészhelyzeti koordinátor	Sziliágyi János	Portaszolgálat vezető	06306649476	amphenolsecurity@proinfo.hu	Kiürítés kész!
T ermelés	Vészhelyzeti területfelelős	Flógi László	Termelés vezető	+36 20 215 7401	laszlo.flogi@amphenol-asip.com	óra.....perc
	Helyettes	Kurucz-Dér Anikó	Műszakvezető 3A	+36 20 312 8079	aniko.kurucz-der@amphenol-asip.com	
	Helyettes	Kohi Nikolett	Kulcsoperátor 3A	+36 72 998 542	zoltan.ignacz@amphenol-asip.com	
	Helyettes	Ignácz Zoltán	Műszakvezető 3B	+36 20 312 9097	daniella.kacza@amphenol-asip.com	
	Helyettes	Kasza Daniella	Kulcsoperátor 3B	+36 72 998 542	norbort.hordos@amphenol-asip.com	
L abor + M űsina oktató	Vészhelyzeti területfelelős	Kiss Péter	SQA technikus		labac@amphenol-asip.com	óra.....perc
	Helyettes	Drenkovics Csaba	Mérőszoba technikus		labac@amphenol-asip.com	
	Helyettes	Baka Roland	Mérőszoba technikus		labac@amphenol-asip.com	
R aktár	Vészhelyzeti területfelelős	Géczi Gergő	Mérőszoba technikus		labac@amphenol-asip.com	óra.....perc
	Vészhelyzeti területfelelős	Sipos Csenge	Raktárvezető	06205186429	csenge.sipos@amphenol-asip.com	
	Műszakos területfelelős	Balla Sándor	Raktáros		sandor.balla@amphenol-asip.com	
	Műszakos területfelelős	Suvák Mária	Raktáros		mario.suvak@amphenol-asip.com	
	Műszakos területfelelős	Hoffmann Dávid	Raktáros		david.hoffmann@amphenol-asip.com	
K arbantartás n agy	Vészhelyzeti területfelelős	Horváth Gábor	Karbantartó		gabor.horvath@amphenol-asip.com	óra.....perc
	Helyettes	Borbás Krisztián	Karbantartó		krisztian.borbas@amphenol-asip.com	
K arbantartás k icsi	Vészhelyzeti területfelelős	Villányi Ferenc	Karbantartó		ferenc.villanyi@amphenol-asip.com	óra.....perc
	Helyettes	Bosnyák István	Karbantartó		istvan.bosnyak@amphenol-asip.com	
	Vészhelyzeti területfelelős	Illés Norbert	Karbantartó		norbort.illes@amphenol-asip.com	
	Helyettes	Rackó András	Karbantartó		andras.racko@amphenol-asip.com	
I roda	Vészhelyzeti területfelelős	Báma Gábor	Controlle		gabriel.bama@amphenol-asip.com	óra.....perc
	Helyettes	Pálmai Mirandella	Manager Assistant		mirandella.palmi@amphenol-asip.com	

Teljes gyár kiürítésének időpontja:óra.....perc

Portai jelenléti nyilvántartás szerinti létszám:fő

A gyülekezési területen a területfelelősök által megszámlált személyek száma:fő




A biztonsági szolgálat a kiürítés során gondoskodik az alábbi közművek lezárásáról:

	SZABÁLYZAT		D Azonosító: ASIP-SMG-003
	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT		
	Verzió: 10	Dátum: 2026.07.19.	Oldal: 60/98


Gázfőcsapok elzárása:

Gázcsapok elzárása

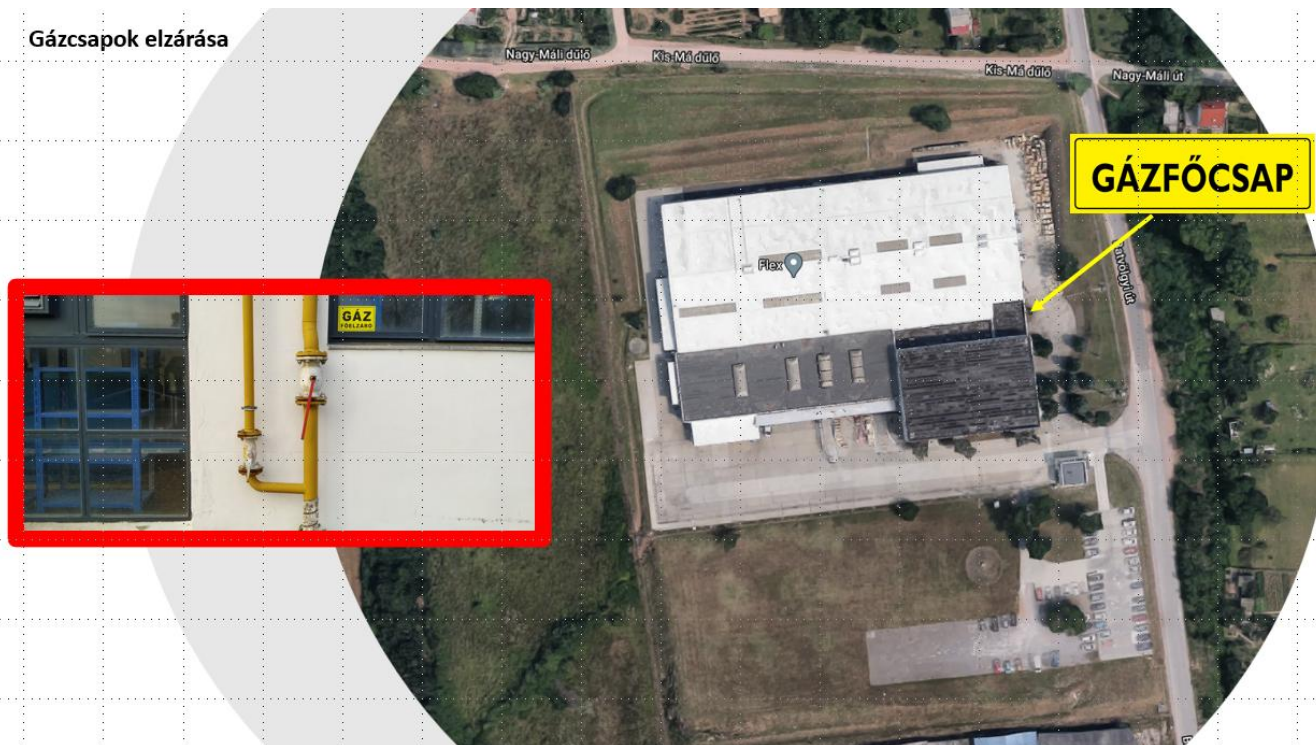

Elektromos lekapcsolás

Elektromos lekapcsolás

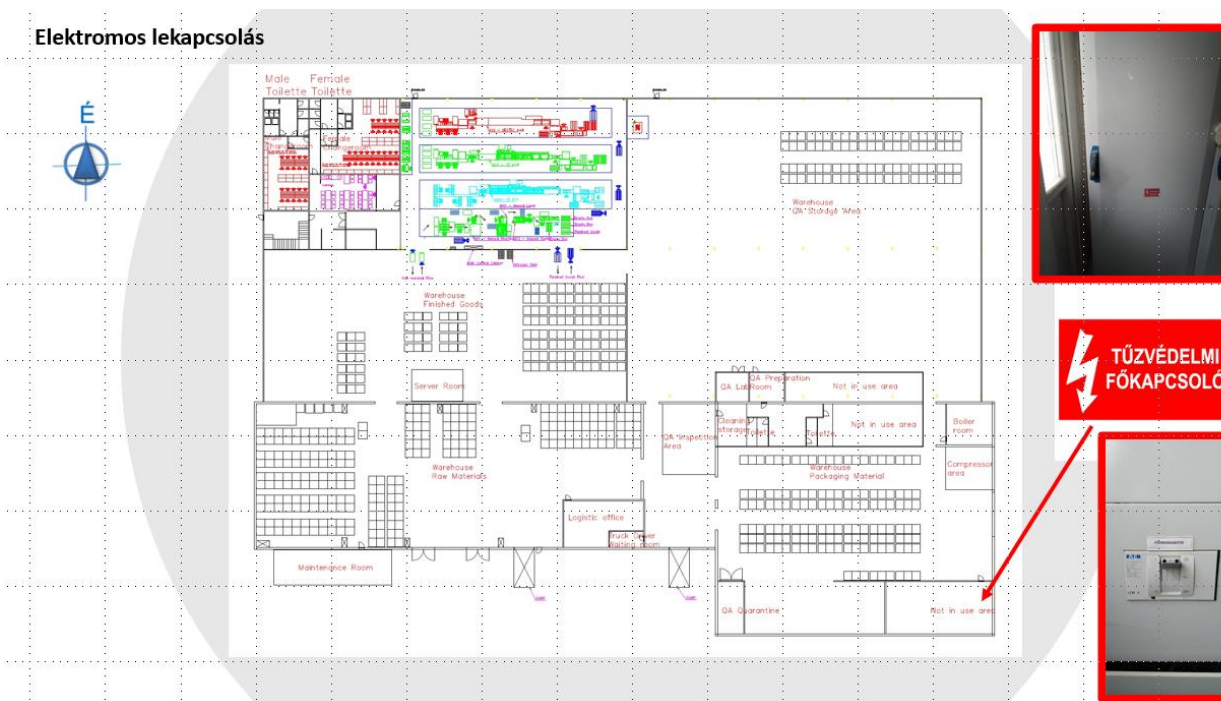

	SZABÁLYZAT		D Azonosító: ASIP-SMG-003
	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT		
	Verzió: 10	Dátum: 2026.07.19.	Oldal: 61/98

Áramtalanítást lehetőleg megfelelő helyismerettel rendelkező, arra kioktatott személy végezze!

A helyi munkairányító vezetőknek a tűzjelző/tűzilárma megszólalásakor az adott épületrész/épület elhagyására az összes ott tartózkodó munkavállaló/vendég/szolgáltató/alvállalkozó személyt fel kell szólítani. Munkavállalók esetén, ha a munkavállaló nem működik együtt, a munkavállaló figyelmét határozottan, de udvariasan fel kell hívni, hogy az intézkedés végrehajtása munkáltatói utasításnak minősül, megtagadása munkajogi következményeket vonhat maga után.

Az épületből való kivonulás után a kivonulók létszámát meg kell számolni és a Ügyvezető igazgatónak lejelenteni.

A gyár 3db szerver helyiséggel rendelkezik, ezekben a központi feszültségmentesítés után helyi szünetmentes áramforrások (UPS-ek) biztosítják a biztonsági berendezések (informatika, kamera, riasztó) működését, a helyiségeken belül az UPS egységek a központi feszültségmentesítés után is feszültség alatt maradnak és biztosítják helyiségen belül a biztonsági rendszerek működését. A helyiségek bejáratánál a szünetmentes tápegységek (UPS) működését a bejárat ajtón jól láthatóan jelezni kell, a helyiségen belül vízzel oltani tilos és életveszélyes!

Teendők tűz esetén:

1. A kiürítés befejezése után a közmű főelzárókat (elektromos főkapcsoló, külső gázelzáró) zárt állapotba kell hozni.
2. A létesítményben készenlétben tartott tűzoltó készülékekkel, vagy vízzel kell oltani a keletkezett tüzeket. /Vízzel csak feszültségmentesítés után lehet oltani! /
3. A tűzoltó készülékeket a Tűzvédelmi Szabályzatban leírtak szerint kell használni.

A Tűzriadó Tervet évente ajánlott gyakoroltatni, a gyakorlat eredményét írásba kell foglalni.

Törekedni kell az anyagok mentésére, a tűz által még nem érintett, de veszélyeztetett ingóságok biztonságos helyre történő szállítására. Az anyagok mentését a veszélyesebb tűzveszélyességi osztályú illetve értékesebb anyagokkal, eszközökkel kell kezdeni, azok biztonságos helyre történő elszállításáról kell először gondoskodni.

A tűz oltását és az anyagi javak mentését elsősorban a helyszínen lévő, illetve oda érkező férfiak végezzék! Mindenki köteles az oltáshoz mentéshez, menekítéshez a tőle elvárható maximális eszmei és fizikai segítséget megadni!

A tűzoltó egységek a tűz jelzését követően várhatóan 5-30 percen belül a helyszínre érkeznek.

A tűzoltó egységek parancsnokát röviden tájékoztatni kell:

- A kialakult helyzetről, a már megtett, vagy még meg nem tett intézkedésekről (pl. áramtalanítás, gáz elzárása, robbanásveszélyes anyagok helyzete, tűzoltás stádiuma, társszervek értesítése stb.)

	SZABÁLYZAT		D Azonosító: ASIP-SMG-003
	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT		
	Verzió: 10	Dátum: 2026.07.19.	Oldal: 62/98

- A tűz pontos helyéről, optimális megközelíthetőségéről, a legközelebbi vízvételi lehetőségéről (tűzcsap helye), tűzoltó készülékek, anyagok, fali tűzcsapok stb. helyéről, a helyi veszélyforrásokról.

A RÖVID TÁJÉKOZTATÁST KÖVETŐEN MINDENKI KÖTELES a KIÉRKEZŐ EGYSÉGEK PARANCSNOKÁNAK (tűzoltás vezető) UTASÍTÁSAIT MARADÉKTALANUL BETARTANI, VÉGREHAJTANI!

MINDEN TŰZESETET – AZ ELOLTOTT VAGY EMBERI BEAVATKOZÁS NÉLKÜL MEGSZÜNTEKET is – HALADÉKTALANUL JELENTENI KELL a HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁGNAK, és a HELYSZÍNT – ELOLTOTT TŰZ ESETÉN is – a TŰZVIZSGÁLAT MEGKEZDÉSÉIG VÁLTOZATLANUL KELL HAGYNI!

A TŰZJELZÉS ÁLLAMPOLGÁRI KÖTELESSÉG!

A tűzriadó tervet a cég valamennyi vezetőjével, beosztott munkavállalójával, meg kell ismertetni, hogy tűz esetén a benne foglaltakat készség szintjén alkalmazni tudják.

	SZABÁLYZAT		D Azonosító: ASIP-SMG-003
	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT		
	Verzió: 10	Dátum: 2026.07.19.	Oldal: 63/98


Tűzoltó készülékek

1. A tűzoltó készülékeket, eszközt, felszerelést jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően eldőlés ellen biztosítva, illetőleg a falon rögzített és jelzőtáblával jelölt helyen a veszélyeztetett hely közelében kell elhelyezni és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani, helyükről eltávolítani vagy rendeltetésüktől eltérő célra használni nem szabad.
2. A készenlétben tartott tűzoltó készülékek üzemi ellenőrzésének érvényessége 0,5 év.
3. 1 havonta szemrevételezéssel kell meggyőződni a tűzoltó készülékek meglétéről, a használhatóság külső feltételeinek biztosításáról.
4. A tűzoltó készülékek szemrevételezéses, üzemi ellenőrzését és dokumentálását a létesítmény üzemeltető végzi. A féléves felülvizsgálatok elvégzését és a szükséges javítást külső vállalkozó végzi, a megrendelésért a létesítmény üzemeltető a felelős.

	SZABÁLYZAT		D Azonosító: ASIP-SMG-003
	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT		
	Verzió: 10	Dátum: 2026.07.19.	Oldal: 64/98

A tűzoltás gyakorlati lépései

1. A tűzoltókészüléket levesszük a készenléti helyről és a biztonsági szeget eltávolítjuk (a biztonsági szeg a nézeti ábrán zölddel, a metszeti ábrán sárga színnel van jelölve)

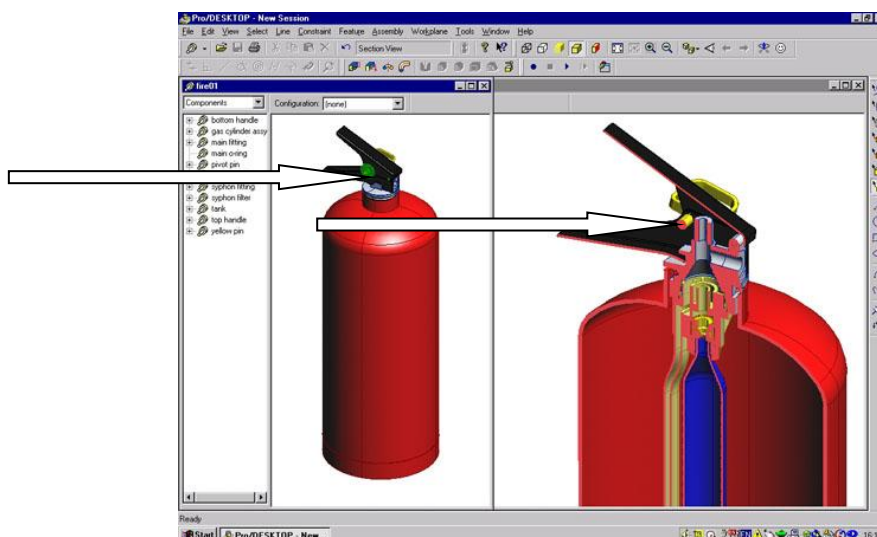

2. A készülék működtető karját összenyomva a sugárcsövet vagy sugártömlőt (kialakítástól függően) a tűz irányába kell fordítani. Az oltóanyag ezáltal a tűzre juttatható.

A hatékony és biztonságos oltás megvalósítása kézi tűzoltó berendezések használata esetén:

Felületi tüzek oltásánál az oltást végző személyhez legközelebb lévő tűzrész oltásával kell kezdeni, majd egyre távolodva kell az oltást elvégezni.

	SZABÁLYZAT		D Azonosító: ASIP-SMG-003
	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT		
	Verzió: 10	Dátum: 2026.07.19.	Oldal: 65/98

Az oltáshoz szükséges készülékeket ...

"egyidejűleg kell bevetni!"



(nem egymás után)

A tüzet szélirányból kell oltani!

"Jó!"





"Rossz!"

	SZABÁLYZAT		D Azonosító: ASIP-SMG-003
	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT		
	Verzió: 10	Dátum: 2026.07.19.	Oldal: 66/98

Csepegő vagy folyó anyag tűzét ...


felülről lefelé
kell oltani!

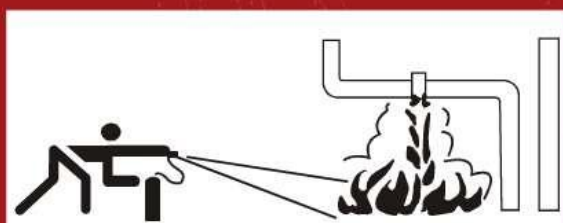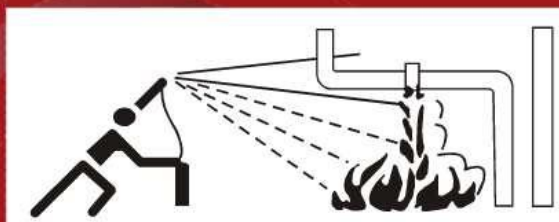

"Rossz!"

Ügyelni kell a visszagyulladásra!

"Jó!"

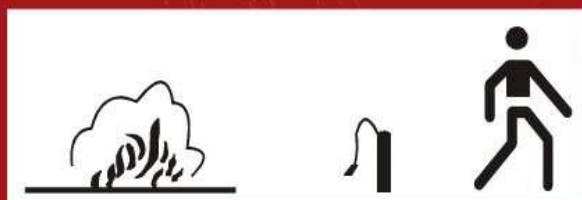

"Rossz!"

	SZABÁLYZAT		D Azonosító: ASIP-SMG-003
	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT		
	Verzió: 10	Dátum: 2026.07.19.	Oldal: 67/98



1.15. A napelem parkkal kapcsolatos információk és tűzvédelmi szabályok

Információk

A gyár tetőre szerelt napelem rendszerrel nem rendelkezik, a napelem park a gyár É-i lejtős domboldalán a talajszinti acélszerkezetre telepített napelemek hálózatából álló napelemparkkal rendelkezik, ami a gyár termelési energiaszükségletére nyújt rásegítést, valamint biztosítja a céges elektromos gépjárműflotta töltőberendezéseinek villamos ellátását. A rendszerhez helyi villamosenergia-tároló NEM tartozik.

A napelem park központi hálózatra visszatápláló invertere az elektromos hálózat fogyasztó oldali AC áramellátás megszűnésekor azonnal megszakítja a napelemes rendszer energiatermelését, és mivel minden egyes napelem panel külön-külön optimalizáló modullal szerelt, az DC (napelem) oldalon is feszültségmentesítésre kerülnek az energiatermelés áramkörei és kábeleik, törpefeszültség a napelemen paneleken és az optimalizáló egység közötti kábelszakaszon marad.

	SZABÁLYZAT		D Azonosító: ASIP-SMG-003
	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT		
	Verzió: 10	Dátum: 2026.07.19.	Oldal: 68/98

Fenti működési leírásból következik, hogy a Showroom lépcsőházi bejáratnál lévő beltéri teljes épületre vonatkozó jelölt „TŰZVÉDELMI FŐKAPCSOLÓ” a napelem rendszert is feszültségmentesíti.

A napelemparkkal kapcsolatos tűzvédelmi kockázatok

- DC oldali ívhúzás (arc fault) – laza csatlakozó, sérült kábel, korrodált MC4 csatlakozó.
- Inverter meghibásodása, kondenzátor-öregedés, túlmelegedés.
- Villámcsapás és túlfeszültség – domboldali telepítés esetén fokozott kockázat.
- PID (Potential Induced Degradation) és hot-spot jelenség a modulokon.
- Kisállatok (rágcsálók) által megrongált kábelezés.
- Növényzet szárazsága, tarlótűz, aljnövényzet meggyulladása – dombos, természetközeli környezetben kritikus.
- Nem szakszerű karbantartás, szennyezett modulok, felgyülemlett organikus anyag.
- Bármely munkálat csak feszültségmentesített, kizárt (LOTO) állapotban, dokumentált munkavégzési engedéllyel kezdhető meg.
- A karbantartók egyéni védőeszközei: 1000 V-ig szigetelt kesztyű, ívvédelmi kategóriájú védőruha, védőszemüveg vagy arcvédő, védősisak.

A napelem parkkal kapcsolatos speciális tűzvédelmi szabályok

- **Aljnövényzet és cserjeszint:** a modulmezők alatti és a kerítéstől számított legalább 3 m sávban a fűnövény magassága maximum 15 cm-ben tartandó, cserje és fa nem tűrhető. A domboldali telepítés miatt a tarlótűz-kockázatra fokozott figyelmet kell fordítani.
- **Éghető tárgyak:** a napelempark területén és attól számított 5 m-es sávon belül éghető anyag (raklap, üzemanyag, göngyöleg, hulladék) nem tárolható.
- **Tűzoltói felvonulási út:** a létesítmény területén a napelemsorok között tűzoltó gépjármű általi körüljárhatóság nem kötelező, ugyanakkor a főbejáratától a napelem parkig vezető utat a TvMI a tűzoltó beavatkozásról c. irányelv paraméterei szerint (minimum 3,5 m szélesség, 100 kN tengelyterhelés, 4 m szabad magasság) kell kialakítani, hogy nem rendszeres tűzoltói közlekedésre alkalmas legyen.

	SZABÁLYZAT		D Azonosító: ASIP-SMG-003
	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT		
	Verzió: 10	Dátum: 2026.07.19.	Oldal: 69/98

- **Domboldali sajátosságok:** a lejtő irányú tűzterjedés (különösen felfelé) miatt a park alsó szélén legalább 3 m széles vegetációmentes vagy csökkentett terhelésű sáv (tűzvédelmi tarolt sáv, vagy vegetáció mentes tűzoltósági felvonulási útvonal) létesítendő.
- A tűzoltói vízsugarat csak szórt sugárban, min. 5 m biztonsági távolságból szabad alkalmazni; közvetlen vízsugár DC feszültség alatti berendezésre, napelem panelre nem irányítható.
- A porraloltóval és CO₂ oltóval végzett kezdeti beavatkozás előnyben részesítendő a vízzel oltással szemben az inverter- napelempanel és optimalizáló panel tüzek esetén.
- Az esetlegesen elszabaduló égés az aljnövényzet felé nem terjedhet ki – a tarolt sáv, illetve a vegetációmentes határoló-tér fenntartása kulcsfontosságú.
- A napelempark karbantartását, javítását, bővítését, bontását csak külsős szakcéges munkavállaló végezheti, akinek erre speciális végzettsége, szaktudása és gyakorlata van. A munka egyedül nem végezhető egyedül csak szerelőpárban és helyszíni munkairányító jelenlétében, részükre munkaterületet kell adni írásban.

1.16. Az elektromos gépkocsi töltőkkel kapcsolatos információk és tűzvédelmi szabályok

Információk

A gyár zárt telephelyén, a gyárüzemtől építésszerűen elkülönített, meglévő parkoló kerítés felőli oldalán létesített kültéri, oszlopos elektromos gépjármű-töltőállomások létesültek (fixen bekötött un. Wallbox töltőberendezésekkel 11kW (3 fázis ~16A)/db Type2 csatlakozásokkal, a töltők tervezett, méretezett külön erre a célra létesült kábelezéssel, túláram védelmi rendszerrel és kültéri IP védelemmel csatlakoznak a gyár elektromos hálózatára, amire egy napelem park energia termelése segít rá. Minden a töltőállomás közvetlen töltés megszakítási/vészleállítási gombbal rendelkeznek. A töltőoszlopokra szerelt töltők a parkoló térburkolatának szégyével, illetve egyedi kerékközző akadállyal van védve a véletlen ütközés ellen.

Az elektromos gépkocsi töltőállomásokkal kapcsolatos speciális tűzvédelmi szabályok

- Töltésre kizárólag a wallboxhoz és a járműhöz gyárilag rendelt vagy szabványos, hibátlan állapotú Type 2 kábellel kerülhet sor. Hosszabbító, ipari elosztó, adapter tilos.

	SZABÁLYZAT		D Azonosító: ASIP-SMG-003
	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT		
	Verzió: 10	Dátum: 2026.07.19.	Oldal: 70/98

- Sérült kábelt, csatlakozódugót vagy wallboxot a töltésre használni tilos; a hibát az üzemeltetőnek haladéktalanul jelenteni kell.
- Vihar, villámlás, extrém időjárás (jégeső, szellőkés > 25 m/s) idején új töltést indítani nem javasolt; a folyamatban lévő töltés a jármű vezérlése alapján automatikusan biztonságos állapotba kerül.
- A töltés végén a kábelt tisztán, a wallbox tartójára helyezve, becsatlakoztatva kell tárolni; a kábelt a földön hagyni tilos.
- A töltő oszlopok mellett éghető anyag, göngyöleg, konténer nem tárolható; a takarítási területet szabadon kell tartani.
- A parkoló felőli hótolás, jégmentesítés úgy végzendő, hogy a wallbox oszlopokat mechanikailag ne érje sérülés.
- A megsérült vagy „hibajelzős” állapotban lévő wallbox áramtalanítandó; javításig a töltőpontot kordonnal, „ÜZEMEN KÍVÜL” táblával le kell zárni.
- Csak abban az esetben szabad kezdeti tűzoltási beavatkozást megkísérelni, ha a tűz kezdeti stádiumban van, kizárólag por- vagy CO₂ oltóval, és kizárólag feszültségmentesítés után.

Elektromos gépkocsi HV akkumulátor-tűz eseti szabályok (thermal runaway)

- Jármű Li-ion hajtóakkumulátorának tüze esetén saját oltási kísérletet NEM szabad megkezdni – a tűz különleges kockázatú, elhúzódó, mérgező gázokat termel (HF, CO, CO₂, elektrolit-bomlástermékek).
- A járműtől legalább 15 m biztonsági távolságot kell tartani; a szélirányt figyelembe kell venni és a szél alá/irányába kerülést el kell kerülni.
- A beavatkozó tűzoltóság számára közölni kell: a jármű típusát, akkumulátor kapacitását (kWh), utoljára ismert állapotát, illetve azt, hogy a töltőállomás teljesen feszültségmentesített állapotban van-e.
- A jármű helyszínéről történő eltávolítása – szükség esetén – kizárólag tűzoltósági utasításra, speciális elszigetelő eszközzel (pl. tűzoltó konténer) történhet.
- Vészleállító gombbal feszültségmentesítés kell végrehajtani az adott töltőegységen, vagy az egész töltőrendszeren,

	SZABÁLYZAT		D Azonosító: ASIP-SMG-003
	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT		
	Verzió: 10	Dátum: 2026.07.19.	Oldal: 71/98

Wallbox/töltőkábel tűz eseti szabályok (thermal runaway)

- Vészleállító gombbal feszültségmentesítés.
- ABC porral oltóval vagy CO₂ oltóval kezdeti beavatkozás (vízzel oltani tilos!).
- A területről a nem érintett járművek eltávolítása.
- A tűzoltóság kiérkezéséig további terjedés meggátlása.

	SZABÁLYZAT		D Azonosító: ASIP-SMG-003
	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT		
	Verzió: 10	Dátum: 2026.07.19.	Oldal: 72/98

Záró rendelkezések

Jelen Tűzvédelmi Szabályzatban nem rögzített kérdések tekintetében az 1996. évi XXXI. törvény, valamint a tűzvédelemhez kapcsolódó jogszabályi előírások, **Munka Törvénykönyve, a Ptk. és Btk.**, vonatkozó **rendelkezései** szerint kell eljárni.

Egyéb – a jelen szabályzatban nem tárgyalt – rendelkezéseket a gépkönyvek, műveleti-, kezelési-, karbantartási-, technológiai- és más utasítások, valamint a vonatkozó szabványok tartalmazzák.

	SZABÁLYZAT		D Azonosító: ASIP-SMG-003
	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT		
	Verzió: 10	Dátum: 2026.07.19.	Oldal: 73/98

MELLÉKLETEK

1.17. Megőrzési idő

Melléklet azonosítási száma, megnevezése	Megőrzésért felelős	Megőrzési idő
Tűzvédelmi felülvizsgálatok	Létesítmény üzemeltető	5 év
Tűzoltó készülékek ellenőrzési és javítási nyilvántartása	Létesítmény üzemeltető	folyamatos
Engedély tűzveszélyes munka végzésére	Létesítmény üzemeltető	5 év
Tűzvédelmi bejárasi jegyzőkönyv	Létesítmény üzemeltető	5 év
Kiürítési Terv	Létesítmény üzemeltető	5 év
Kiürítési számítások	Létesítmény üzemeltető	5 év

	SZABÁLYZAT		D Azonosító: ASIP-SMG-003
	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT		
	Verzió: 10	Dátum: 2026.07.19.	Oldal: 74/98

1.18. melléklet: Tűzvédelmi felülvizsgálatok

A tevékenységi körével összefüggésben a gazdálkodó szervezetnek gondoskodnia kell a tűzvédelmi felülvizsgálatok elvégzéséről. Ezek az építmények, szabadterek, berendezések biztonságát, a tűzoltó technikai eszközök, felszerelések mindenkori működőképességét szolgálják. A következő táblázat a legfontosabb tűzvédelmi felülvizsgálatokat tünteti fel:

1.18.1. Műszaki megoldások ellenőrzése, karbantartása, felülvizsgálata

Ssz.	érintett műszaki megoldás	üzemeltetői ellenőrzés		időszakos felülvizsgálat		karbantartás	
		ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja
1.	tűzoltó készülék	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	nincs követelmény		6 hónap (+ 1 hónap) ¹⁾ 12 hónap (+ 1 hónap), ²⁾ 5 év (+ 2 hónap), 10 év (+ 2 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló
2.	fali tűzcsap, vízforrások a természetes vízforrás kivételével, nyomásfokozó szivattyú, száraz oltóvízvezeték	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hét)	Tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló

	SZABÁLYZAT		D Azonosító: ASIP-SMG-003
	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT		
	Verzió: 10	Dátum: 2026.07.19.	Oldal: 76/98

Ssz.	érintett műszaki megoldás	üzemeltetői ellenőrzés		időszakos felülvizsgálat		karbantartás	
		ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja
3.	beépített tűzjelző berendezés (2022-es OTSZ változás: 255. § és a 18. melléklet változásával a beépített tűzjelző berendezésnél a havi üzemeltetői ellenőrzés megszűnik, 3 havi megmarad, a napi viszont távfelügyelet igénybevételénél kiváltható, ha az automatikus ellenőrző rendszer a berendezés állapotáról jelzést küld az állandó felügyelet részére. A 253. § kiegészül egy (5) bekezdéssel, amely szerint a felülvizsgálat és karbantartás során meg kell akadályozni a tűzoltóság indokolatlan kivonulását eredményező átjelzést.)	1 nap , 1 hónap, 3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét), 12 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
4.	beépített tűzoltó berendezés	1 hét, 1 hónap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
5.	tűz- és hibaátjelző berendezés	1 nap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló

	SZABÁLYZAT		D Azonosító: ASIP-SMG-003
	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT		
	Verzió: 10	Dátum: 2026.07.19.	Oldal: 77/98

Ssz.	érintett műszaki megoldás	üzemeltetői ellenőrzés		időszakos felülvizsgálat		karbantartás	
		ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja
6.	tűzoltósági kulcsszéf	1 nap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálatta l egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
7.	tűzoltósági rádióerősítő	nincs követelmény		6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálatta l egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
8.	tűzoltó felvonó	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálatta l egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
9.	evakuációs hangrendszer	1 nap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálatta l egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló

	SZABÁLYZAT		D Azonosító: ASIP-SMG-003
	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT		
	Verzió: 10	Dátum: 2026.07.19.	Oldal: 78/98

Ssz.	érintett műszaki megoldás		üzemeltetési ellenőrzés		időszakos felülvizsgálat		karbantartás	
			ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja
10.	biztonsági világítás (2022. OTSZ változás: 18. melléklet alapján a biztonsági világítás, kívülről vagy belülről megvilágított menekülési jelek, korábbi előírások szerinti irányfényvilágítás esetében a havi helyett elegendő lesz 3 havonta üzemeltetési ellenőrzést végezni. Jogsabályi túrés nincs, elképzelhető, hogy a jogalkotók egyszerűen elfelejtették odaírni)		3 hónap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hét,	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
11.	pánikzár, vészkijárat zár, vészkijárat biztosító rendszer		Minden rendezvény előtt, de legalább 3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
12.	tűzgátló lezárások	tűzgátló nyílászárók	1 hónap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló

	SZABÁLYZAT		D Azonosító: ASIP-SMG-003
	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT		
	Verzió: 10	Dátum: 2026.07.19.	Oldal: 79/98

Ssz.	érintett műszaki megoldás		üzemeltetői ellenőrzés		időszakos felülvizsgálat		karbantartás	
			ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja
13.		tűzgátló záróelemek	nincs követelmény		6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálata l egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
14.	hő és füst elleni védelem megoldásai	füstelvezető, légpótló szerkezet	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálata l egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
15.		füstelszívó, légpótló ventilátor	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálata l egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
16.		füstmentesítő ventilátor	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálata l egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
17.		füstcsappantyú, zsalu,	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálata l egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
18.		füstgátló nyílászáró	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálata l egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
19.		mobil füstköteny	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálata l egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló

	SZABÁLYZAT		D Azonosító: ASIP-SMG-003
	TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT		
	Verzió: 10	Dátum: 2026.07.19.	Oldal: 80/98

Ssz.	érintett műszaki megoldás	üzemeltetői ellenőrzés		időszakos felülvizsgálat		karbantartás	
		ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja
20.	biztonsági tápforrásnak minősülő dízelaggregátor	1 hónap (+ 3 nap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
21.	biztonsági tápforrásnak minősülő akkumulátor, szünetmentes tápegység	1 hónap (+ 3 nap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
22.	Szelepfelügyeleti Program FM Global ajánlása alapján: bejövő vízelzáró és a gödörben lévő beömlő szelepek és a főkapunál lévő szegélydoboz szelepek átmozgatása szükséges a mellékletben szereplő „szeleppellenőrzés” melléklet alapján	1 hónap (+ 3 nap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló

¹⁾ Az MSZ 1040 szabványsorozat alapján gyártott tűzoltó készülék alapkarbantartása (szén-dioxiddal oltó kivételével)

²⁾ Az MSZ EN 3, MSZ EN 1866 szabvány alapján gyártott tűzoltó készülékek és az MSZ 1040 szabványsorozat alapján gyártott szén-dioxiddal oltó tűzoltó készülék alapkarbantartása

1.19. melléklet: Kiürítési számítás

Az építő (beruházó) tulajdonában lévő engedélyes tervben.

1.20. melléklet: ENGEDÉLY ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES MUNKA VÉGZÉSÉRE

TŰZVESZÉLYES MUNKAVÉGZÉSI ENGEDÉLY

ÁLLJ!
Ha lehetséges, kerülje a tűzveszélyes munkavégzést! Fontolja meg egy alternatív, tűzveszéllyel nem járó munkamódszer alkalmazását.

Ezt a tűzveszélyes munkavégzési engedélyt minden, ideiglenesen nyílt lánggal vagy hő- és/vagy szikraképződéssel járó, a tűzveszélyes munkavégzésre kijelölt területen kívül folytatott tevékenység esetében ki kell tölteni. Ide tartozik többek között a keményforrasztás, a vágás, a köszörülés, a forrasztás, a hegesztőpisztollyal végzett tetőjavítás és a hegesztés.

Utasítások az engedélyezőknek
1. Határozza meg az elvégzendő óvintézkedéseket.
2. Töltsse ki és őrizze meg az 1. részt a tűzveszélyes munkafolyamat során.
3. A 2. részt adja át a munkát végző személynek.
4. Tartsa meg a 2. részt későbbi használatra, beleértve az aláírt igazolást is, miszerint végrehajtották a munka befejezése utáni tűzörtséget és megfigyelést.
5. Írja alá a végző ellenőrzése vonatkozó részt a 2. részben.

A TŰZVESZÉLYES MUNKÁT VÉGZŐ FEL
☐ a vállalat saját alkalmazottja
☐ külső vállalkozó

DÁTUM

MUNKASZÁM

MUNKAVÉGZÉS HELYE (ÉPÜLET/EMELET/OBJEKTUM)

ELVÉGZENDŐ MUNKA

A TŰZVESZÉLYES MUNKÁT VÉGZŐ SZEMÉLY NEVE

A TŰZÖRSÉGET VÉGZŐ SZEMÉLY NEVE

Igazolom, hogy a fenti terület átvizsgálása megtörtént, a szükséges óvintézkedéseket végrehajtották, továbbá az engedély biztosított a munka elvégzéséhez.

ENGEDÉLYEZŐ NEVE (NÉV NYOMTATOTT BETŰVEL ÉS ALÁÍRÁS)

EZ AZ ENGEDÉLY AZ ALÁBBI IDŐPONTBAN LEJÁR: (ENGEDÉLY KORLÁTOZÁSA EGY MÓSZAKRA):
DÁTUM: IDŐPONT: ☐ de. ☐ du.

Megjegyzés: A vészhelyzet esetén alkalmazandó figyelmeztető formula az űrlap hátoldalán található.

További FM Global-erőforrások:
10-3. Kármegelőzési adatlap – Magas hőmérséklettel járó munkák kezelése
Tűzveszélyes munkavégzési engedély űrlapjának (F2630) elérhetősége: fmglobalcatalog.com
Online képzés elérhetősége: training.fmglobal.com
FM által jóváhagyott berendezés elérhetősége: fmapprovals.com



F2630_HUN © 2018 FM Global.
(Jav: 05/2021) Minden jog fenntartva.

1. rész

I. NR.

☐ A tűzvízszivattyú működik, és automatikus üzemmódba van állítva.
☐ A sprinklerrendszer vízellátásának elzárószelvényei nyitott állapotban vannak.
☐ A tűzoltó készülékek működőképeseek.
☐ A tűzveszélyes munkához használt berendezés jó állapotban van.

Előírások a tűzveszélyes munkavégzés környezetére vonatkozóan, a munkavégzés helyétől legfeljebb 10 méter távolságban
☐ A gyűlékony szerkezeti elemeket a felsorolt (pl. FM által jóváhagyott) hegesztőponyvakkal, -takarókkal és -függönyökkel kell lefedni.
☐ A gyűlékony anyagokat el kell távolítani vagy a nem eltávolíthatókat le kell fedni a felsorolt (pl. FM által jóváhagyott) hegesztőponyvakkal, -takarókkal és -függönyökkel.
☐ A gyűlékony gáz, folyadék vagy éghető por/gyaprot lehetséges forrásait el kell szigetelni (pl. a berendezés kikapcsolásával).
☐ Az összes éghető folyadékot, éghető port/sziszt és a maradék éghető anyagokat el kell távolítani.
☐ A szellőztető- és az anyagátviteli-rendszereket ki kell kapcsolni.
☐ Távolítsa el a gyűlékony anyagokat, és nyílások vagy hővezető anyagok jelenléte esetén fontolja meg egy második tűzír állítását a padló, fal, mennyezet vagy tető tűző oldalára.
☐ Gyűlékony épületszerelvényen történik a munkavégzés (pl. hegesztőpisztollyal végzett tetőjavítás)? Ha igen, töltsse ki az alábbi TOVÁBBI SZÜKSÉGES ÓVINTÉZKEDÉSEK című részt.

Tűzveszélyes munka zárt berendezésen vagy csővezetéken
☐ Zárja el a berendezést a közműszolgáltatástól.
☐ Távolítsa el az éghető folyadékot és az éghető gázt/gőzt.
☐ A munkavégzés előtt és/vagy közben ellenőrizze, hogy jelen van-e éghető gáz/gőz.
ARH érték(ek):
☐ Távolítsa el az éghető port/sziszt vagy az egyéb éghető anyagokat.
☐ Olyan berendezésen történik a munkavégzés, amelynek gyűlékony belése vagy alkatrésze nem távolítható el? Ha igen, töltsse ki az alábbi TOVÁBBI SZÜKSÉGES ÓVINTÉZKEDÉSEK című részt.

Tűzország/tűz felügyelete a tűzveszélyes munkavégzés területén
A felsorolt idők az esetek többségében elegendőek. Használja útmutatásként az engedély hátoldalán lévő táblázatot a gyűlékony, takart üregek, tetőn végzett munkálatok vagy előnyös tényezők esetén.
☐ A tűzveszélyes munka során gondoskodni kell a folyamatos tűzörtségről.
☐ A munka befejezését követően gondoskodjon folyamatos tűzörtségről
☐ 1 órán vagy további _____ órán keresztül.
☐ Gondoskodjon tűzfelügyeletről
☐ 3 órán vagy további _____ órán keresztül.

TOVÁBBI SZÜKSÉGES ÓVINTÉZKEDÉSEK:

VIGYÁZAT

82/94

TŰZVESZÉLYES MUNKAVÉGZÉS FOLYAMATBAN! Ügyeljen a tűzre!

2. rész

Tűzbiztonsági felügyelő: Figyelje meg a területet, miután a munkavégzést követő tűzország befejeződött. Végezzen végső ellenőrzést, írja alá az engedélyt, és adja át az engedélyezőnek.

☐ a vállalat saját alkalmazottja
☐ külső vállalkozó _____

DÁTUM

MUNKASZÁM

MUNKAVÉGZÉS HELYE (ÉPÜLET/EMELET/OBJEKTUM)

ELVÉGZENDŐ MUNKA.

A TÖZVESZÉLYES MUNKÁT VÉGZŐ SZEMÉLY NEVE

A TÖZÖRSÉGET VÉGZŐ SZEMÉLY NEVE

Igazolom, hogy a fenti terület átvizsgálása megtörtént, a szükséges óvintézkedéseket végrehajtották, továbbá az engedély biztosított a munka elvégzéséhez.

ENGEDÉLYEZŐ NEVE (NÉV NYOMTATOTT BETŰVEL ÉS ALÁÍRÁS)

EZ AZ ENGEDÉLY AZ ALÁBBI IDŐPONTBAN LEJÁR: (ENGEDÉLY KORLÁTOZÁSA EGY MŰSZAKRA):

DÁTUM: IDŐPONT: de. du.

Tűzveszélyes munkavégzés dátuma: Kezdet időpontja: ☐ de. ☐ du.Befejezés időpontja: ☐ de. ☐ du.Munkavégzés utáni tűzörség Befejezés időpontja: ☐ de. ☐ du.

Fluorente:

Tűzbiztonsági megfigyelés ☐ Személy ☐ Eszék Befejezés időpontja: ☐ de ☐ du

Név/Egyéb

Végző ellenőrzés: _____ Időpont: ☐ de. ☐ du.

Něv

F2630 HUN © 2018 FM Global. (Jav.: 05/2021) Minden jog fenntartva.

Szükséges óvintézkedések

1. **NAME** _____

- ☐ A tűzvízszivattyú működik, és automatikus üzemmódba van állítva.
- ☐ A sprinklerrendszer vízellátásának elzárószelepei nyitott állapotban vannak.
- ☐ A tűzoltó készülékek működőképesek.
- ☐ A tűzvesztélyes munkákhoz használt berendezés jó állapotban van.

Előírások a tűzveszélyes munkavégzés környezetére vonatkozóan, a munkavégzés helyétől legfeljebb 10 méter távolságban

- ☐ A gyűléskönyv szerkezeti elemeket a felsorolt (pl. FM által jóváhagyott) hegesztőponyvákkal, -takarókkal és -függönyökkel kell lefedni.
- ☐ A gyűléskönyv anyagokat el kell távolítani vagy a nem eltávolíthatókat le kell fedni a felsorolt (pl. FM által jóváhagyott) hegesztőponyvákkal, -takarókkal és -függönyökkel.
- ☐ A gyűléskönyv gáz, folyadék vagy éghető port/gyapot lehetséges forrásait el kell szigetelni (pl. a berendezés kikapcsolásával).
- ☐ Az összes éghető folyadékot, éghető port/szűszet és a maradék éghető anyagokat el kell távolítani.
- ☐ A szellőztető- és az anyagtovábbító-rendszereket ki kell kapcsolni.
- ☐ Távolítsa el a gyűléskönyv anyagokat, és nyílások vagy hővezető anyagok jelenléte esetén fontolja meg egy második tűz állását a padló, fal, mennyezet vagy tető túlsó oldalára.
- ☐ Gyűléskönyv épületszerelvényen történik a munkavégzés (pl. hegesztőpisztoly) végzett tetőjavítás? Ha igen, töltse ki az alábbi **TOVÁBBI SZÜKSÉGES ÖVINTÉZKEZÉSEK** című részt.

Tűzveszélyes munka zárt berendezésen vagy csővezetéken

- ☐ Zárja el a berendezést a közműszolgáltatástól.
- ☐ Távolítsa el az éghető folyadékok és az éghető gáz/gőzt.
- ☐ A munkavégzés előtt és/vagy közben ellenőrizze, hogy jelen van-e éghető gáz/gőz.
ARH érték(ek):
- ☐ Távolítsa el az éghető port/szöszöt vagy az egyéb éghető anyagokat.
- ☐ Olyan berendezésen történik a munkavégzés, amelynek gyűlékony bélése vagy alkatrésze nem távolítható el? Ha igen, töltse ki az alábbi **TOVÁBBI SZÜKSÉGES ÖVINTÉZKÉSEK** című részt.

Tűzország/tűz felügyelete a tűzveszélyes munkavégzés területén

A felsorolt idők az esetek többségében elegendőek. Használja útmutatásként az engedély hátoldalán lévő táblázatot a gyűlelőny, takart üregek, tetőn végzett munkálatok vagy előnyös tényezők esetén.

- ☐ A tűzveszélyes munka során gondoskodni kell a folyamatos tűzvélségről.
- ☐ A munka befejezését követően gondoskodik folyamatos tűzvélségről
- ☐ 1 órán vagy továbbá _____ órán keresztül.
- ☐ Gondoskodik tűzfelügyeletről
- ☐ 3 órán vagy továbbá _____ órán keresztül.

TOVÁBBI SZÜKSÉGES ÓVINTÉZKEDÉSEK:

VIGYÁZAT

TŰZVESZÉLYES MUNKAVÉGZÉS FOLYAMATBAN!

Ügyeljen a tűzre!

Vészhelyzet esetén értesítse az alábbi kapcsolattartókat, mielőtt megpróbálná eloltani a tüzet.

Kapcsolattartó	száma

Szerkezeti és területfoglalási tényezők a munkavégzés utáni tűzőrség és -felügyelet időszakaihoz

		Szerkezeti tényezők					
		Nem éghető szerkezet vagy FM által jóváhagyott, Class 1 tűzvédelmi besorolású építőanyagok		Gyűlékony szerkezet takart üregekkel		Gyűlékony szerkezet védelem nélküli takart üregekkel	
		Őrség	Felügyelet	Őrség	Felügyelet	Őrség	Felügyelet
Területfoglalási tényezők	Nem gyűlékony, a gyűlékony anyagok zárt berendezésben vannak tárolva (pl. gyűlékony folyadékok a csővezetékben)	30 perc	0 óra	1 óra	3 óra	1 óra	5 óra
	Iroda, kiskereskedelmi egység vagy gyártás korlátozott éghető tartalommal	1 óra	1 óra	1 óra	3 óra	1 óra	5 óra
	Gyártás közepesről jelentős terjedő éghető tartalommal, kivéve az alul megjegyzett esetben	1 óra	2 óra	1 óra	3 óra	1 óra	5 óra
	Raktározás	1 óra	2 óra	1 óra	3 óra	1 óra	5 óra
	Kivételek: Területek, ahol olyan gyűlékony anyagokat dolgoznak fel vagy tárolnak nagy mennyiségben, amelyek képesek elősegíteni a lassan kialakuló tüzeket (pl. papír, cellulóz, textilszálak, fa, kőreg, gabona, kőszén, faszén)	1 óra	3 óra	1 óra	3 óra	1 óra	5 óra

Hegesztőpisztollyal végzett tetőjavítás esetén további óvintézkedéseket kell bevezetni, és legalább 2 órás tűzőrséget és 2 órás tűzfelügyeletet kell beiktatni. Infravörös kamera használata esetén ez tűzőrség és tűzfelügyelet esetében is 1 órára csökken.

Nem eltávolítható gyűlékony bélással vagy részekkel rendelkező berendezés/berendezésben végzett tűzveszélyes munka esetén további óvintézkedéseket kell bevezetni, és legalább 1 órás tűzőrséget és 3 órás tűzfelügyeletet kell beiktatni a berendezésen belül és a környező területeken a fenti táblázatnak megfelelően.



Dokumentum kitöltési link:

https://fmglobalpublic.hartehanks.com/oe/PublicDocumentDownload?warehouseItemCode=F2630_HUN&acc=11FM&webAction=actionDownloadAsset&breadCrumbId=0&csrfPreventionSalt=LX3uhdI1i9xsCBQyan12&downloadtrue

Amphenol Sincere Industrial Product Ltd.

Szám: /20...

ENGEDÉLY ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES MUNKA VÉGZÉSÉRE

A 201 év hó napórákor megtartott helyszíni szemle, a hatályos OTSZ és a **Amphenol Sincere Industrial Product Ltd.** Tűzvédelmi Szabályozása alapján engedélyt adok a **Amphenol Sincere Industrial Product Ltd.** területén

a(z).....üzemben, üzemrészben

..... helyiségben soron 201 év.....hó..... napján

..... órától 20... év hó napján óráig tűzveszélyes munkát végezzen, az engedély dohányzásra nem jogosít.

Elvégzendő munka:	hegesztés,	lángvágás,	köszörülés,
	gyorsvágás,	porképződéssel jár	füstképződéssel jár,
Egyéb:			
			
			

Az érvényben lévő tűzvédelmi előírások szigorú betartása mellett az alkalomszerű tűzveszélyes munka csak a következő speciális utasítások betartása mellett végezhető:

Az engedélyező személy által meghatározott speciális előírás	Szüksé- ges	Nem szüksé- ges
A munkavégzés idejére a tűzjelző érzékelő / hurok/ bénítása/ zóna /kikapcsolása		
Ha beépített INERGEN gázos oltórendszer van ennek bénítása /kézi üzemmódba kapcsolása a munkavégzés ideje alatt		
A munkaterület lehatárolása		
Mennyezeti Spinkler fej mechanikai takarása		
Éghető anyag eltávolítása, takarása		
Folyamatos takarítás		
Padló mechanikai védelme (takarása)		

1.19.1.20. MELLÉKLET SZELEPELLENŐRZÉSI NYOMTATVÁNY

A tényleges tűzveszélyes munka megkezdése előtt a vagyonőrök vezetőjét értesíteni		
Munkavégzés befejeződése után szellőztetés (még a tűzjelző rendszer visszakapcsolását megelőzően)		
Munka befejeződése után takarítás és a munkaterület tűzvédelmi célú ellenőrzése minimum 6 óraán keresztül		

Figyelő személy szükséges **igen / nem** Ha igen: fő figyelő

Figyelő személy
neve:.....cég:.....Beosztása:.....

Gázkoncentráció mérés szükséges **igen / nem** Ha igendb műszer Típusagyári száma:.....Tűztoltókészülék:db.Készülék típusa:.....

Egyéb betartandó utasítás, szabály.....

A munka vezetőjének neve:.....cégneve:.....beosztása:.....Szakvizsg.biz.száma:.....

A tűzvédelemmel kapcsolatos előírások betartásáért büntetőjogi felelősséget vállalok!

A munka vezetőjének aláírása:.....


A munkavégzők neve:.....

(Minden tűzveszélyes munkát végző személynek érvényes tűzvédelmi szakvizsgával kell rendelkeznie)

Az engedélyt a **Amphenol Sincere Industrial Product Ltd.**nevében

kiadta:.....beosztása:.....Alá-
írása:.....


1.21. Melléklet: kijelölt dohányzóhely

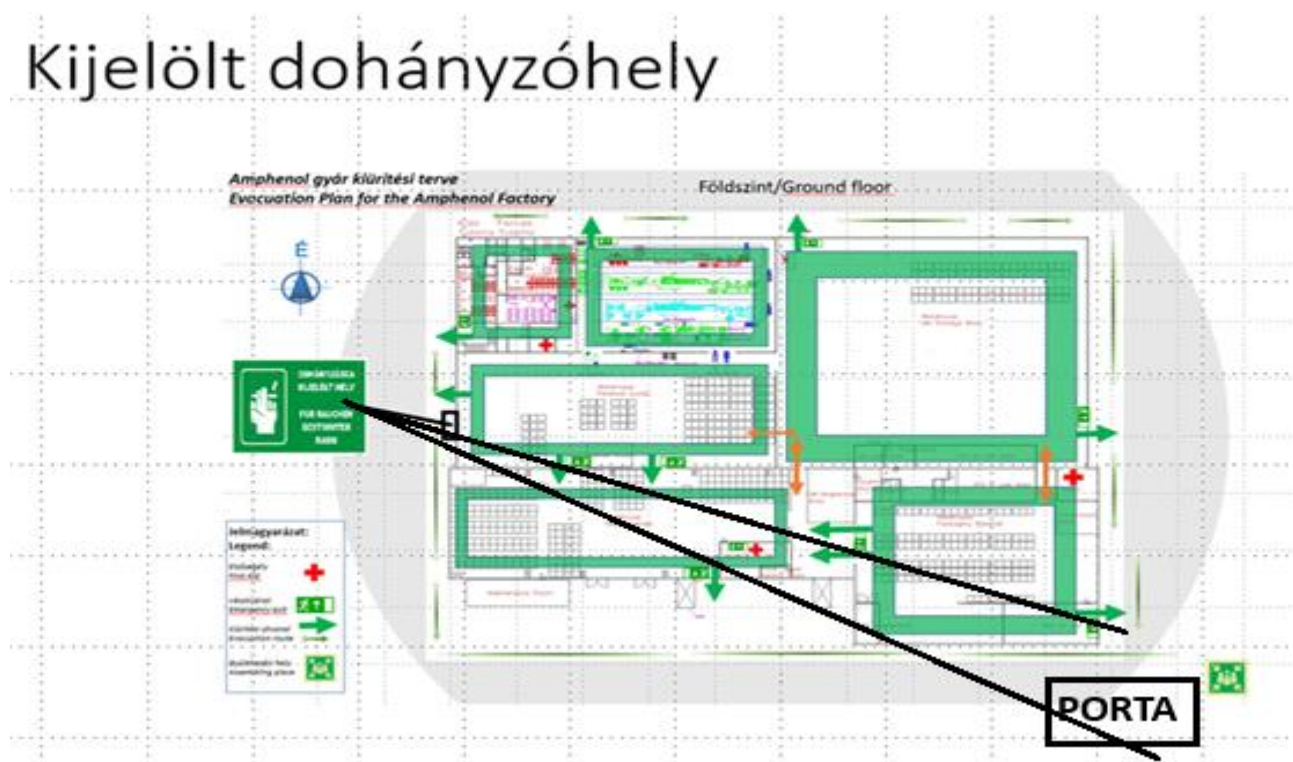


1.22. Melléklet: Kiürítési Terv, Kiürítési térképek

Amphenol gyár kiürítési terve

Evacuation Plan for the Amphenol Factory

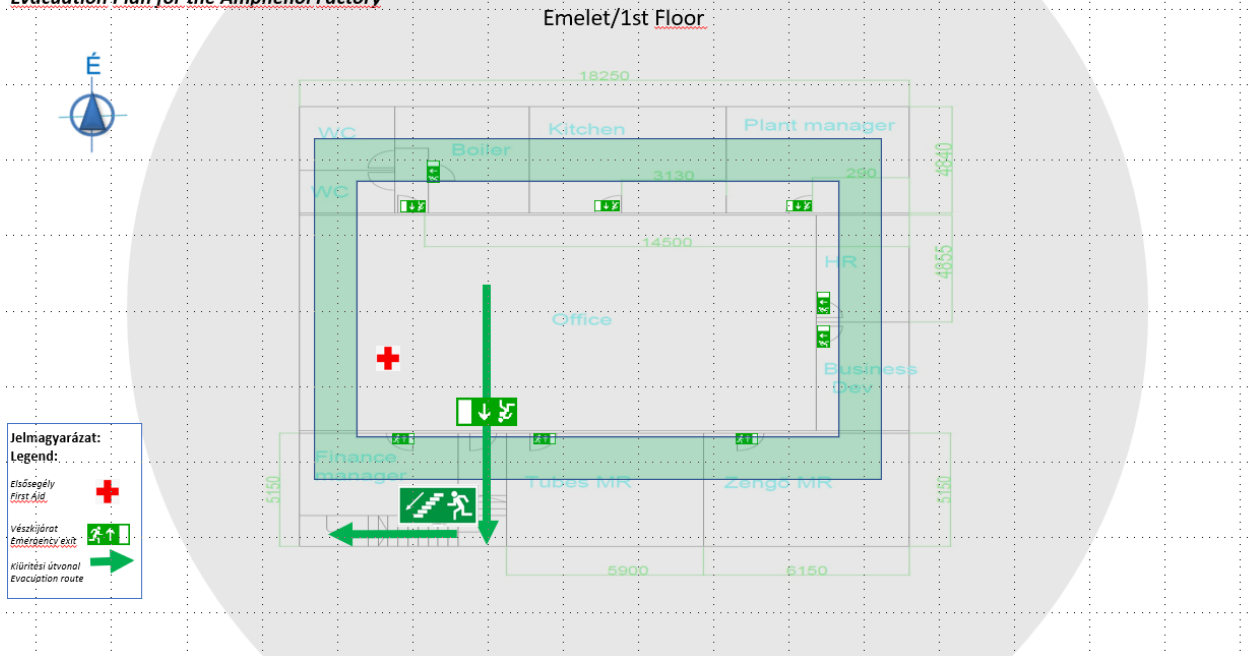

Amphenol gyár kiürítési terve
Evacuation Plan for the Amphenol Factory

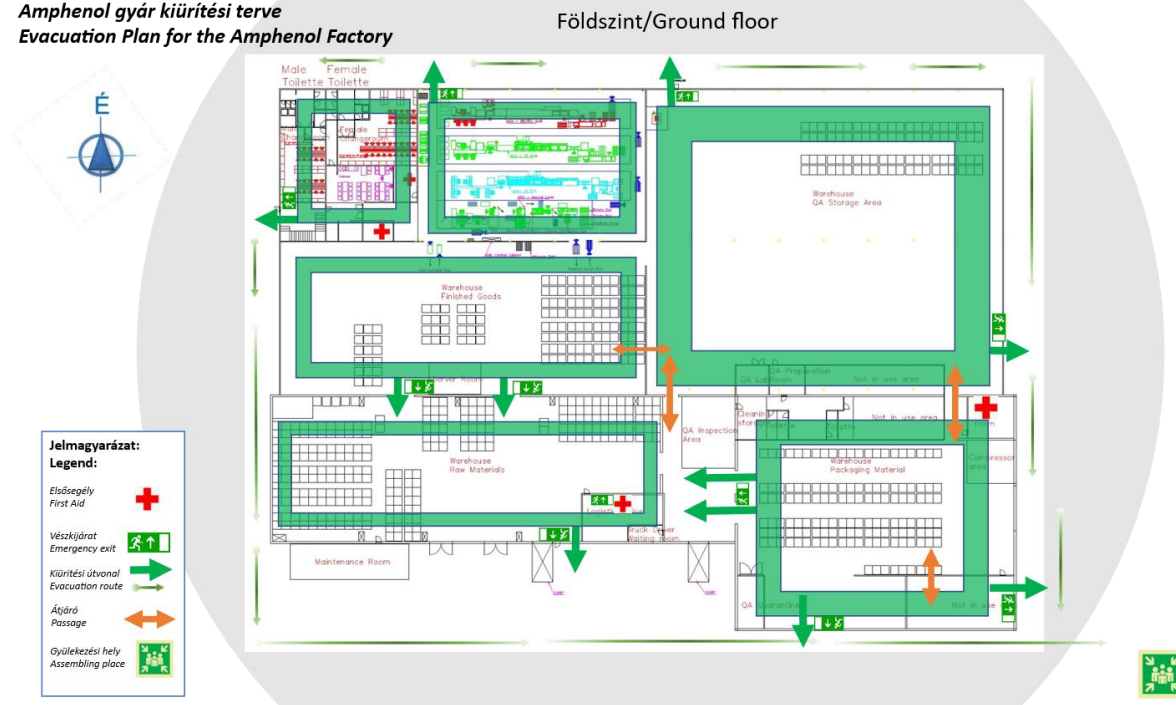

Amphenol gyár kiürítési terve
Evacuation Plan for the Amphenol Factory



1.19.1.20. MELLÉKLET SZELEPELLENŐRZÉSI NYOMTATVÁNY

Tűzvédelmi Szerelvény Ellenőrző Lap								
Account No.:	15741							
Index-No.:	HUA000.00-01							
Az ellenőrző személynek szóló utasítások	Töltse ki ezt a lapot, megjelölve, hogy a heti, havi, vagy éves ellenőrzést végzi. A problémákról értesítse az illetékes személyt, majd fűzzék le a lapot következő évig.							
FACILITY:		LOCATION:						
Amphenol Sincere Industrial Product		Cserkút						
Tűzivíz és tűzcsap elzáró, szakaszoló szerelvény ellenőrzések								
Heti ellenőrzés tartalma: vizuális ellenőrzés, lánc, lakat megvan, szerelvény (tolózár, vagy szelep) hozzáférhető. Havi ellenőrzés: nyitott állapot ellenőrzése. Láncot, lakatot le kell venni. A szerelvényt három fordulatnyit el kell zárni, majd teljesen ki kell nyitni, számolva a teljes nyitáshoz szükséges fordulatokat. Ha így a szerelvényen 6 fordulatnál többet lehetett nyitni, akkor a szerelvényt nem megfelelően nyitottnak kell tekinteni, és azt az illetékes személynek jelezni kell. Éves ellenőrzés: teljes elzárás, visszanyitás, a fordulatokat számolva, feljegyezve. Ha így a szerelvényen 3 fordulattal többet lehetett nyitni, mint a teljes elzárás fordulata, akkor a szerelvényt nem megfelelően nyitottnak kell tekinteni, és azt az illetékes személynek jelezni kell. Ekkor használni kell a Vörös Kártyás Engedélyt, vagy a RedeTag-et, mivel erre az időre a tűzivíz rendszert üzemem kívül helyezzük.								
No.	Szerelvény helye Location of Valve	Védett terület: AREA CONTROLLED	Lakatolt? LOCKED	Heti I. (<u>nyitva</u> /zárva)	Heti II. (<u>nyitva</u> /zárva)	Heti III. (<u>nyitva</u> /zárva)	Havi / Éves (+menet-szám)	
			I	N				
			I	N				
			I	N				
			I	N				

1.19.1.20. MELLÉKLET SZELEPELLENŐRZÉSI NYOMTATVÁNY

			I	N					
			I	N					
			I	N					
			I	N					
			I	N					
			I	N					
			I	N					
			I	N					
			I	N					
			I	N					
			I	N					
			I	N					
			I	N					
			I	N					
			I	N					
			I	N					
			I	N					
			I	N					
			I	N					
			I	N					
			I	N					
			I	N					
			I	N					
			I	N					
			I	N					
			I	N					

1.19.1.20. MELLÉKLET SZELEPELLENŐRZÉSI NYOMTATVÁNY

			I	N					
			I	N					
			I	N					
			I	N					
			I	N					
			I	N					
			I	N					
			I	N					
			I	N					
Voltak sprinkler szerelvények elzárva a legutóbbi ellenőrzés óta? (Igen/Nem)									
Az FM Global Red Tag Permit-et (Vörös Kártyás Engedély) használták? (Igen/Nem)									
Az érintett szerelvényeket teljesen visszanyitották, és a 2" tesztet elvégezték, mielőtt újra láncsal , lakattal biztosították a szerelvényeket? (Igen/Nem)									
			Dátum:						
			Ellenőrzést végezte:						
Megjegyzések, hiányosságok, eltérések:									

1.19.1.20. MELLÉKLET SZELEPELLENŐRZÉSI NYOMTATVÁNY

Az FM Global Red Tag Permit System-et (Vörös Kártyás Engedély) kell használni, hogy a sprinkler szerelvények ne maradjanak zárva hosszabban, mint feltétlenül szükséges. Amikor a szerelvényt megnyitják, a 2” tesztet el kell végezni, hogy a csővezetékben levő esetleges elzáródásokat észrevegyük, és megszüntessük. A visszanyitott szerelvényt az üzemi állapotában láncsal, lakattal újra el kell látni.		